


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 2

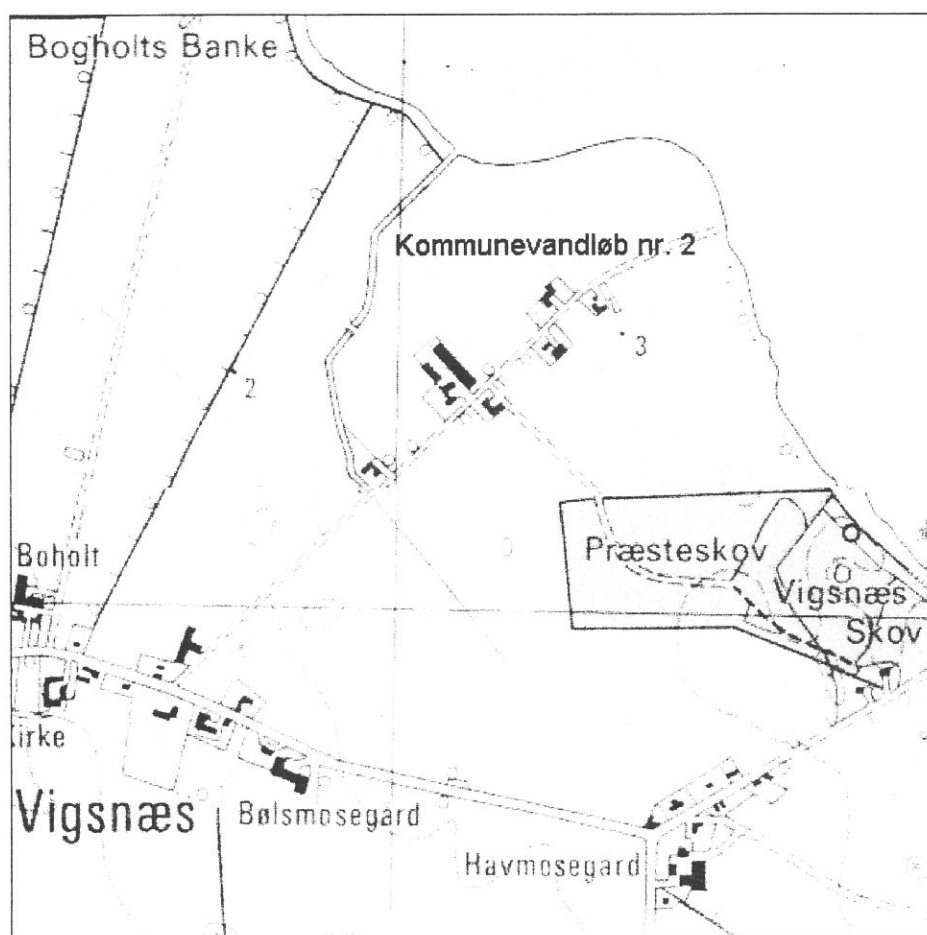

Saksøbing kommune

06.02.00 P 24
00
15/12-97

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.	1
2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET.	1
2.1	Hovedløb	1
3.	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.	2
3.1.	Afmærkning og stationering.	2
3.2.	Dimensioner, bygværker m.v..	3
3.3.	Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	6
4.	VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.	6
5.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.	6

BILAGSFORTEGNELSE

Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Foto	3
Fotomosaikkort i 1:4000, tegning nr. 01 og 02.	

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 2
i
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1954 og opmålinger til dette i 1995.
- Regionplan 1997 - 2009, Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet begynder som rørlagt på østsiden af Vignæs Byvej ca. 150 m nord for skellet mellem matr. nr. 21^b og 21^c Vignæs by, Vignæs. Herefter løber det mod øst over matr. nr. 21^b, hvor det knækker mod nord over samme matr. nr. til skellet mellem matr. nr. 21^b og 22^a smst. Herfra løber det i en bue over matr. nr. 22^a til Havmosevej, hvor det passerer denne og løber videre i nordvestlig retning i skellet mellem matr. nr. 8^c og 8^f Vignæs by, Vignæs og videre, delvis som rørlagt over matr. nr. 8^a smst. til Stathusvej, hvor det passerer denne og følger skellet mellem matr. nr. 2^a, 2ⁱ og 2^o Vignæs by, Vignæs og skellet mellem matr. nr. 2^h og 2^o smst. til sit udløb i Guldborgsund.

I kommunevandløb nr. 2, hvor der ikke er tilløb er 942,2 m rørlagt og 885,3 m er åbent vandløb, ialt 1827,5 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde, bygværker m.v., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 2			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brønddæksel	0	1,60	1 m brønd
Brønddæksel	61,1	1,71	1 m brønd
Brønddæksel	223,5	2,04	1 m brønd
Brønddæksel	284,6	2,03	1 m brønd
Brønddæksel	369,1	1,91	1 m brønd
Brønddæksel	475,0	1,38	
Underføring, Havmosevej			
Brønddæksel	499,3	1,80	
Brønddæksel	615,9	1,54	1 m brønd
Brønddæksel	748,5	1,27	1 m brønd
Rørudløb	885,3	-0,14	Bund af Ø400
Rørindløb	1191,5	-0,22	Bund af Ø600
Underføring, Stathusvej			
Rørudløb	1199,9	-0,15	Bund af Ø600
Rørindløb	1477,2	-0,36	Bund af Ø600
Underføring			
Rørudløb	1483,4	-0,35	Bund af Ø600
Betonkant	1781,5	1,53	Udløbsbygværk
Udløb	1827,5		I Guldborgsund

Følgende GI-fixpunkter er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-20-9014	Plade	2,66

3.2. Dimensioner, bygværker m.v..

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori der tillige er anført overkørsler, brønde og bygværker.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 2, Sakskøbing kommune.

Station		Bund kote	Fald ‰	Rørdiam. /bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
0	Tilløb	0,60			Brønd med tilløb, Ø200 højre og Ø200 ret for
61,6	Knæk	0,54	0,60	Ø300	45° mod nord
183,5	Knæk		0,60	Ø300	30° mod øst
223,5	Tilløb	0,37	0,60	Ø300	Brønd med tilløb, Ø200 venstre
284,6	Knæk, tilløb	0,32	0,60	Ø300	45° mod nord, brønd med tilløb Ø230 højre
369,1	Knæk, tilløb	0,27	0,60	Ø350	60° mod vest, brønd med tilløb, 2 stk Ø250 venstre
475,0	Knæk, tilløb	0,22	0,60	Ø400	10° mod nord, brønd med tilløb, Ø 100 venstre
	Underføring Havmosevej				
499,3	Knæk	0,16	0,60	Ø400	10° mod nord

Station		Bund kote	Fald ‰	Rørdiam. /bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
615,9	Knæk, tilløb	0,07	0,60	Ø400	30° mod syd, brønd med tilløb Ø80 og Ø100 højre
748,5	Knæk, tilløb	-0,07	0,60	Ø400	10° mod nord, brønd med tilløb, Ø80 højre, Ø100 venstre
885,3	Ovg. til åbent vandløb	-0,14	0,60	Ø400	15° mod nord
1191,5		-0,22	0,62	1,2	bund af Ø600
	Underføring Stathusvej			Ø600	
1199,9		-0,15			bund af Ø600
1240	Knæk				30° mod nord
1420	Knæk				30° mod nordøst
1462,4	Tilløb			1,2	Ø100 venstre, kote 0,22
1477,2		-0,36			
	Markoverkørsel			Ø600	
1483,4		0,35	0,62	1,2	
1529	Knæk				30° mod nordvest
1650	Knæk			1,2	30° mod nordøst
1781,5	Udløbsbygværk	-0,51			
1727,5	Udløb	-0,50		Ø250 og Ø300	I Guldborgsund

3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse

med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 21. 12. 1978

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den 21. 12. 1978

Regulativet træder ikraft fra datoen for dets vedtagelse.



KAJ PETERSEN
BORGMESTER



BENT LØFVIST
kommunaldirektør

BILAG 1

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 2
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i november 1995.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde og bygværker er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997 - 2009 om målsætning for vandområder for Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager kun spildevand fra spredt beliggende ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på den enkelte ejendom, og der er i spildevandsplanen indført tømning af disse.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997 - 2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "område med drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Soesmarke Vandværk eller fra egne borer og brønde.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan af 1997 fra Storstrøms Amt udlagt til "regionale naturområder med jordbrugsinteresser" samt til "særlige fredningsmæssige beskyttelsesområder".

Oplandet er delvist beliggende i "område hvor ny skovplantning er uønsket".

3.4.1. Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet er udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

3.4.2. Fredningsinteresser.

De oplande, der gennemskæres af vandløbet, er udlagt til "områder der indeholder meget store fredningsmæssige værdier".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i Guldborgsund.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 2 er delvis rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.