


# Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 3

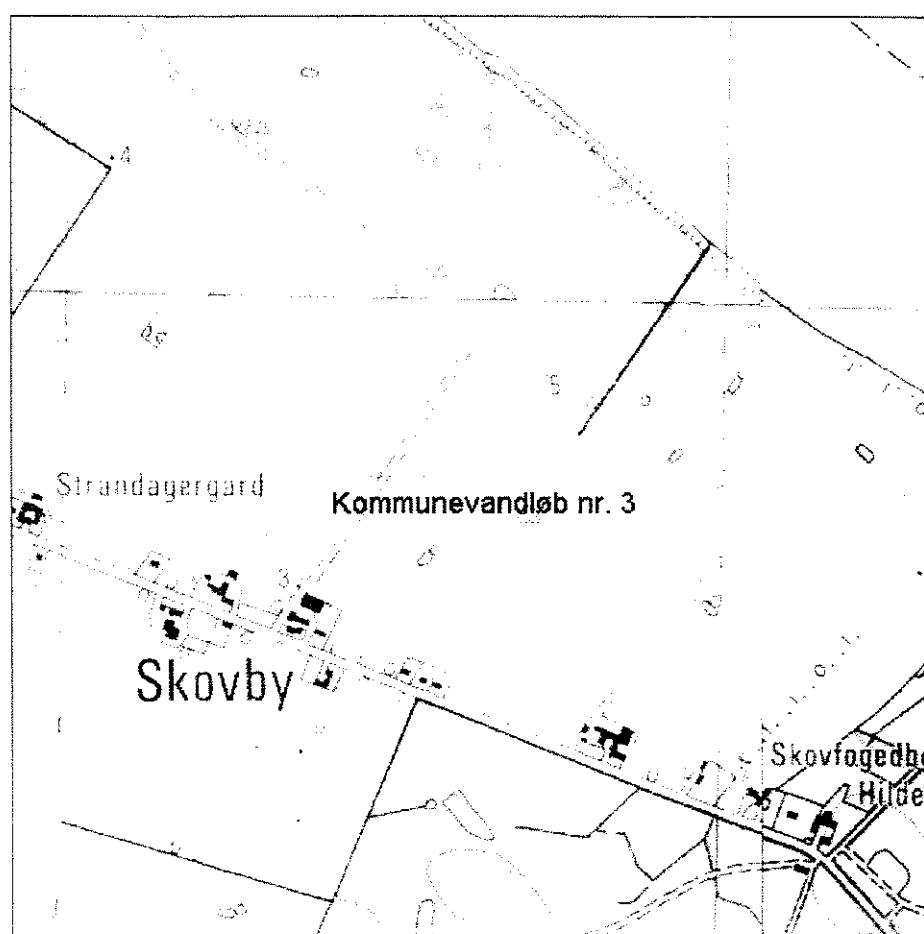

Sakskøbing kommune

|               |
|---------------|
| 06.02.00 P 24 |
| 00            |
| 15/12-97      |

INDHOLDSFORTEGNELSE side

|    |                                                    |   |
|----|----------------------------------------------------|---|
| 1. | GRUNDLAGET FOR REGULATIVET. ....                   | 1 |
| 2. | BETEGNELSE AF VANDLØBET. ....                      | 1 |
|    | 2.1 Hovedløb .....                                 | 1 |
| 3. | VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER. ....          | 2 |
|    | 3.1. Afmærkning og stationering. ....              | 2 |
|    | 3.2. Dimensioner, bygværker m.v.. ....             | 3 |
|    | 3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter. ....     | 4 |
| 4. | VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE. .... | 4 |
| 5. | REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN. ....                    | 4 |

BILAGSFORTEGNELSE Nr.

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Redegørelse .....                                | 1 |
| Oversigtsplan i 1:10.000 .....                   | 2 |
| Fotomosaikkort i 1:4000, tegn. nr. 02, 03 og 04. |   |

**REGULATIV**  
for  
kommunevandløb nr. 3  
i  
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1954 og opmålinger til dette i 1995.
- Regionplan 1997 - 2009, Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet, som er rørlagt i hele sin længde til sit udløb i Guldborgsund, begynder ved en brønd i skellet mellem matr. nr. 17<sup>a</sup> og 17<sup>b</sup> Vignæs by, Vignæs 134 m øst for matr. nr 15<sup>a</sup> smst., herfra løber det i nordøstlig og nordlig retning over matr. nr. 17<sup>a</sup> til Vignæsvej. Herfra løber det ca. 20 m mod øst langs med Vignæsvej, passerer denne og fortsætter derefter i skellet mellem matr. nr. 19<sup>a</sup> og 19<sup>f</sup> Vignæs by, Vignæs ca. 300 m, drejer herefter mod nordvestlig retning over matr. nr 19<sup>a</sup> til skellet mellem matr. nr. 19<sup>a</sup> og 20<sup>b</sup> smst. og følger dette ca. 600 m til sit udløb i Guldborgsund.

I kommunevandløb nr. 3, hvor der ikke er tilløb er ialt 1607,8 m rørlagt og 18 m åbent vandløb, i alt 1625,8 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde, bygværker m.v., som angivet i nedenstående skema.

| KOMMUNEVANDLØB NR. 3                      |             |            |                     |
|-------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| Afmærkning                                | Station i m | Kote (DNN) | Bemærkninger        |
| Brønddæksel                               | 0           | 3,07       |                     |
| Brønd                                     | 39          |            | Iflg. gl. regulativ |
| Brønd                                     | 98          |            | Iflg. gl. regulativ |
| Brønd                                     | 178         |            | Iflg. gl. regulativ |
| Brønd                                     | 276,4       |            | Iflg. gl. regulativ |
| Brønd                                     | 308,4       |            | Iflg. gl. regulativ |
| Brønddæksel                               | 498,4       | 3,65       | 1 m brønd           |
| Brønddæksel                               | 518,6       | 3,55       | 1 m brønd           |
| Underføring<br>Vigsnæsvej,<br>brønddæksel | 617,0       | 2,85       | 1 m brønd           |
| Brønddæksel                               | 827,7       | 3,19       | 1 m brønd           |
| Brønddæksel                               | 1047,3      | 3,16       | 1 m brønd           |
| Brønddæksel                               | 1335,3      | 3,81       | 1 m brønd           |
| Frontmur                                  | 1607,8      | 1,83       | Overkant frontmur   |
| Udløb                                     | 1625,8      |            | I Guldborgsund      |

Følgende GI-fixpunkter er anvendt:

| Nr.        | Betegnelse | Kote |
|------------|------------|------|
| 47-20-9014 | Plade      | 2,66 |

3.2. Dimensioner, bygværker m.v..

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori der tillige er anført tilløb og dræn m.v..

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 3, Sakskøbing kommune.

| Station |              | Bund-<br>kote | Fald<br>‰ | Rørdiam./<br>bundbr. | Bemærkninger                                                   |
|---------|--------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.     | Betegnelse   |               |           |                      |                                                                |
| 0       | Tilløb       | 2,33          |           |                      | Brønd med tilløb henh.<br>Ø50 og Ø23 venstre og<br>Ø80 ret for |
| 39      | Knæk         |               |           | Ø310                 | 90° mod øst                                                    |
| 98      | Knæk         |               | 1,40      | Ø310                 | 60° mod nordøst                                                |
| 178     | Knæk         |               |           | Ø310                 | 60° mod øst                                                    |
| 276,4   | Knæk         |               |           | Ø310                 | 90° mod nord                                                   |
| 308,0   |              | 1,93          |           | Ø310                 |                                                                |
| 498,4   | Knæk, tilløb | 1,79          | 1,55      | Ø310                 | 90° mod øst,<br>Ø80 dræn, venstre                              |
| 518,6   | Knæk, tilløb | 1,70          | 4,45      | Ø310                 | 90° mod nord-<br>øst, Ø100 og Ø150<br>dræn, højre              |
| 617,0   |              | 1,59          | 1,10      | Ø500                 | underføring,<br>Vignæsvej                                      |
| 827,7   | Knæk, tilløb | 1,56          | 0,15      | Ø500                 | 90° mod nord-<br>vest, Ø150 dræn, højre                        |
| 1047,3  | Knæk, tilløb | 1,07          | 2,20      | Ø630                 | 90° mod nordøst, 2 stk.<br>Ø150 dræn, venstre                  |
| 1335,3  |              | 0,75          | 1,10      | Ø630                 |                                                                |
| 1607,8  | Frontmur     | 0,26          | 1,80      | Ø630                 |                                                                |
| 1625,8  | Udløb        |               |           | 1,00                 | I Guldborgsund                                                 |

3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".


5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 7/3. 1978

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den 7/4. 1978

Regulativet træder ikraft fra datoen for dets vedtagelse.

  
KAJ PETERSEN  
BORGMESTER

  
BENT LØFOVIST  
kommunedirektør

**BILAG 1**

**REGULATIV**  
for  
kommunevandløb nr. 3  
i  
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTERINGER

Vandløbets skikkelse er opmålt i marken i november 1995.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde og bygværker er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997 - 2009 om målsætning for vandområder for Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager kun spildevand fra spredt beliggende ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på den enkelte ejendom, og der er i spildevandsplanen indført tømning af disse.

### 3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997 - 2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "område med drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Soesmarke Vandværk eller fra egne borer og brønde.

### 3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan af 1997 fra Storstrøms Amt udlagt til "regionale naturområder", "regionale naturområder med jordbrugsinteresser", og tillige til "særlige fredningsmæssige beskyttelsesområder".

Oplandet er delvist beliggende som "lavbundsareal", i "område hvor ny skovplantning er uønsket" og i "EF-fuglebeskyttelsesområde".

#### 3.4.1. Jordbrugsinteresser.

I "Forslag til jordbrugsplan 1986-96" er hele oplandet udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

#### 3.4.2. Fredningsinteresser.

De oplande, der gennemskæres af vandløbet, er udlagt til "områder der indeholder meget store fredningsmæssige værdier".

## 4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i Guldborgsund.

## 5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 3 er delvis rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.



