


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 5

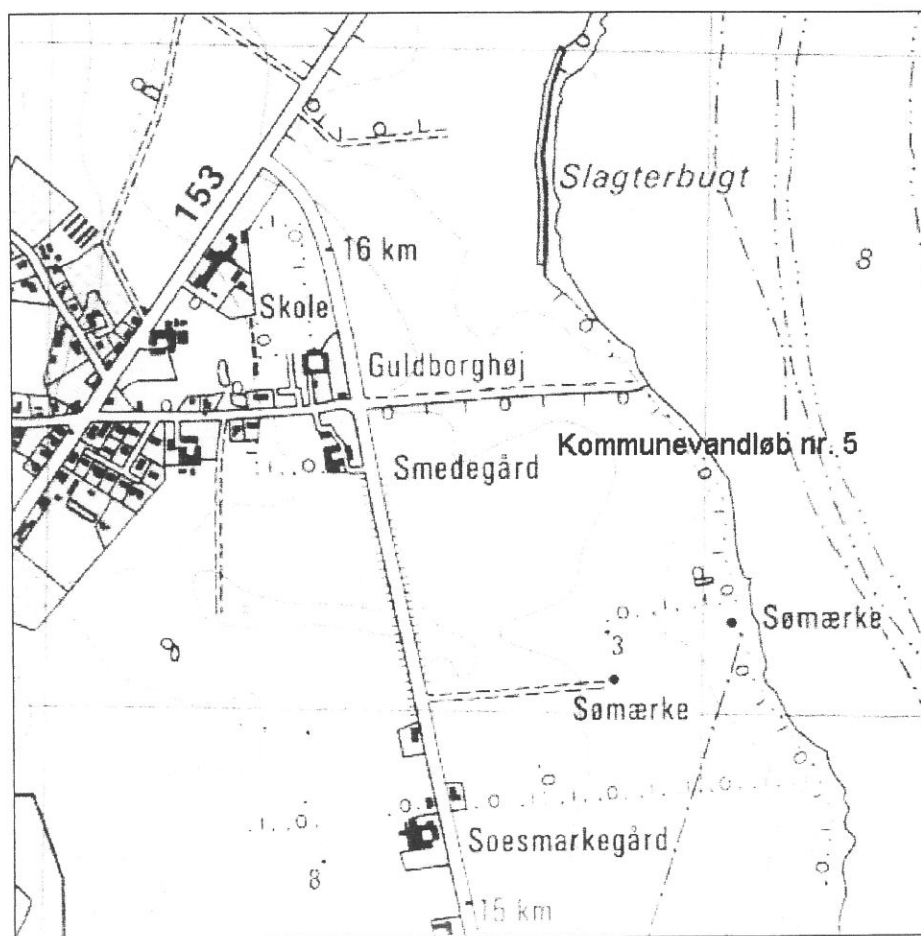

Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.	1
2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET.	1
2.1	Hovedløb	1
3.	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.	1
3.1.	Afmærkning og stationering.	1
3.2.	Dimensioner, bygværker m.v..	2
3.3.	Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.	3
4.	VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.	3
5.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.	4

BILAGSFORTEGNELSE

Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotoserie	3
Fotomosaikkort i 1:4.000, tegn. nr. 11	

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 5
i
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1954 og opmålinger til dette i 1997.
- Regionplan 1997-2009 Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet, som er åbent, begynder på matr. nr. 7^a Soesmarke by, Majbølle ud for vejknæk på Majbøllevej. Vandløbet følger den nordlige side af vejen mod stranden til st. 185 drejer mod syd og passerer vejen fortsætter mod øst langs den sydlige side af vejen mod stranden til sit udløb i Guldborgsund.

I kommunevandløb nr. 5, hvor der ikke er tilløb, er der i alt 442,2 m åbent vandløb.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.

3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde m.v., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 5			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brønd	0		1,00 m brønd
Rørindløb	161,4	3,18	bund af Ø 250
Overkørsel			

KOMMUNEVANDLØB NR. 5			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Rørindløb	164,3	3,20	bund af Ø 250
Rørindløb	184,9	3,03	bund af Ø 250
Markunderføring vej			
Rørudløb	191,7	2,98	bund af Ø 250
Rørindløb	244,1	2,69	bund af Ø 400
Overkørsel			
Rørudløb	251,5	2,46	bund af Ø 400
Rørindløb	379,9	1,53	bund af Ø 500
Overkørsel			
Rørudløb	388,3	1,47	bund af Ø 500
Udløb	442,2	0,02	i Guldborgsund

Følgende GI-fixpunkt er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-09-805	bolt	5,28

3.2. Dimensioner, bygværker m.v.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori der tillige er anført overkørsler m.m.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 5, Sakskøbing kommune.

Station		Bundko te	Fald ‰	Rørdiam./ bundbred.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
0	tilløb				brønd med tilløb Ø 80 venstre og Ø 600 ret for
2,3		4,64		0,60	
104,5		3,47			
161,4		3,18			
	overkørsel			Ø 250	
164,3		3,20			
184,9	knæk	3,03			90° mod syd
	underføring vej			Ø 250	
191,7	knæk	2,98			90° mod øst
241,7		2,74		0,60	
244,1		2,69			
	overkørsel			Ø 400	
251,5		2,46			
377,4		1,60		0,50	
379,9		1,53			
	overkørsel			Ø 500	
388,3		1,47			
442,2	udløb	0,02		0,40	

3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 13. 19.98

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den 9/10. 19.98

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFVIST
kommunedirektør

BILAG 1

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 5
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i november måned 1997.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde og bygværker er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997-2009 om målsætning for vandområder for Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager ikke spildevand .

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997-2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "område med drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Soesmarke Vandværk eller fra egne borer og brønde.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan 1997 - 2009 fra Storstrøms Amt udlagt til "regionale naturområder", "regionale naturområder med jordbrugsinteresser".

Oplandet er delvist beliggende som "lavbundsareal", i "område hvor ny skovplantning er uønsket".

3.4.1. Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

3.4.2. Fredningsinteresser.

De oplande, der gennemskæres af vandløbet, er udlagt til "områder der indeholder store fredningsmæssige værdier".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i Guldborgsund

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 5 er åbent.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.