


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 6

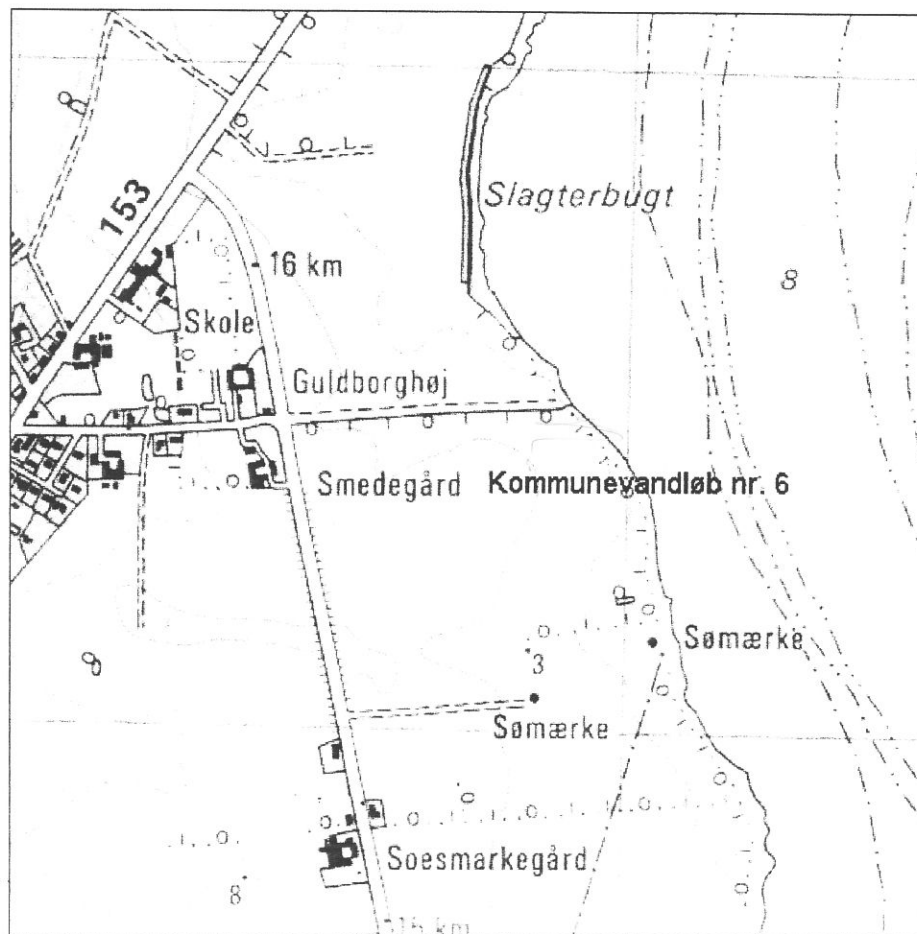

Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.	1
2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET.	1
2.1	Hovedløb	1
2.2	Tilløb	1
3.	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.	2
3.1.	Afmærkning og stationering.	2
3.2.	Dimensioner, bygværker m.v..	3
3.3.	Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.	6
4.	VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.	6
5.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.	6

BILAGSFORTEGNELSE

Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotoserie ..	3

Fotomosaikkort i 1:4.000, tegning nr. 10 og 11.

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 6.
i
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1969 og opmålinger til dette i 1996.
- Regionplan Storstrøms Amt, juni 1994.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet begynder som åbent vandløb ved matr. nr. 51^a Soesmarke by, Majbølle, Nykrogsskovens østligste hjørne i skellet mellem matr. nr. 10^e og 11^a, smst. løber mod øst ca. 50 m, herfra mod nordnordøst som rørlagt over matr. nr. 10^e, 10^a og 8^a, smst. til st. 321. Her drejer det mod øst over matr. nr. 8^a, smst. til st. 522, derefter mod nordøst over matr. nr. 8^b og 8^a, smst. til Majbøllevej, passerer denne og løber mod øst over matr. nr. 9^a smst. som rørlagt til st. 1180 og videre som åbent løb til sit udløb i Guldborgsund.

2.2 Tilløb

Tilløbet til vandløbet begynder ved Spurvestræde som rørlagt på matr. nr. 37^b, Soesmarke by, Majbølle, passerer Spurvestræde og løber i sydøstlig retning i skellet mellem matr. nr. 38^a og 42^a smst. til st. 111. drejer mod sydvest som åbent løb i skellet mellem matr. nr. 42^a og 43^a til skellet mod matr. nr. 51^a smst, drejer nu mod sydøst og følger skellet mellem matr. nr. 43^a og 51^a, smst til Guldborgvej. Herfra løber det som rørlagt mod nordnordøst langs Guldborgvej til st. 830, krydser denne og løber mod sydøst over matr. nr. 13^a smst. til skellet mellem matr. nr. 8^a og 13^a smst. følger dette skel som åbent frem til st. 1027. Herfra over matr. nr. 8^a i østlig retning som rørlagt til sit udløb i kommunevandløb nr. 6 ved Majbøllevej.

I kommunevandløb nr. 6, hvor der er 1 tilløb, er der 1046 m rørlagt og 289 m åbent vandløb, i alt 1335 m.

I tilløb til kommunevandløb nr. 6 er 990 m rørlagt og 587 m åbent vandløb, i alt 1577 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelses punktet. Tilløbet er stationeret fra den første brønd. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde, bygværker m.v., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 6				
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Dimension	Bemærkninger
Rørindløb	48,5	4,59		Bund af Ø 150
Brønd	51			0,45 m brønd
Brønd	321,3			1 m brønd
Brønd	522,5			1 m brønd
Brønd	796			1 m brønd
Underføring, Majbøllevej				
Brønd	816,5			1 m brønd
Rørudløb	1097,1	1,71		Bund af Ø 500, herfra som åbent
Rørindløb	1297,2	0,32		Bund af Ø 400
Markunderføring				
Rørudløb	1303,1	0,21		Bund af Ø 400
Udløb	1334,6	-0,05		I Guldborgsund
TILLØB				
Brønd	0			0,6 m brønd, Spurvestr.
Rørudløb	102	11,81		Bund af Ø 300
Rørindløb	579,3	10,53		Bund af Ø 250
Brønd	583,2			0,6 m brønd
Brønd	830,3			0,6 m brønd
Underføring Guldborgvej				
Rørudløb	920,9	7,73		Bund af Ø 250

Rørindløb	1026,8	6,37		Bund af Ø 300
Brønd	1031,4			1 m brønd
Brønd	1271,6			1 m brønd
Udløb	1576			i kommunevandløb nr. 6

Følgende GI-fixpunkter er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-09-805	bolt	5,28

3.2. Dimensioner, bygværker m.v.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori der tillige er anført overkørsler, brønde og bygværker.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 6, Sakskøbing kommune.

Station		Bund kote	Fald ‰	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
0	Rørudløb	5,22			
48,5	Knæk, tilløb	4,59		0,30	
51	Knæk, tilløb	4,04		Ø 150	90° mod nordnordøst. Brønd med tilløb Ø 100 højre.
321,3	Knæk, tilløb	3,76		Ø 250	65° mod øst. Brønd med tilløb Ø 250, Ø 150 venstre og Ø 80, Ø 100 højre
522,5	Knæk, tilløb	3,40		Ø 300	40° mod nordøst. Brønd med tilløb Ø 100 venstre og Ø 100, Ø 200 højre

Station		Bund kote	Fald ‰	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
796	Knæk, tilløb	2,69		Ø 300	75° mod øst, brønd med tilløb Ø 450, Ø 80 venstre og 3 stk Ø 80 højre
	Underføring Majbøllevej				
816,5	Tilløb	2,56		Ø 500	Brønd med tilløb 3 stk Ø 80 venstre og 3 stk Ø 80 og 1 stk Ø 100 højre
	Rørudløb				
1097,1		1,71		Ø 500	Bund af Ø 500
1105,5		1,46		1,0	
1158,4		1,13		1,0	
1203,5		0,88		1,0	
1272,0		0,48		1,0	
1297,2	Rørindløb	0,32			Bund af Ø 400
	Markunderføring				
1303,1		0,21		Ø 400	bund af Ø 100
1334,6	Udløb	-0,05			I Guldborgsund

TILLØB

Station		Bund- kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
0	Tilløb	12,23		Ø 300	Brønd med tilløb Ø 150 højre og Ø 300 vest for
102	Rørudløb	11,81			Bund af Ø 300
111,6	Knæk	11,81		0,50	90° mod sydvest
237,8	Knæk	11,46		1,80	100° mod sydøst
347,2		11,04		1,20	
411,1		10,99		1,20	
494,6		10,94		0,50	
579,3	Rørindløb	10,53		Ø 250	Bund af Ø 250
583,2	knæk, tilløb	10,36		Ø 250	75° mod nordøst. Brønd med tilløb Ø 150 højre
830,3	knæk, tilløb Underføring Guldborgvej	8,92		Ø 250	80° mod sydøst. Brønd med tilløb 2 stk Ø 100 venstre og Ø 100 højre
920,9	Rørudløb	7,73			Bund af Ø 250
956,9	knæk	7,24			70° mod nordøst
1026,6	Rørindløb	6,37		Ø 300	bund af Ø 300
1031,4	Knæk, tilløb	6,14		Ø 300	60° mod østsydøst. Brønd med tilløb Ø 200 venstre

Station		Bund- kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
1271,6	Tilløb	3,30		Ø 450	Brønd med tilløb Ø 150 venstre 40° mod sydøst
1466,7	Knæk			Ø 450	
1576,7	Udløb	2,69			I kommunevandløb nr. 6

3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 1/3. 19.98

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den 9/10. 19.98

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFVIST
kommunaldirektør

BILAG 1

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 6
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i oktober 1997.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er 1 tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde og bygværker er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997-2009 om målsætning for vandområder for Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager ikke spildevand.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997 - 2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "område med særlige drikkevandsinteresser" og i "område med drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Soesmarke Vandværk.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan 1997 - 2009 fra Storstrøms Amt udlagt til "øvrige områder" og regionale naturområder med jordbrugsinteresser"

Området er delvis beliggende i "område hvor ny skovplantning er uønsket"

3.4.1. Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

3.4.2. fredningsinteresser

De oplande der gennemskæres af vandløbet er udlagt til dels "Områder der indeholder meget store fredningsmæssige værdier" og dels "områder, der indeholder store fredningsmæssige værdier"

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv.

Vandløbet udmunder i Guldborgsund.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 6 er delvis rørlagt.

Tilløb til vandløb nr. 6 er delvis rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.