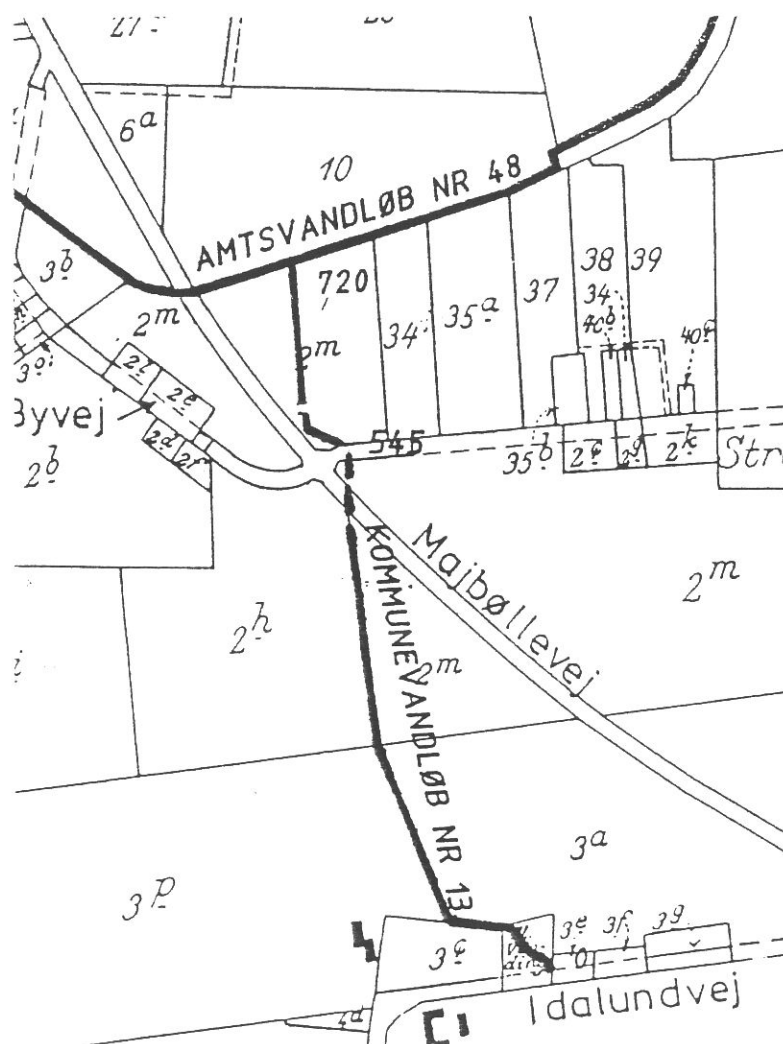


SAKSKØBING KOMMUNE

VANDLØBSREGUKATIV

FOR

KOMMUNEVANDLØB NR. 13



JANUAR 1990

SAG NR. 8903

INDHOLDSFORTEGNELSE.

	Side
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET	1
3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	2
3.1. Afmærkning og stationering	2
3.2. Dimensioner, bygværker m.v.	2
3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	4
4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE	4
5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	4

BILAGSFORTEGNELSE.

	Nr.
Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotoserie med stationsangivelse	3
Brøndskitser	4

Fotomosaikkort i 1:4.000, tegning nr. 102

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 13
i
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1969.
- Recipientkvalitetsplan vedtaget af amtsrådet i 1985.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

Vandløbet begynder i 1,25 m brønd på nordsiden af Idalundvej mellem fællesvanding og matr.nr. 3^e Hjelm by, Majbølle sogn og løber herfra som vist på fotomosaikkort (tegning nr. 102) til sit udløb i amtsvandløb nr. 48L i st. 720.

Vandløbet er åbent, pånær en rørlagt strækning fra st. 0 - st. 5 og fra st. 487 - st. 545.

I alt er 63 m rørlagt og 657 m åbent vandløb.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde, bygværker m.v., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 13.			
Afmærkning	Station m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brøndkarm	0	2,65	1,25 m brønd
Rørudløb	5	1,21	Bund af Ø 30 cm bt rør
Rørindkøb	487	-0,41	Bund af Ø 60 cm bt rør
Rørudløb	545	-0,77	Bund af Ø 60 cm bt rør
Markoverkørsel	580	-0,56	Bund af Ø 35 cm bt rør
Markoverkørsel	583	-0,62	Bund af Ø 35 cm bt rør
Udløb	720	-1,55	Udløb i Avl. nr. 48L

Følgende GI-fixpunkt er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-09-9012	Bolt	3,52

3.2. Dimensioner, bygværker m.v..

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

LØW & HALLBERG

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori tillige er anført overkørsler, brønde og bygværker.

Vandløbets skikkelse.

Vandløb nr.: Kommunevandløb nr. 13, Sakskøbing kommune.

Station		Bund- kote m.	Fald o/oo	Rørdim./ bundbred m.	An- læg	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse					
0	1 m brønd	1,31		30 cm bt		Udløb fra brønd i rabat
5	Rørudløb	1,21		30 cm bt		Bund af rør Vandløb åbent herfra
11	Knæk	1,24				
19						Tilløb fra mosehul højre, kote 1,19 90° mod øst
56	Knæk	1,03				
110	Knæk	0,56		0,4 m		90° mod nord
148						20 cm bt dræn venstre kote 0,75
258						PVC-110 dræn venstre, kote 0,31
269						PVC-200 dræn venstre, kote 0,17
270						6" lerdræn højre
280						Tilløb fra grøft langs skel fra venstre brink (b = 0,5 m), kote -0,11
485						10 cm bt dræn højre, kote -0,28
486						15 cm bt dræn venstre, kote -0,32
487	Rørindløb	-0,41		60 cm bt		Rørlagt under vej
545	Rørudløb	-0,77				Åbent herfra
574	Knæk	-0,53		0,5 m		
580		-0,56		35 cm bt		
	Markoverkørsel					
583		-0,62				Åbent herfra
720	Udløb	-1,55		0,6 m	1	I Avl. nr. 48L

3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort, tegning nr. 102.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.


Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 4/3 1998.

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den 9/10 1998.

Regulativet træder ikraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFQVIST
kommunaldirektør

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 13
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i marts måned 1989.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og koter verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen udviser en mindre forskel i stationering i forhold til gældende regulativ, hvorfor stationeringen er ændret. Koter til brønde og bygværker er angivet som de faktiske målte værdier og anført i regulativet.

3. SEKTORPLANER.

3.1. Recipientkvalitetsplanen.

I recipientkvalitetsplanen for Storstrøms amtskommune af 1985 er kommunevandløb nr. 13 optaget med målsætningen "C", vandløb, der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevandsplan.

Kommunevandløb nr. 13 modtager spildevand fra 7 ejendomme beliggende på Idalundvej.

Der er ikke planlagt kloakering, men der indføres tømningsordning for hustanke.

3.3. Vandindvindingsplan.

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet.

Ejendommene i oplandet har egen vandforsyning.

3.4. Regionplan.

Oplandet til kommunevandløb nr. 13 er i Regionplan 1985 - 96 for Storstrøms amtskommune udlagt til "områder med væsentlige jordbrugsinteresser".

3.4.1. Jordbrugsplan.

I "Forslag til jordbrugsplan 1986-96" er oplandet udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

3.4.2. Fredningsplan.

I "Forslag til fredningsplan 1985" er arealerne omkring kommunevandløb nr. 13 betegnet som "værdifulde landskaber" eller "regionale naturområder".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

De miljømæssige interesser er begrænsede på grund af spildevandsbelastningen og vandløbets kanalagtige karakter.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.


Kommunevandløb nr. 13 er reguleret i hele sin længde.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.

Vandløbet er ved opmåling i marken i marts 1989 fundet at opfylde gældende regulativbestemmelser.

Nykøbing F., januar 1990

LØW & HALLBERG


Jesper Løw