


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 18

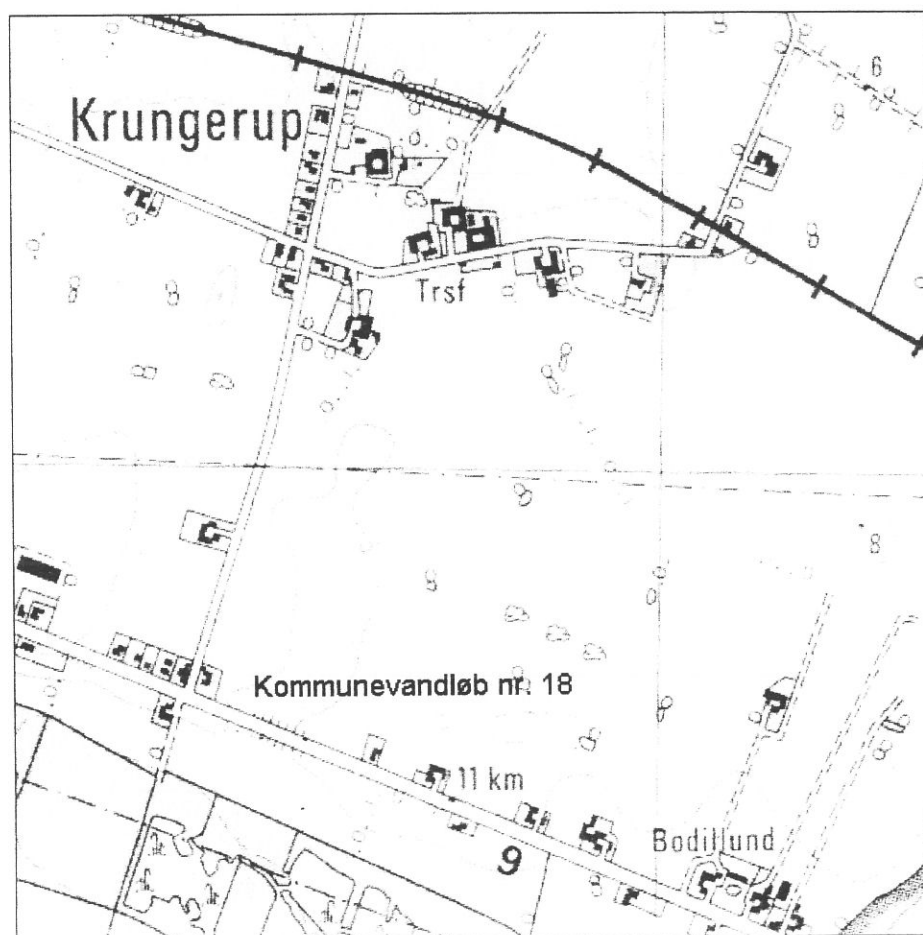

Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET	1
2.1	Hovedløb	1
3.	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	2
3.1	Afmærkning og stationering	2
3.2	Dimensioner, bygværker m.v.	3
3.3	Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	4
4.	VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE	4
5.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	4

BILAGSFORTEGNELSE

Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotoserie	3
Fotomosaikkort i 1:4.000, tegning nr. 33, 34	

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 18
i
Sakskøbing Kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1960 og opmålinger til dette i 1997.
- Regionplan, 1997-2009, Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jfr. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet, som er rørlagt til sit udløb i en tørvegrav, begynder med en brønd på nordsiden af Krungerupvej. Herfra passerer det denne og løber mod syd i skellet mellem matr. nr. 3^a og 20^b Krungerup by, Radsted.

Her knækker det mod sydvest over matr. nr. 3^a smst. skærer skellet mellem matr. nr. 3^b og 3^a smst. ca. 70 m syd for Krungerupvej og fortsætter i samme retning ca. 20 m ind på matr. 3^b smst. Herfra løber det i sydsydvestlig retning over matr. nr. 3^b smst. og fortsætter over matr. nr. 6^a smst. ca. 100 m, her drejer det i østsydøstlig retning ud til Idalundsvej, passerer denne og løber i sydøstlig retning over matr. nr. 5^a smst. til en brønd. Herfra drejer det mod syd til Nykøbingvej, passerer denne og løber videre i samme retning til skellet mellem matr. nr. 5^a og 18^a smst. Her drejer det mod vest og løber langs skellet ca. 17 m, hvorefter det løber mod syd over matr. nr. 18^a smst. til sit udløb i en grav på matr. nr. 18^a smst. til sit udløb i en tørvegrav på matr. nr. 18^a Krungerup by, Radsted.

I kommunevandløb nr. 18, hvor der ikke er tilløb, er der i alt 1088,8 m rørlagt og 84,3 m åbent vandløb.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.3.1 Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde m.m., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 18			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brønd	0,0		0,60 m brønd
Underføring Krungerupvej			
Brønd	39,2		0,60 m brønd
Brønd	125,4		0,60 m brønd
Brønd	265,1		1 m brønd
Underføring Idalundvej			
Brønd	693,5		1 m brønd
Brønd	952,8		1 m brønd
Underføring Nykøbingvej			
Brønd	976,0		1 m brønd
Rørudløb	1088,6	0,97	Bund af ø 450
Udløb	1173,1	0,27	I tørvegrav

Følgende GI-fixpunkt er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-13-822	Bolt	5,98

3.2 Dimensioner, bygværker m.v.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagt geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori der tillige er anført overkørsler m.m.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 18, Sakskøbing Kommune.

Station		Bund- kote	Fald o/oo	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
0,0	Tilløb	3,92			Brønd med tilløb Ø 50, Ø 100 højre, Ø 100 ret for og Ø 100, Ø 150, Ø 100 og Ø 50 venstre
	Underføring Krungesrupvej			Ø 250	
39,2	Knæk, tilløb	3,88			40° od sydvest. Brønd med tilløb Ø 100 venstre
				Ø 250	
125,4	Knæk, tilløb				40° mod syd. Brønd med tilløb Ø 150 højre
				Ø 250	
265,1	Tilløb	3,52			Ø 250 højre
376,9	Knæk				40° mod østsydøst
476,9	Knæk				25° mod sydøst
	Underføring Idalundvej			Ø 400	
693,3	Knæk, tilløb	2,10			65 mod syd. Brønd med tilløb Ø 450 ret for, Ø 100 og Ø 400 venstre
				Ø 450	
952,8	Tilløb	1,34			Brønd med tilløb Ø 100 venstre, Ø 150 og Ø 150 højre

Station		Bund- kote	Fald o/oo	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
976,0	Underføring Nykø- bingvej Knæk, tilløb	1,25		Ø 450	15° mod sydvest, brønd med tilløb Ø 100 højre, Ø 100 venstre
1088,6	Rørudløb	0,97		Ø 450	
1105,8	Knæk	0,61			Bund af Ø 450
1173,1	Udløb	0,27			I tørvegrav

3.3 Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing Kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 11.3. 1998

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing Kommune den 11.3. 1998

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFVIST
kommunaldirektør

BILAG 1

REGULATIV for kommunevandløb nr. 18 i Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i november måned 1996.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde og bygværker er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplantillæg om vandområdernes kvalitet 1992-2003 for Storstrøms amtskommune af 1993 er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager spildevand fra Krungerup og fra spredt beliggende ejendomme i oplandet. Spildevandet fra spredt beliggende ejendomme renses i hustanke på den enkelte ejendom, og det er i spildevandsplanen forudsat indført tømning af disse.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997-2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "område med særlige drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Radsted Vandværk eller fra egne borer og brønde.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i Regionplan juni 1994 fra Storstrøms Amt udlagt til "områder med væsentlige jordbrugsinteresser".

3.4.1 Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i en tørvegrav.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 18 er delvis rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.