


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 38

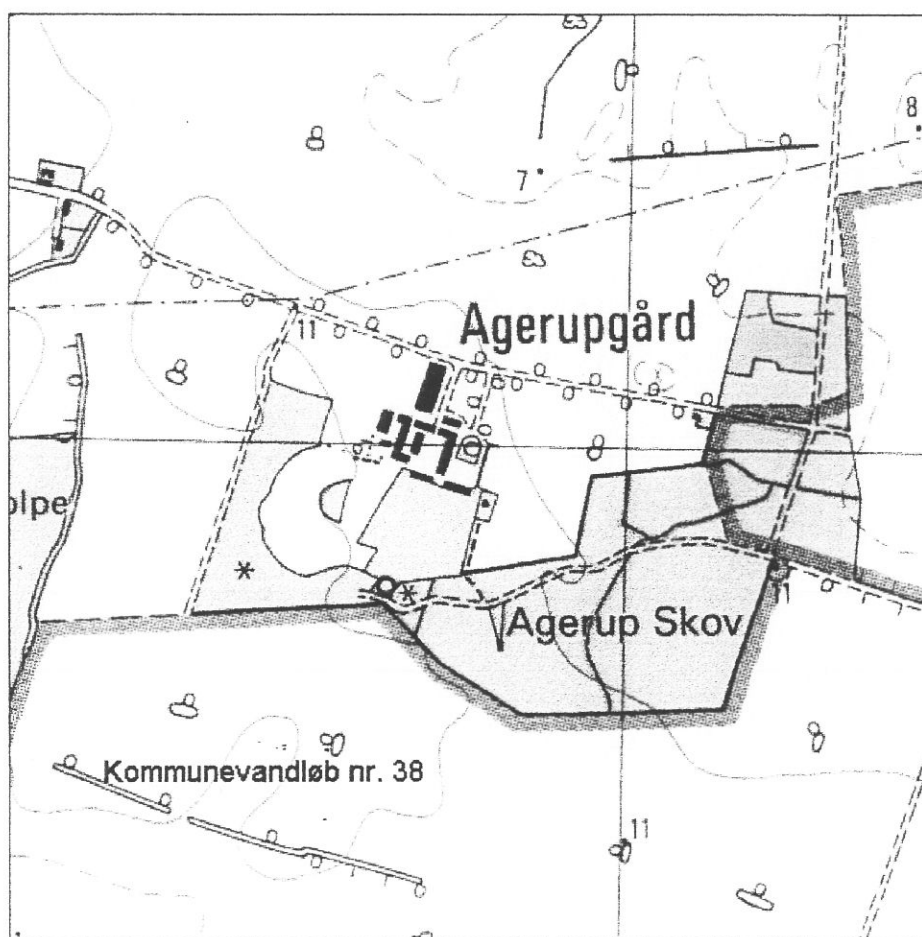

Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET	1
2.1 Hovedløb	1
3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	1
3.1 Afmærkning og stationering	1
3.2 Dimensioner, bygværker m.v.	2
3.3 Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	4
4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE	4
5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	4

BILAGSFORTEGNELSE

Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Foto	3
Fotomosaikkort i 1:4.000, tegning nr. 31	

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 38
i
Sakskøbing Kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1960 og opmålinger til dette i 1997.
- Regionplan, 1997-2009, Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jfr. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET

2.1 Hovedløb

Vandløbet begynder som åbent vandløb i skellet mellem matr. nr. 1^a, 1^k og 1^m Nørregaard, Slemminge og løber i vestlig retning i skellet mellem 1^k og 1^m smst. til skellet mod 1^a Trudstolpe by, Våbensted.

Herfra drejer det mod nord-nordøst over matr. nr. 1^m Nørregaard Slemminge til skellet mellem matr. nr. 1^a Trudstolpe by, Våbensted og matr. nr. 7^b Våbensted by, Våbensted, fortsætter herfra med matr. nr. 1^a og 1^b Trudstolpe by, Våbensted på vestlig side og med matr. nr. 7^b Våbensted by, Våbensted og matr. nr. 1^a Agerupgård, Våbensted på østlig side. Herfra som rørlagt med matr. nr. 42^a og 42^b Våbensted by, Våbensted på vestlig side og med matr. nr. 1^a Agerupgård, Våbensted på østlig side til sit udløb i amtsvandløb 46.

I kommunevandløb nr. 38, hvor der ikke er tilløb, er 148 m rørlagt og 1258,2 m åbent vandløb, i alt 1406,2 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

3.1 Afmærkning og stationering

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde m.m., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 38			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brønd	0,0	11,19	1 m brønd
Rørudløb	2,0	8,77	Bund af Ø 200
Rørindløb	370,0	8,40	Bund af Ø 300
Rørudløb	400,0	8,43	Bund af Ø 300
Brønd	1290,0	9,52	1 m brønd
Rørudløb	1406,0	7,43	I amtsvandløb nr. 46, bund af Ø 400

Følgende GI-fixpunkter er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-03-801	Plade	15,74

3.2 Dimensioner, bygværker m.v.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagt geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 38, Sakskøbing Kommune.

Station		Bund-kote	Fald o/oo	Rørdiam./bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
0	Tilløb	8,77		1,00	Brønd
105		8,68			Ø 150 venstre, kote 8,66
213					
214		8,81			

Station		Bund- kote	Fald o/oo	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
290	Tilløb	8,71	1,0	0,50	Ø 150 venstre, kote 8,98
329					
367		8,53			
370		8,40			
400		8,43		Ø 300	
500	Knæk, tilløb	8,28		0,70	90° mod nord-nordøst Ø 100 venstre, kote 8,43
596		8,01		1,70	
676				1,30	
704		8,24			
814		8,31			
900		8,26		1,00	
1011		8,09		0,80	
1097		7,83			
1151		7,71			
1199		7,64			
1209	Tilløb	7,66	0,8	0,40	Ø 80 venstre, kote 8,07
1231	Tilløb	7,64			Ø 100 højre, kote 8,65
1250	Tilløb	7,61		0,40	Ø 100 venstre, kote 8,12
1289		7,47		0,60	
1290		7,52			Brønd
1406	Udløb	7,43		Ø 400	I amtsvandløb nr. 46

3.3 Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing Kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 9/3. 1998

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing Kommune den 9/4. 1998

Regulativet træder ikraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFVIST
kommunedirektør

BILAG 1

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 38
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i november måned 1997.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997-2009 om målsætning for vandområder for Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager kun spildevand fra spredt beliggende ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på den enkelte ejendom, og der er i spildevandsplanen indført tømning af disse.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997-2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "område med særlige drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Fjelde Vandværk eller fra egne borer og brønde.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan 1997-2009 fra Storstrøms Amt udlagt til "områder med væsentlige jordbrugsinteresser" samt til "økologiske forbindelser".

Oplandet er delvist beliggende i "større uforstyrrede landskaber".

3.4.1 Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet er udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

3.4.2 Fredningsinteresser.

De oplande, der gennemskæres af vandløbet, er udlagt til "områder der indeholder store fredningsmæssige værdier".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i Amtsvandløb nr. 46.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 38 er delvis rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.



Kommunevandløb nr. 38, ved Agerupvej