



Nykøbing F. Kommune

**Regulativ
for
kommunevandløb
L8**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET
3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE
4. BROER OG OVERKØRSLER
5. REVISION OG IKRAFTTRÆDEN

BILAG: Vandløbskort målestok 1:4000

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

L8 er optaget som offentligt vandløb i Nykøbing F. Kommune.

For vandløbet gælder det til enhver tid gældende fællesregulativ samt dette særlige regulativ, der beskriver de specifikke forhold.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- recipientkvalitetsplanen/vandområdeplanen og anden regionplanlægning
- tidligere regulativ af den 7. december 1982
- opmåling i 1980-81

Regulativet erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET

Regulativet omfatter kommunevandløb L8 i Nykøbing F. Kommune.

L8 begynder i station 0 i kommunegrænsen til Sakskøbing Kommune mellem matr.nr. 15m og 1a, Rykkerup, og matr.nr. 6a, Radsted. Det slutter i station 1332 ved sit udløb i amtsvandløb 49L efter passage af et moseområde.

Vandløbet danner på de første 1008 m grænse mellem Sakskøbing og Nykøbing F. kommuner. Det er aftalt, at Nykøbing F. Kommune administrerer og vedligeholder vandløbet.

Vandløbet er et tilløb til amtsvandløb 49L, der udmunder i Sakskøbing fjord via Sakskøbing å.

Det har ingen tilløb fra kommunevandløb.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0-punktet og nedstrøms.

Beliggenheden fremgår af vandløbskortet.

Vandløbet regnes for et naturligt vandløb med deraf følgende bestemmelser om 2 meter bræmmer for den åbne dels vedkommende.

grænse vandløb
på hele strækningen!

3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE OG MÅLSÆTNING


Vandløbet er i Storstrøms Amts recipientkvalitetsplan målsat i C-kategorien.

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandføringsevnen, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Den teoretiske skikkelse fremgår af det efterfølgende dimensionsskema, hvor koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Vandløbet kan i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner.

Nedenstående principskitse illustrerer de i skemaet angivne bredder, koter og anlæg, samt yderligere forholdet mellem strømrørende og teoretisk bundbredde.

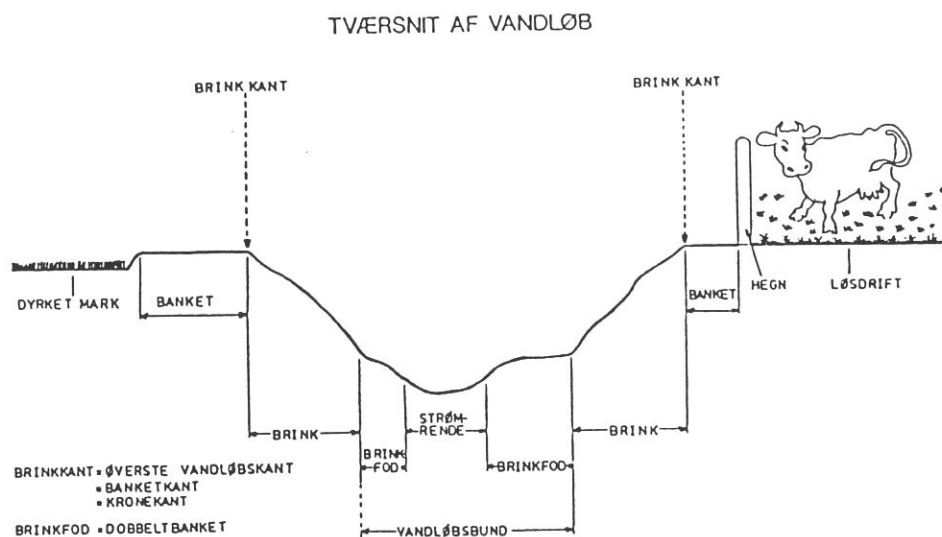

Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dobbeltprofil. Se i øvrigt fællesregulativets afsnit om vedligeholdelse.

Dobbeltprofilen behøver i praksis ikke at være til stede, men tilstræbes dog opnået, hvor det er muligt.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og grødeskæring er angivet i fællesregulativets afsnit om vedligeholdelse.

Dimensioneringsskema, teoretisk skikkelse

Kvl. L8

Station	Bund- kote	Bund- bredde/ rørdia.	Fald	Anlæg	Bemærkninger
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	339	50	0,2	1:1	Start i kommunegrænsen til Sakskøbing kommune, tilløb privat vandl. (før kvl.B6)
174	335				Forløber i kommunegrænsen
302	332				ditto
462	300		2,0		ditto
546	283				ditto
673	259	ditto			
711	256	70	0,7		ditto
832	247				ditto
1008	235				Knæk, væk fra kommunegrænsen
1186	231	80	0,3		
1332	227				Udløb i amtsvandløb 49L

Vandløbets samlede længde er 1332 m, hvoraf ingen er rørlagt.

Fikspunkter:

St. -440	Top af 15 cm udløbsrør 440 m tilbage i det private vandløb	387 cm
St. 462	Ca. 120 m mod sydvest sokkelsten ved sydøstlige hushjørne	548 cm

