


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 19

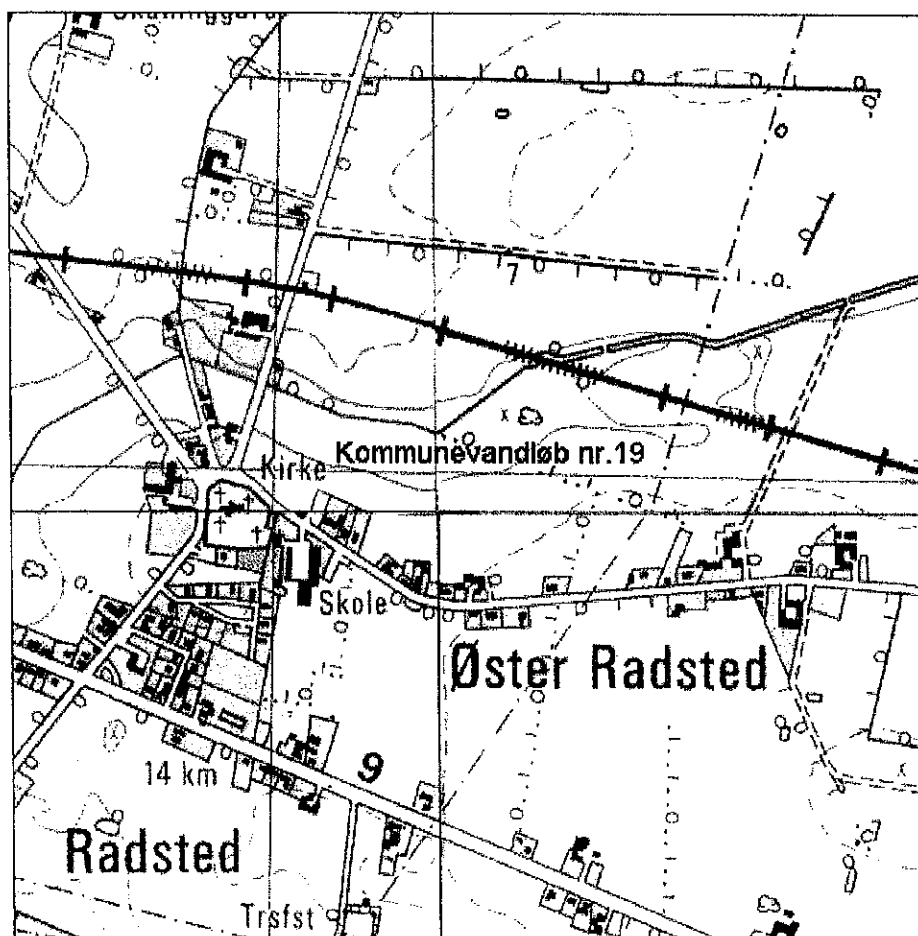

Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE side

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.	1
2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET.	1
2.1	Hovedløb.	1
2.2	Tilløb.	1
3.	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.	2
3.1.	Afmærkning og stationering.	2
3.2.	Dimensioner, bygværker m.v..	7
3.3.	Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.	14
4.	VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.	14
5.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.	14

BILAGSFORTEGNELSE Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotoserie	3
Fotomosaikkort i 1:4.000, tegn. nr. 20,27, 28,29 og 32.	

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 19
i
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1959 og opmålinger til dette i november 1997.
- Regionplan 1997-2009 Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET

2.1 Hovedløb

Vandløbet, som er åbent til sit udløb begynder ved den vestlige side af Idalundvej i det nordvestlige hjørne af matr. nr. 20^a, Krungerup by, Radsted. Herfra løber det mod vest langs nordskellet af matr. nr. 20^a smst. og videre med flere knæk over matr. nr. 16^c og 17^a, Radsted by, Radsted til Tørstemosevej, passerer denne og videre i sydvestlig retning over matr. nr. 18, 19^a, 21^a og 22^a smst. til Lollandsbanen og passerer denne. Videre i sydvestlig retning over matr. nr. 22^a smst. til skellet mellem matr. nr. 22^a og 48 smst, herfra i vestlig retning med matr. nr. 22^a smst på den nordlige side og matr. nr. 48, 1^o og 1^u smst. på den sydlige side til Bækvej. Passerer denne og løber i skellet mellem matr. nr. 22^a og 1^u smst til Smedestræde, passerer denne og fortsætter i sydvestlig retning over matr. nr. 1^b smst. til Langsvej, passerer denne og løber med flere knæk over matr. nr. 1^a og 2^b smst. til Nykøbingvej. Passerer denne og løber videre i samme retning over matr. nr. 63^a, 64 og 5^a smst. til sit udløb i amtsvandløb nr. 49.

2.2 Sideløb

Det nordlige tilløb begynder som rørlagt i skellet mellem matr. nr. 14^a og 15^a, Radsted-Langet by, Radsted og løber først i sydvestlig retning, derefter i sydlig retning over matr. nr. 15^a smst og over matr. nr. 39^a og 39^f, Radsted by, Radsted til skellet mellem matr. nr. 39^a og 39^k smst. fortsætter i østlig retning over matr. nr. 39^k og under motorvejen. Videre i samme retning over matr. nr. 39^h og 39^k smst til skellet mellem matr. nr. 39^k og 38^a smst., herfra videre mod øst med flere knæk, først som rørlagt og fra st. 870 til st. 1434 so åben med matr. nr. 39^k, 24^d og 35^d smst. på den nordlige side og matr. nr. 38^d, 36^a og 35^k smst. på den sydlige side. I St. 1434 drejer det mod syd igen som rørlagt over matr. nr. 35^k smst. og derefter mod sydsydøst over matr. nr. 35^a smst. til Bækvej. Passerer denne og videre igen som åbent løb i sydøstlig retning over matr. nr. 55^d smst. til skellet mellem matr. nr. 25^d og 25^a smst. løber nu mod syd i samme skel til skellet mellem matr. nr. 25^d og 24^a smst. Herfra løber det i østlig retning i skellet mellem matr. nr. 25^a og 24^a smst. til st. 2090 drejer nu mod sydøst over matr. nr. 24^a smst. til st. 2208 herfra igen mod øst til st. 2763, så i sydlig retning stadig over matr. nr. 24^a smst. til skellet mellem matr. nr. 24^a og 21^a smst.

Herfra som rørlagt i samme retning over matr. nr 21^a til sit udløb i kommunevandløb nr. 19.

Det sydlige tilløb, som er rørlagt begynder i den østlige side af Tørstemosevej. Passerer denne og løber i nordvestlig retning i skellet mellem matr. nr. 20^b, 19^a og 20^l, Radsted by, Radsted, videre først i nordvestlig retning senere i nordlig retning over matr. nr. 20^l og 21^a smst. til sit udløb i kommunevandløb nr. 19.

I kommunevandløb nr. 19, hvor der er 2 tilløb, er åbent i hele sin længde, i alt 4433,8 m.

I nordlige tilløb til kommunevandløb nr. 19, er der 1277 m rørlagt og 1928 m åbent vandløb, i alt 3205,0 m.

Det sydlige tilløb til kommunevandløb nr. 19 er rørlagt i hele sin længde, i alt 707,2 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.

3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelses punktet.

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde, bygværker m.v., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 19			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkning
Rørindløb	36,0	4,37	bund af Ø 200
Markunderføring			bund af Ø 200
Rørudløb	43,3	4,30	bund af Ø 600
Rørudløb	233,9	4,13	bund af Ø 600
Markunderføring			
Rørudløb	238,1	4,18	bund af Ø 600
Rørindløb	489,5	3,87	bund af Ø 600
Markunderføring			
Rørudløb	495,0	3,94	bund af Ø 600
Rørindløb	668,7	4,04	bund af Ø 630
Markunderføring			
Rørudløb	674,9	4,03	bund af Ø 630
Rørindløb	852,9	4,03	bund af Ø 630

KOMMUNEVANDLØB NR. 19			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkning
Markunderføring			
Rørudløb	857,8	4,01	bund af Ø 630
Rørindløb	866,1	4,06	
Markunderføring			stenkiste
Rørudløb	888,7	4,04	
Rørindløb	956,4	4,06	bund af Ø 600
Underføring Tørstemosevej			stenkiste 0,8 x 1,1 m.
Udløb	982,9	4,22	
Rørindløb	1099,6	4,04	bund af Ø 1000
Markunderføring			
Rørudløb	1105,3	3,91	bund af Ø 1000
Rørindløb	1195,6	3,82	bund af Ø 1000
Markunderføring			
Rørudløb	1204,9	3,81	bund af Ø 1000
Rørindløb	1449,8	3,69	bund af Ø 1000
Markunderføring			
Rørudløb	1455,3	3,73	bund af Ø 1000
Rørudløb	1628,3	3,76	bund af Ø 1000
Markunderføring			
Rørudløb	1636,1	3,71	bund af Ø 1000
Rørindløb	2012,2	3,67	bund af Ø 800
Markunderføring			
Rørudløb	2018,7	3,75	bund af Ø 800
Rørindløb	2345,9	3,33	
Markunderføring			stenkiste 1,0 x 1,5 m.

KOMMUNEVANDLØB NR. 19			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkning
Rørudløb	2348,9	3,30	stenkiste 1,1 x 1,5 m.
Rørindløb	2393,9	3,25	
Markunderføring			
Rørudløb	2400,9	3,24	2 stk. stenkister 0,78 x 0,8 m.
Rørindløb	2500,0	3,28	
Underføring Lollandsbanen			
Udløb	2511,7	3,26	stenkiste 0,9 x 0,9 m.
Indløb	2584,0	3,11	
Markunderføring			
Rørudløb	2591,8	3,12	stenkiste 1,0 x 1,3 m.
Rørindløb	2981,7	3,29	
Underføring Bækvej			
Rørudløb	2988,6	3,17	stenkiste
Rørindløb	3111,3	2,68	
Underføring Smedestræde			
Rørudløb	3115,0	2,68	stenkiste 1,0 x 1,5 m.
Rørindløb	3204,9	2,15	
Underføring Langsvej			
Rørudløb	3214,2	1,83	bund af Ø 800
Rørindløb	3225,1	1,83	
Markunderføring			
Rørudløb	3227,6	1,81	bund af Ø 800
Rørindløb	3446,8	1,82	
Markunderføring			

KOMMUNEVANDLØB NR. 19			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkning
Rørudløb	3450,2	1,83	bund af Ø 600
Indløb	3722,9	1,66	
Underføring Nykøbingvej			stenkiste
Udløb	3742,3	1,33	
Rørindløb	4048,1	0,75	bund af Ø 600
Markunderføring			
Rørudløb	4052,3	0,70	bund af Ø 600
Indløb	4218,4	0,31	
Markunderføring			stenkiste 0,6 x 1,2 m
Rørudløb	4221,3	0,32	
Udløb	4438,8	-0,20	i amtsvandløb nr. 49
NORDLIGE TILLØB			
Brønd	28,0		0,60 m brønd
Brønd	175,7		0,60 m brønd
Brønd	221,1		0,60 m brønd
Brønd	328,9		1 m brønd
Brønd	410,3		1 m brønd
Brønd	611,7		1 m brønd
Rørudløb	869,8	6,13	bund af Ø 500
Rørindløb	1434,3	5,78	bund af Ø 630
Underføring Bækvej			
Rørudløb	1635,1	5,87	bund af Ø 630
Rørindløb	1965,8	5,70	bund af Ø 600
Markunderføring			
Rørudløb	1972,5	5,71	bund af Ø 600

KOMMUNEVANDLØB NR. 19			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkning
Rørindløb	2208,1	5,34	bund af Ø 600
Markunderføring			
Rørdløb	2228,7	5,30	bund af Ø 600
Rørindløb	2498,0	4,90	
Markunderføring			stenkiste
Rørdløb	2502,2	4,92	
Rørindløb	2873,5	4,44	bund af Ø 800
Markunderføring			
Rørdløb	2878,5	4,41	bund af Ø 800
Brønd	2999,4		1 m brønd
Brønd	3001,0		1 m brønd
Udløb	3205,0	3,77	i kommunevandløb nr. 19, bund af Ø 600
SYDLIGE TILLØB			
Brønd	0		1,25 m brønd
Underføring Tørstemosevej			
Brønd	176,7		1,25 m brønd
Brønd	450,2		1 m brønd
Brønd			1 m brønd iflg. gl. regulativ <i>UT</i>
Udløb	707,2	3,80	i kommunevandløb nr. 19, bund af Ø 400

Følgende GI-fixpunkt er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-13-822	bolt	5,98

3.2. Dimensioner, bygværker m.v..

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori der tillige er anført overkørsler, brønde og bygværker.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 19, Sakskøbing kommune.

Station		Bund- kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbred.	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
0	tilløb	4,51			Idalundvej, Ø 150 højre kote 4,75
33,1					
36,0		4,37			
43,3	markunderføring	4,30		Ø 200	
132,8		4,18			
233,9		4,13			
238,1	markunderføring	4,18		Ø 600	15° mod vestnordvest
269,3					
376		4,05			
489,5	markunderføring	3,87		Ø 600	
495,0		3,94			
572,5		4,03			
668,7	markunderføring	4,04		Ø 630	
674,9		4,03			
765,9		3,95			
850,0	knæk	4,03			30° mod nordvest
852,9	knæk	4,03			45° mod vest

Station		Bund- kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbred.	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
857,8	markunderføring	4,01		Ø 630	
886,1		4,06			
	markunderføring			1,00	
888,7		4,04			
956,4		4,06			
	underføring Tørstemosevej			Ø 600 1,1 x 1,1	stenkiste
982,9		4,22			
1064,9	tilløb				Ø 150 venstre kote 4,54
1099,6		4,04			
	markunderføring			Ø 1000	
1105,3		3,91			
1195,6		3,82			
	markunderføring			Ø 1000	
1204,9		3,81			
1333,8		3,80		0,80	
1449,8		3,69			
	markunderføring			Ø 1000	
1455,3		3,73			
1587,7		3,67		0,80	
1628,3		3,76			
	markunderføring			Ø 1000	
1636,1		3,71			
1737,7		3,45		1,5	
1832,8	tilløb			0,90	Ø 80 højre kote 3,91
1897,8	tilløb			1,00	Ø 400 venstre kote 3,80 og Ø 100 højre kote 3,83
1918,7		3,82		0,80	

Station		Bund- kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbred.	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
1921,9	markunderføring	3,80		Ø 800	
1923,9	tilløb	3,63		1,00	Ø 600 højre kote 3,77
2012,2		3,67			
	markunderføring			Ø 800	
2018,7		3,75			
2136,8	tilløb	3,49		0,90	Ø 200 højre kote 3,90
2227,2	knæk	3,34		0,70	30° mod vestnordvest
2289,7	knæk	3,31		0,90	25° mod vestsydvest
2345,9		3,33			
	markunderføring			1,5 x 1,0	stenkiste
2348,9		3,30			
2393,9		3,25			
	markunderføring			1,6 x 1,2	stenkiste
2400,9		3,24			
2465,9	knæk	3,12		1,25	30° mod nordvest
2500,0	knæk	3,28			90° mod sydsydvest
	underføring Lollandsbanen			0,80 0,70	2 stenkister
2511,7	knæk	3,26			30° mod vestsydvest
2589,8	knæk	3,18		0,90	25° mod sydvest
2584,0		3,11			
	markunderføring			0,9 x 0,9	stenkiste
2591,8		3,12			
2598,1	tilløb	3,03		0,80	Ø 100 venstre kote 3,34
2700,3	knæk, tilløb	2,93		1,30	50° mod vestnordvest, Ø 150 venstre kote 3,27
2783,1	tilløb	3,04			Ø 250 venstre kote 3,16
2870,0	knæk	2,79		1,60	10° mod nordvest
2881,7		3,29			

Station		Bund- kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbred.	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
2981,7	markunderføring	3,29		1,3 x 1,1	stenkiste
2988,6		3,17			
3028,1	tilløb	2,82		1,30	Ø 150 højre kote 2,96
3083,7		2,64			
3111,3		2,68			
	underføring Smedestræde				stenkiste
3115,0		2,68			
3127,6	knæk	2,36		0,80	45° mod nordvest
3149,7	tilløb	2,03		1,50	Ø 150 højre kote 2,52
3204,9		2,15			
	underføring Langsvej			1,5 x 1,0	stenkiste
3214,2		1,83			
3225,1		1,83		1,60	
	markunderføring			Ø 800	
3227,6		1,81			
3367,5	knæk	1,56		1,40	30° mod sydvest
3446,8		1,82			
	markunderføring			Ø 600	
3450,2		1,83			
3609,1	knæk	1,47		1,40	40° mod sydvest
3719,9	tilløb	1,64			Ø 150 venstre kote 2,24
3722,7	tilløb				Ø 100 højre kote 1,66
3722,9	knæk	1,66			40° mod sydvest
	underføring Nykøbingvej				stenkiste
3742,3		1,33			
3743,4	knæk, tilløb				25° mod vestsydvest, Ø 150 venstre kote 1,78
3746,9	tilløb				Ø 250 venstre kote 1,26

Station		Bund- kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbred.	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
3751,9	knæk, tilløb	1,24		1,30	15 ^o mod sydvest, Ø 250 venstre kote 1,89
3752,1					
3759,5		1,21		1,30	
3866,6		0,76		1,30	
3998,1		0,70		1,10	
4048,1	markunderføring	0,75			Ø 600
4052,3		0,70			
4105,3		0,52		0,90	
4206,6		0,39		1,00	
4218,4		0,31			
	markunderføring			1,2 x 0,6	stenkiste
4221,3		0,32			
4231,0		0,31		0,90	
4344,8		0,08		0,90	
4433,8	udløb	-0,20			i amtsvandløb nr. 49
NORDLIGE TILLØB					
0					
28,0	knæk, tilløb	7,28		Ø 250	90 ^o mod sydvest, brønd med tilløb Ø 250, Ø 100 højre , 2 stk Ø 100 venstre og Ø 100 ret for
175,7	tilløb	7,19		Ø 300	brønd med tilløb Ø 150 venstre og Ø 150 højre
221,1	knæk, tilløb	7,13		Ø 300	65 ^o mod sydøst, brønd med tilløb Ø 250 og Ø 80 højre
328,9	knæk, tilløb	6,98		Ø 400	40 ^o mod øst, brønd med tilløb Ø 150 højre

Station		Bund- kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbred.	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
869,9	rørindløb	6,13			
870,0	tilløb				Ø 250 og Ø 150 venstre kote 6,22 og 6,50
870,2	tilløb	6,07		1,00	Ø 150 højre kote 6,33
953,9		5,96		1,00	
1119,0	knæk	5,92			90° mod nordnordøst, Ø 100 højre kote 7,10
1168,7	knæk	5,92		1,00	90° mod øst
1245,5		5,77		1,00	
1328,8	knæk, tilløb				90° mod syd, Ø 300 venstre kote 6,04
1338,8	tilløb	5,81		1,40	Ø 100 højre kote 6,20
1345,1	knæk	5,83			10° mod østsydøst
1426,5	knæk	5,79			Ø 100 højre kote 6,12
1434,2	knæk, tilløb	5,78		1,30	80° mod sydvest Ø 100 venstre kote 5,97. Rørlagt herfra
1514,3	knæk			Ø 630	40° mod sydsydøst
1623,4	knæk				30° mod sydøst
	underføring Bækvej			Ø 630	
1635,1	rørudløb	5,87			
1651,1	tilløb	5,79			Ø 100 venstre kote 6,56
1672,7	tilløb	5,71		1,00	Ø 80 venstre kote 6,99
1691,2	tilløb	5,70		1,00	Ø 80 venstre kote 6,36
1831,5	knæk	5,61			100° mod sydsydvest
1888,1		5,60		1,00	

Station		Bund- kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbred.	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
1965,7	tilløb	5,70			Ø 150 højre kote 6,34
1965,8		5,70			
	markunderføring			Ø 600	
1972,5		5,71			
1973,6	knæk	5,69			65° mod øst
2082,9	tilløb	5,48		1,00	Ø 80 venstre kote 5,74
2089,3	knæk	5,41			115° mod syd
2114,8	tilløb	5,49			Ø 150 højre kote 5,64
2164,5		5,50		0,80	
2208,1	knæk	5,34			40° mod sydøst
	markunderføring			Ø 600	
2228,7	knæk	5,30			35° mod øst
2289,4	tilløb				Ø 150 højre kote 5,26
2339,2		5,16		0,80	
2465,3		5,06		0,80	
2498,0		4,90			
	markunderføring				stenkiste
2502,2		4,92			
2571,3		4,92			
2652,1		4,86			
2763,4	knæk	4,69			85° mod syd
2873,5		4,44			
	markunderføring			Ø 800	
2878,5		4,41			
2948,8		4,37			
2994,3		4,13		0,60	

Station		Bund- kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbred.	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
2999,4		3,20			brønd
3001,0		3,20			brønd
3205,0	udløb	3,77		Ø630	i kommunevandløb nr. 19
SYDLIGE TILLØB					
0	tilløb underføring Tørstemosevej	4,50		Ø350	brønd med tilløb Ø200 højre, Ø300 venstre og Ø250 ret for
54,3	knæk			Ø350	20° mod vest
176,7	tilløb	4,33		Ø350	brønd med tilløb Ø150 højre
450,2	knæk, tilløb			Ø400	20° mod vestnordvest, brønd med tilløb Ø350 og Ø100 venstre
627,2	knæk			Ø400	60° mod nord
707,2	udløb	3,80			i kommunevandløb nr. 19

3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 19...

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den 19...

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.


Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 7/3. 1998.

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den 9/12 1998.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFQVIST
kommunaldirektør

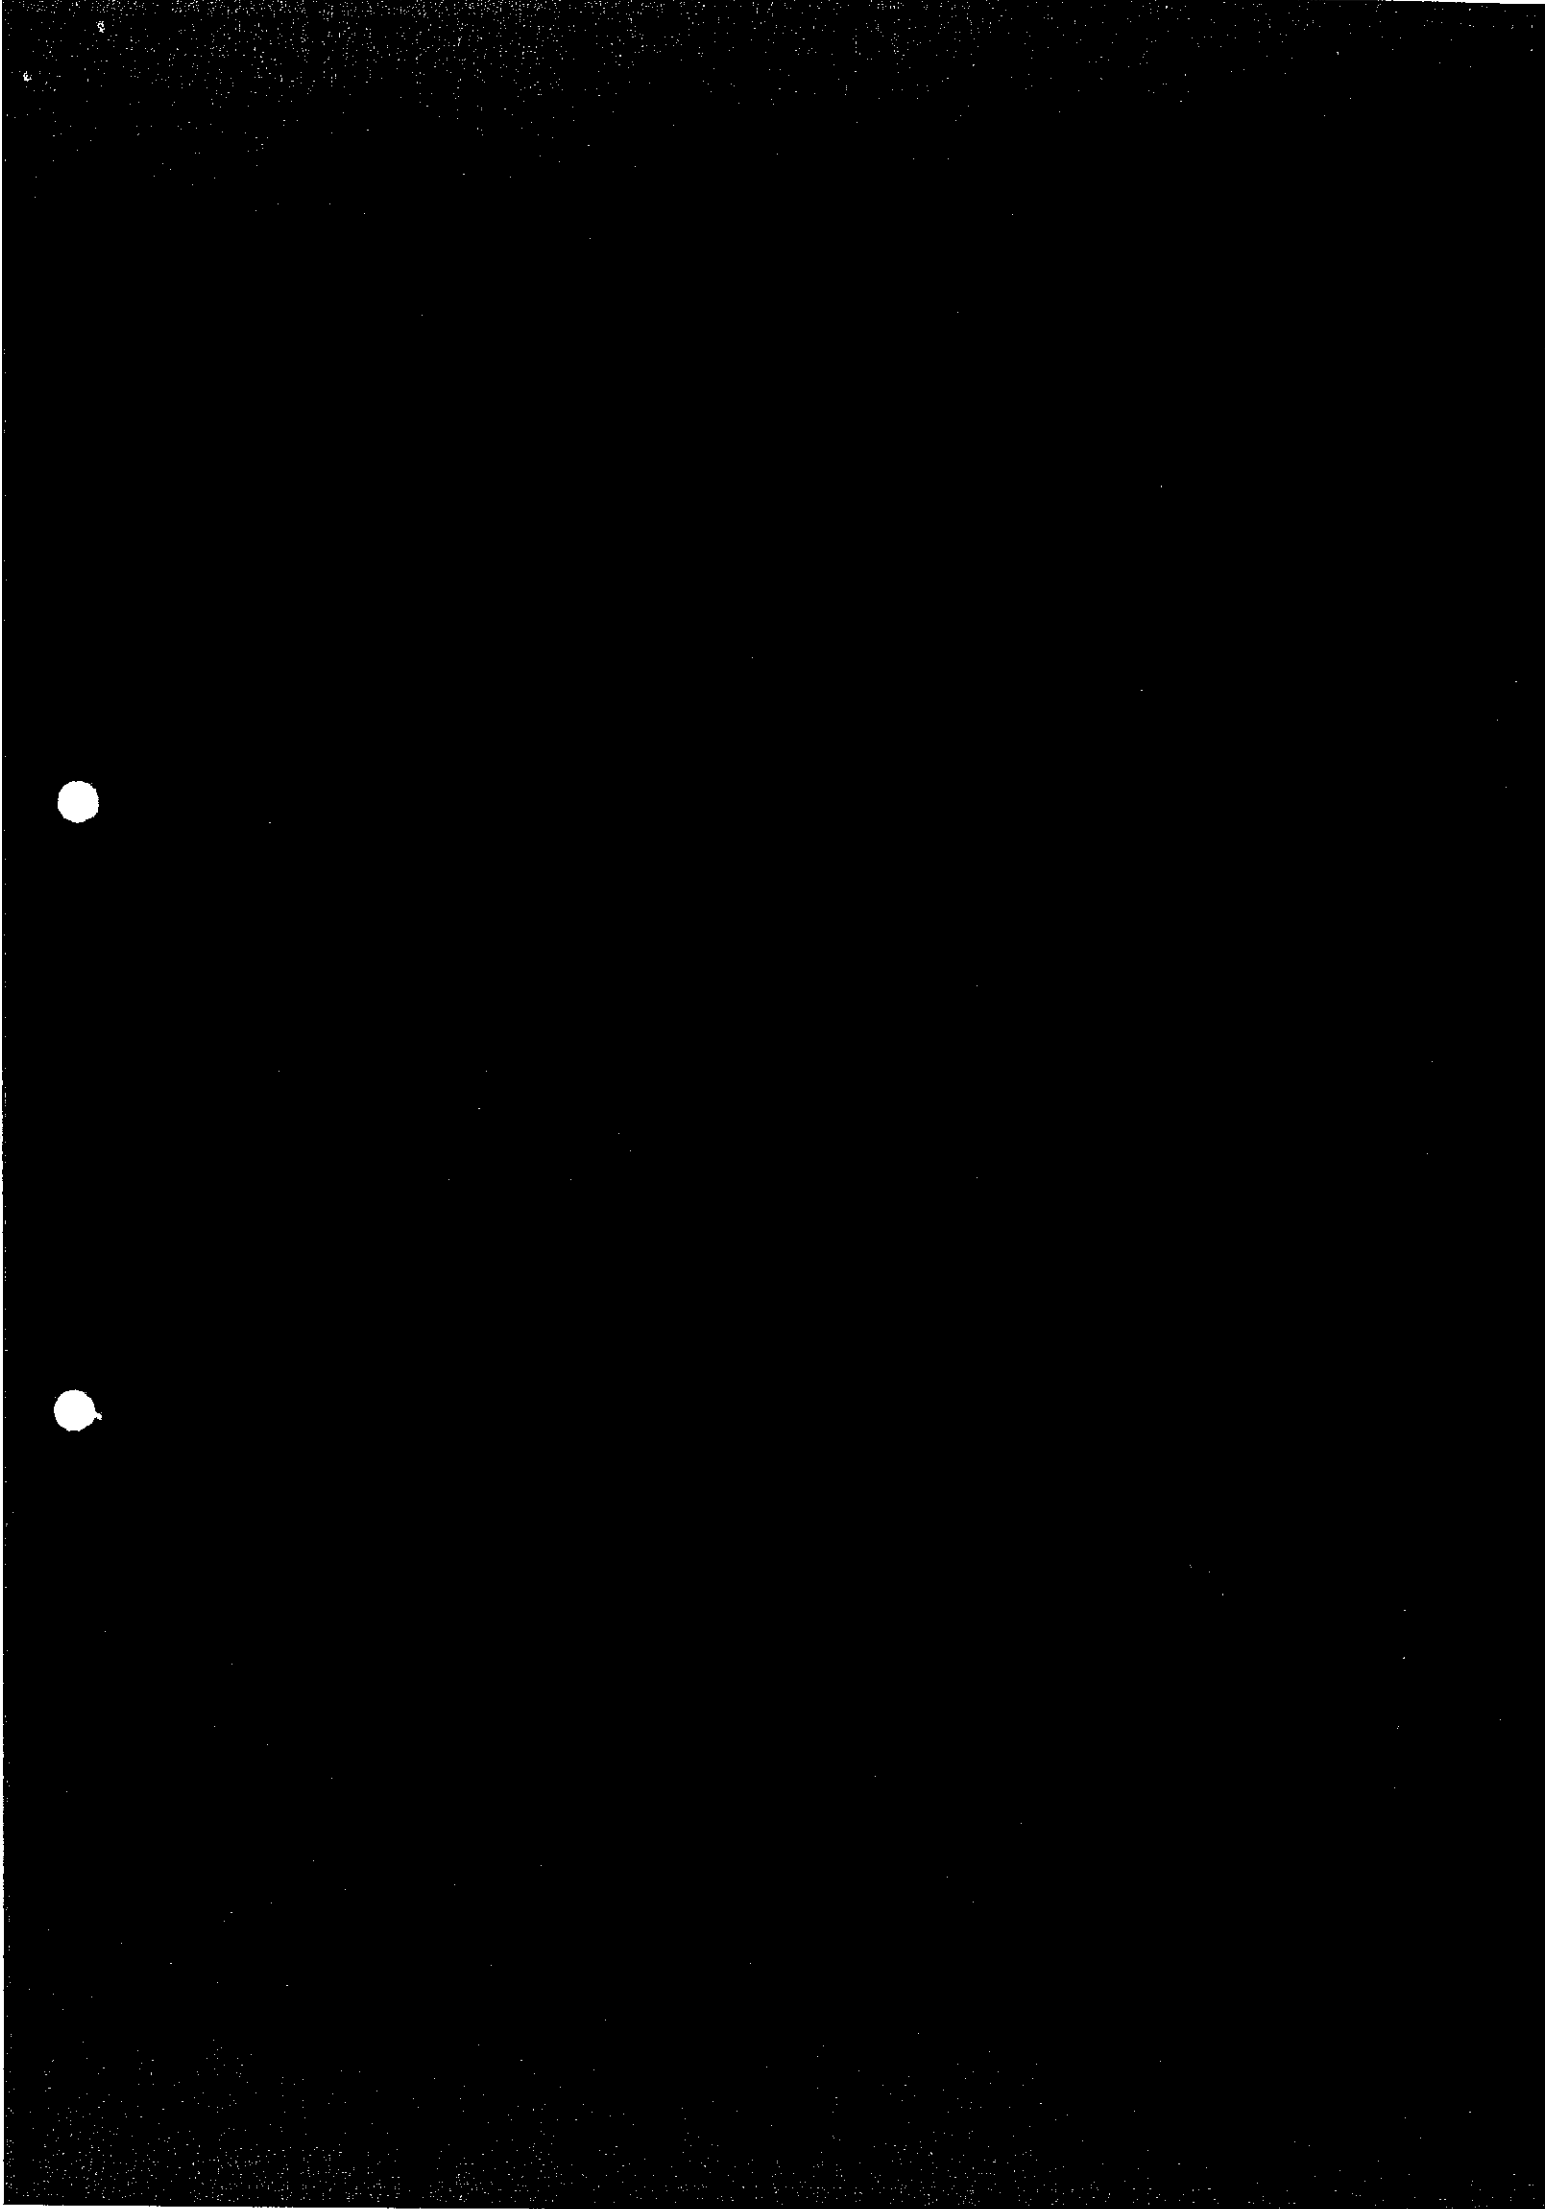

BILAG 1

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 19
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er 2 sidetilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Koter til brønde og bygværker er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdersnes kvalitet.

I regionplantillæg om vandområdersnes kvalitet 1992-2003 for Storstrøms amtskommune af 1993 er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand. Fra Langsvej til udløb er målsætningen dog "B3", vandløb, der tjener som Karpefiskevand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager spildevand fra Radsted øst og fra spredt beliggende ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på den enkelte ejendom, og det er i spildevandsplanen forudsat indført tømning af disse. Spildevand fra Radsted øst renses i mekanisk renseanlæg. Øvrigt spildevand fra Radsted ledes til Sakskøbing by kloak.

3.3. Vandindvinding.

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes fra vandværk eller fra egne borer og brønde.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i Regionplan juni 1994 fra Storstrøms amtskommune udlagt til "regionale

naturområder", "regionale naturområder med jordbrugsinteresser" og "områder med væsentlige jordbrugsinteresser".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv, bortset fra den nedre strækning fra Langsvej, hvor det er udlagt som karpefiskevand. Vandløbet udmunder i amtsvandløb nr. 49, Sakskøbing Å.

Der foretages skånsom vedligeholdelse af den del, der målsat til B3, og Sakskøbing Kommune undersøger mulighederne for at etablere et sandfang på denne strækning.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 19 er åbent. Det nordlige sidetilløb er delvis rørlagt og det sydlige er rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.