

FÆLLESREGULATIV

for

Kommunevandløb 1a, 2a og 3a

1g, 2g, 3g og 4g

11g, 12g og 13g

1h og 8h

Nr. Alslev Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	4
2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT . . .	7
3. VANDLØBENES DIMENSIONER	10
4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V	27
4.1 Broer og overkørsler	27
4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb	31
5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	32
5.1 Administration	32
5.2 Bygværker	32
6. BESTEMMELSER OM SEJLADS	33
7. BREDEJERFORHOLD	34
7.1 Banketter	34
7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb	34
7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift	35
7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand	35
7.5 Forurening af vandløbene	35
7.6 Kreaturvanding og vandindvinding	35
7.7 Drænudløb	36
7.8 Beskadigelse og påbud	36
7.9 Straf	36
8. VEDLIGEHOLDELSE	37
8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse	37
8.2 Målsætningen for vandløbene	37
8.3 Hensigten med vedligeholdelsen	37
8.4 Oprensning	38
8.5 Grødeskæring	39
8.6 Bredvegetation	42
8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger	42
8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle	42
8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer	43
8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse	43
9. TILSYN	44
10. REVISION	45
11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	46

BILAGSFORTEGNELSE

BILAG 1:	Redegørelse.
BILAG 2:	Vandløbskort.
BILAG 3:	Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ. Kommune- vandløb 4g og 12 g.
BILAG 4:	Tværprofiler, opmålte forhold og regulativ. Kommune- vandløb 4g og 12 g.
BILAG 5:	Længdeprofil med beregnet vandspejl for opmålte for- hold samt regulativ. Kommunevandløb 4g og 12 g.

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Kommunevandløbene 1a, 2a, 3a, 1g, 2g, 3g, 4g, 11g, 12g, 13g, 1h og 8h er optaget som offentlige vandløb i Nr. Alslev Kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb.
- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlægning.
- Kommunevandløb 1a
 - Regulativ af 13. oktober 1883 - ikke set.
 - Vandsynskendelse af 21. februar 1939 - ikke set.
 - Overenskomst af 4. januar 1944.
 - Landvæsensnævnets kendelse af 14. december 1951.
 - Landvæsensnævnets kendelse af 13. juli 1959.
 - Ændringer på grund af vejforlægninger 1964 - ikke set.
 - Landvæsensnævnets kendelse af 14. oktober 1973.
 - Landvæsensnævnets kendelse af 5. september 1981 - ikke set.
 - Landvæsensnævnets kendelse af 24. september 1982.
- Kommunevandløb 2a
 - Regulativ af 3. december 1890 - ikke set.
 - Landvæsensnævnets kendelse af 10. august 1968.
 - Landvæsensnævnets kendelse af 7. oktober 1970.
- Kommunevandløb 3a
 - Regulativ af 3. juni 1899 - ikke set.
 - Vandsynsforlig af 19. februar 1925 - ikke set.
 - Overenskomst af 9. juni 1980.
- Kommunevandløb 1g
 - Regulativ af 25. juni 1923 - ikke set.
 - Regulativ af 21. november 1947 - ikke set.
 - Tillæg til regulativ af 25. juli 1965 - ikke set.

- Kommunevandløb 2g
 - Regulativ af 25. juni 1923 - ikke set.
 - Vandsynsforlig af 18. april 1947 - ikke set.
 - Tillæg til regulativ af 25. juli 1963 - ikke set.
- Kommunevandløb 3g
 - Regulativ af 29. september 1928.
 - Regulativ af 26. marts 1931.
 - Vandsynsforlig af 19. oktober 1950.
 - Tillæg til regulativ af 25. juli 1963.
- Kommunevandløb 4g
 - Regulativ af 26. juni 1923 - ikke set.
 - Tillæg til regulativ af 25. juli 1963 - ikke set.
 - Opmåling af 1996, st. 221-646.
- Kommunevandløb 11g
 - Regulativ af 29. november 1940 - ikke set
 - Vandsynsforlig af 13. december 1934 - ikke set.
 - Tillæg til regulativ af 25. juli 1963 - ikke set.
- Kommunevandløb 12g
 - Regulativ af 8. juni 1928 - ikke set.
 - Projekt for regulering af 22. september 1925 - ikke set.
 - Tillæg til regulativ af 25. juli 1963 - ikke set.
 - Opmåling af 1996, st. 584-753.
- Kommunevandløb 13g
 - Regulativ af 25. juni 1923 - ikke set.
 - Tillæg til regulativ af 25. juli 1963 - ikke set.
- Kommunevandløb 1h
 - Regulativ af 1929 - ikke set.
 - Vandsynsforlig af 24. marts 1943 - ikke set.
 - Landvæsensnævnets kendelse af 7. juli 1954
 - Vandsynskendelse af 14. september 1925 - ikke set.
 - Landvæsenkommisionens kendelse af 3. december 1925 - ikke set.
 - Landvæsensnævnets kendelser af 13. marts 1975 - ikke set.
 - Landvæsensnævnets kendelser af 12. december 1975 - ikke set.
 - Opmålinger i april 1995.

- Kommunevandløb 8h
 - Regulativ af 25. oktober 1873 - ikke set.
 - Vandsynskendelse af 14. september 1925 - ikke set.
 - Landvæsenskommissionskendelse af 3. december 1925 - ikke set.
 - Landvæsensnævnskendelse af 13. marts 1975 - ikke set.
 - Landvæsensnævnskendelse af 12. december 1975 - ikke set.
 - Landvæsensnævnskendelse af 19. november 1978 - ikke set.

Tidligere regulativer er gået tabt eller har ufuldstændig dimensionsbeskrivelse og derfor tilsidesat jvf. vandløbslovens § 62.

Hvad angår sydmotorvejens krydsning af Kommunevandløb 1g og 2g og Blichersvejs krydsning af Kommunevandløb 2g er den nøjagtige beliggenhed heraf ukendt. Materialet vedrørende krydsningernes udførelse og den vandløbsretslige behandling i den forbindelse er bortkommet.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT

Nærværende regulativ omfatter følgende vandløb i Nr. Alslev Kommune:

Kommunevandløb 1a fra 0-punkt ved Ø 40 cm rørudløb i skellet mellem matr. nr. 1a og 12c af Nr. Alslev by til endepunkt i st. 3012 ved udløb i Skerne Sø.

Kommunevandløb 2a fra 0-punkt i 0,6 m brønd i skel hjørnet mellem matr. nr. 1e og 1k af Gunslev og 31g af Ravnsø til endepunkt i st. 1204 ved udløb i Skovby Nors pumpekanal.

Kommunevandløb 3a fra 0-punkt på matr. nr. 32c af Ravnsø ved Ø 20 cm rørindløb 20 m vest for skellet mellem matr. nr. 7a og 32c af Ravnsø til endepunkt i st. 1578 ved udløb i Kommunevandløb 1a i dettes st. 2513.

Kommunevandløb 1g fra 0-punkt ved Ø 39 cm rørudløb i skellet mellem matr. nr. 1a af Gunslevmagle og 16a af Skerne til endepunkt i st. 1413 ved udløb umiddelbart øst for Blichersvej i Amtsvandløb nr. 11 på Falster.

Kommunevandløb 2g fra 0-punkt i 0,6 m brønd i skellet mellem matr. nr. 10e og 9a af Skerne til endepunkt i st. 1680 ved udløb i amtsvandløb nr. 11 på Falster.

Kommunevandløb 3g fra 0-punkt i 0,95 m brønd ved nordlige skel af matr. nr. 8c til endepunkt i st. 805 ved udløb i Kommunevandløb 1a.

Kommunevandløb 4g fra 0-punkt ved Ø 12,5 cm rørudløb på matr. nr. 6c, Sortsø til endepunkt i st. 648 ved udløb i Gunslev Å.

Kommunevandløb 11g fra 0-punkt i 0,5 m brønd ved vestsiden af Tårupvej i skellet til matr. nr. 16a af Gunslev til endepunkt i st. 630 ved udløb i Gunslev Å.

Kommunevandløb 12g fra 0-punkt i 0,5 m brønd ved østsiden af vejen mellem Gunslev og Skovby Nor i skellet mellem matr. nr. 6 og 7a af Gunslev til endepunkt i st. 880 ved udløb i pumpekanal under Skovby Nor.

Kommunevandløb 13g fra 0-punkt i skel hjørnet mellem matr. nr. 11a af Sortsø, Gunslev og matr. nr. 21a og 22b af Gunslev til endepunkt i st. 378 ved udløb i Gunslev Å.

Kommunevandløb 1h fra 0-punkt i skellet mellem matr. nr. 1a af Dukkerup og 41c af Lillebrænde til endepunkt i st. 3417 ved udløb i Gunslev Å.

Kommunevandløb 8h fra 0-punkt ved sydsiden af Teglbrændervej udfor matr. nr. 27c af Lillebrænde til endepunkt i st. 1264 ved udløb i Kommunevandløb 1h i dettes st. 1192.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbene tilhører Gunslev Å systemet og kan ses i hele deres forløb på 4 cm - kort nr. 1511 IV SV.

Regulativet omfatter i alt 16.909 m, hvoraf 11.540 m er rørlagt.

Vandløbenes beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angivet på oversigtskortet.

Oversigtskort

(incl. vandløb, vandløbsnavn og -nr.; topografisk opland og dets størrelse;
UTM - koordinater for st. 0 og for udløb; også for evt. sideløb)

3. VANDLØBENES DIMENSIONER

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandløbenes regulativmæssige dimensioner fremgår af nedenstående skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema, Kommunevandløb 1a:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	2560	x	x	x	Ø 40 cm rørdløb
			1,1	1,0	
169	2542	50	x	x	Styrt
169	2538		x		
169	2528	x	x		Rørindløb
			- 0,6		
234	2532	Ø 50	x		
			0,7		Overkørsel, Nykøbingvej
249	2531	x	x		1 m brønd
		Ø 45	1,0		
300	2526	x	x		1 m brønd
		Ø 50	3,3		
480	2466	x	x		
		Ø 55	2,5		
590	2438	x	x	x	Rørdløb
		60	0,7	1,0	
690	2431	x	x	x	
		80		1,0	
707		x		x	
		Ø 55			Røroverkørsel, markvej
710		x	0,6	x	
		80		1,0	
742		x		x	
		Ø 55			Røroverkørsel, markvej
745		x		x	
		80		1,0	
798	2424	x	x	x	Rørindløb 1 m brønd med indløbsrist

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
798	2424	x	x	x	Rørindløb 1 m brønd med indløbsrist
		Ø 55	0,5		
942	2417	x	x	x	Rørudløb
1004-1005			0,2		Spang
		80		1,0	
1058	2415	x	x	x	Rørindløb
		Ø 55	0,4		
1132	2412		x		1 m brønd
		120 x 185	5,7		Overkørsel, stenkiste, jernbane
1155	2399		x		1 m brønd
		Ø 55	9,0		
1226	2335		x		
			7,8		Overkørsel, Herthadalvej
1235	2328/2204		x		1 m brønd
			8,8		
1348	2104	x	x		1 m brønd
		Ø 60	0,7		
1440	2098/2056	x	x		1,5 m brønd
			4,2		Overkørsel, Stubbekøbingvej
1466	2045	Ø 120	x		
			8,3		
1490	2025/1980	x	x		1,25 m brønd
			14,1		
1519	1939		x		1,25 m brønd
		Ø 80	16,2		
1540	1905		x		1,25 m brønd

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
1540	1905		x		1,25 m brønd
		Ø 80	16,7		
1564	1865		x		1,25 m brønd
			16,9		
1632	1750/1715		x		1,25 m brønd
			0,9		
1666	1712	x	x		Indløbskasse
			10,0		
1669	1709	x	x		Rørindløb
			33,0		Overkørsel, Skerne Skovvej
1702	1600		x		Brønd med rist
1752					1,25 m brønd
1842		Ø 110	19,5		1,25 m brønd
1893	1227		x		1,25 m brønd
			9,7		
1962	1160	x	x	x	Rørduløb, stenkastning
			22,4		
2045	974		x		Bundpæl nr. 1
		70	12,1	1,0	
2214	769		x		Bundpæl nr. 2
			14,9		
2345	574		x		Bundpæl nr. 3
2360		x	8,0	x	
		100-230			
2513	439	x	x		Bundpæl nr. 4 Tilløb af Kommunevandløb 3a
2645		230	3,0	1,25	Bundpæl nr. 5

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
2645		230	3,0	1,25	Bundpæl nr. 5
2794	355		x		Bundpæl nr. 6
2914-2915			1,9		Spang
3000					Bundpæl nr. 7
3012	314	x	x	x	Udløb i Skerne Sø

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 2a:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1139	x	x		0,6 m brønd
		Ø 20	3,1		
84		x			
144	1094		x		1 m brønd, dykket
			4,8		
254	1041		x		0,6 m brønd, dykket
			13,7		
540	650	Ø 25	x		
612			9,4		0,6 m brønd
812	395		x		
			16,7		
948	168/165	x	x		
958			9,2		1 m brønd
1062	60	Ø 30	x		
			25,0		
1122	-90		x		
			7,0		
1204	-147	x	x		Udløb i pumpekanal

Dimensionsskema, Kommunevandløb 3a:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	2434	x	x		
		Ø 20	5,1		
560	2150/2129	x	x		
			3,0		
642	2104	Ø 30	x		
			6,2		
1040	1856	x	x	x	Rørudløb, frontmur
		50	26,3	1,0	
1142	1588	x	x	x	Rørindløb, frontmur 1 m brønd
1144-1155			84,0		Overkørsel, Stubbekøbingvej
1157	1462/1447		x		1 m brønd
			34,4		
1358	755	Ø 32	x		
			12,6		
1464	621		x		
			13,8		
1578	464	x	x		Rørudløb Udløb i Kommunevandløb 1a

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 1g:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	2310	x	x	x	Ø 39 cm rørdløb
			1,7		
110	2291		x		Bundpæl nr. 1
		60	2,3		
300	2248		x		Bundpæl nr. 2
			9,5		
500	2058	x	x		Bundpæl nr. 3
			4,0	1,0	
700	1978		x		Bundpæl nr. 4
			3,9		
900	1901	75	x		Bundpæl nr. 5
			9,4		
1100	1713		x		Bundpæl nr. 6
1100		x			Rørindløb, Brønd
		Ø80			Overkørsel, sydmotorvej
1160		x			Brønd
		Ø70			
1360		x			Rørdløb
		75	12,3		
1405	1337	x	x	x	
		Ø 80	58,8		Røroverkørsel, Blichersvej
1413	1290	x	x	x	Udløb i amtsvandløb nr. 11 Umiddelbart øst for Blichersvej

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 2g:

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
0	2688	x	x		0,6 m brønd
		Ø 20	5,0		
50	2663	x	x		
228		Ø 30	2,0		1 m brønd
378	2598		x		1 m brønd
			2,1		
500	2572	x	x		
		Ø 25	18,7		
738	2128/2068	x	x		1 m brønd
738-746		Ø 30	4,0		Overkørsel, Smedevej
992	1966	x	x		1 m brønd
992-1000		Ø 32			Overkørsel, Skernevej
1400		x			Brønd
		Ø 50	12,5		Overkørsel, sydmotorvej
1470		x			Brønd
		Ø32			Overkørsel, Blichersvej ca. st. 1480
1680	1109	x	x		Udløb i amtsvandløb nr. 11

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 3g:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1475	x	x		0,95 m brønd, jernrist
			1,7		
117	1455		x		0,95 m brønd
210		Ø 25	1,7		0,95 m brønd
310	1423		x		
370-387			10,0		Overkørsel, Skerne Skovvej
387	1346	x	x		1 m brønd
		Ø 35	2,4		
432	1335	x	x		1 m brønd
432-440					Overkørsel, Skernegade
535-548		Ø 39	23,6		Overkørsel, Skernegade
548	1061/1019	x	x		1 m brønd
		Ø 32	37,0		
591	860	x	x	x	Rørudløb
		45	22,2		
694	631	x	x		
		Ø 32	0,0		Røroverkørsel, markvej
699	631	x	x	1,0	
			21,0		
800	419	45	x		
			118,0		Stryg
805	360	x	x	x	Udløb i Kommunevandløb 1a

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 4g:

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
0	-13	x	x	x	Rørdøb, Ø 12,5 cm
			0,1		
150	-15	60	x		Bundpæl nr. 1
			3,4		
212	-36	x	x	1,0	
			0,3		
640	-50	50	x		
			46,3		
648	-87	x	x	x	Udløb i Gunslev Å

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

794 iflg oversigtskort?

Dimensionsskema, Kommunevandløb 11g:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	784	x	x		0,5 m brønd
0-6		Ø 10	22,3		Overkørsel, Tårupvej
40	695	x	x		0,5 m brønd under terræn
164-170			1,5		Overkørsel, markvej
170	675	Ø 15	x		0,6 m brønd
			3,7		
230	653	x	x		
348		Ø 20	1,7		0,6 m brønd under terræn
498	608	x	x		
		Ø 15	43,2		
630	38	x	x		Udløb Gunslev Å

Dimensionsskema, Kommunevandløb 12g:

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
0	-27	x	x		0,5 m brønd
0-7		Ø 22,5			Overkørsel, markvej
217		x	1,7		
		Ø 25			
310	-80	x	x		0,5 m brønd
		Ø 32	0,3		
584	-88	x	x	x	Rørudløb
			3,6		
662	-116		x		
		30	5,0	1,0	
746	-158		x		
			2,4		
835	-179	x	x	x	Rørindløb, brønd
		Ø 130	-8,0		Overkørsel, sydmotorvej
880	-143	x	x	x	Brønd, Udløb i pumpekanal i Skovby Nor.

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 13g:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0		x			
		Ø 15			
23	34	x	x	x	Rørdløb
			3,0		
135	0		x		Bundpæl nr. 1
290		50	0,5	1,0	Bundpæl nr. 2
378	-11	x	x	x	Udløb i Gunslev Å

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 1h:

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
0	931	x	x	x	Ved tørvegrav
		60		1,0	
121		x		x	
		Ø 40	0,3		Røroverkørsel, markvej
126		x		x	
		60		1,0	
206	925	x	x	x	Rørindløb, 1 m brønd
429			0,7		1 m brønd
605	899	Ø 40	x		1 m brønd
			0,5		
735	892	x	x	x	Rørudløb, stenkastning
		60	0,2	1,0	Tørvegrav
887	889	x	x	x	Rørindløb med rist
984					1 m brønd
		Ø 50	0,7		Overkørsel, Sullerup Skovvej Gummitætnede rør
992					1 m brønd
1192	868/863	x	x		1,25 m brønd. Tilløb af Kom- munevandløb 8h
1460		Ø 60			1 m brønd
1500		x			
1554		Ø 60 GT	0,8		1 m brønd
1630		x			
1736		Ø 60			1 m brønd
1890		x			
1940	803	Ø 60 GT	x		1 m brønd

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
1940	803		x		1 m brønd
		Ø 60 GT			Overkørsel, Lillebrændevej
1958			1,2		1 m brønd
2063					1 m brønd
2205	770	x	x		1,25 m brønd
			1,6		
2474	727	Ø 60	x		
			15,4		
2548	613	x	x		0,94 m brønd
		Ø 47	8,7		
2618	552	x	x		
		Ø 40	22,4		
2825	88	x	x	x	Rørudløb
		40	11,9		
2882	20	x	x	1,0	Bundpæl nr. 1
2951		60			Bundpæl nr. 2
2983		x		x	
		Ø 70	0,5		Røroverkørsel, markvej
2989		x		x	
3020		60			Bundpæl nr. 3
3083	10	x	x	1,0	
		100	0,3		
3417	0	x	x	x	Udløb i Gunslev Å

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 8h:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1044	x	x		
		Ø 12	1,7		
24	1040		x		0,6 m brønd under terræn
92		x	1,9		0,6 m brønd under terræn
		Ø 15			
152	1016/1001	x	x		1 m brønd
			1,4		
360	971/969	Ø 25	x		1 m brønd
			0,9		
599	947/942	x	x		1 m brønd
599-606		Ø 30	1,0		Overkørsel
764					1 m brønd
970	905/900	x	x		1 m brønd
1256-1264		Ø 40	1,0		Overkørsel, Sullerup Skovvej
1264	870	x	x		Udløb i 1,25 m brønd i Kommunevandløb 1h

4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.

4.1 Broer og overkørsler

Kommunevandløb 1a:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
234-249	2532/2531	Ø 50	Storstrøms Amt	Overkørsel, rørlagt strækning, Nykøbingvej
707-710		Ø 55	Ejeren af matr. nr. 63 _g	Røroverkørsel, markvej
742-745		Ø 55	Ejeren af matr. nr. 63 _o	Røroverkørsel, markvej
1004-1005			Ejeren af matr. nr. 22 _{gc}	Spang
1132-1155	2412/2399	120x185	DSB	Jernbanebro, stenliste
1226-1235	2335/2328	Ø 55	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Herthadalsvej
1440-1466	2056/2045	Ø 120	Storstrøms Amt	Overkørsel, rørlagt strækning, Stubbekøbingvej
1669-1702	1709/1600	Ø 110	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Skernevej
2914-2915			Ejeren af matr. nr. 11 _b	Spang

Kommunevandløb 3a:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
1144-1155		Ø 32	Storstrøms Amt	Overkørsel, rørlagt strækning, Stubbekøbingvej

Kommunevandløb 1g:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
ca. 1100-1160		Ø 80	Storstrøms Amt	Overkørsel, syd- motorvej
1405-1413	1337	Ø 80	Nr. Alslev Kommune	Røroverkørsel, Blichersvej

Kommunevandløb 2g:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
738-746		Ø 30	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Smedevej
992-1000		Ø 32	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Skernevej
ca. 1400-1470		Ø 50	Storstrøms Amt	Overkørsel, rørlagt strækning, sydmo- torvej
Ca. 1480		Ø 32	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Bli- chersvej

Kommunevandløb 3g:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
370-387		Ø 25	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Skerne Skovvej
432-440		Ø 39	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Skernegade
535-548		Ø 39	Ejeren af matr. nr. 1	Overkørsel, rørlagt strækning, Skernegade
694-699	631	Ø 32	Ejeren af matr. nr. 27g og 27h	Røroverkørsel, markvej

Kommunevandløb 11g:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
0-6		Ø 10	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Tårupvej
164-170		Ø 15	Ejeren af matr. nr. 16b	Overkørsel, rørlagt strækning, markvej

Kommunevandløb 12g:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
0-7		Ø 22,5	Lodsejere i Skovby Nør	Overkørsel, rørlagt strækning, markvej
835-880	-179/-143	Ø 130	Storstrøms Amt	Røroverkørsel, syd- motorvej

Kommunevandløb 1h:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
121-126		Ø 40	Ejeren af matr. nr. 40b af Lillebrænde og 1 b af Dukkerup	Røroverkørsel, markvej
984-992		Ø 50	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Sullerup Skovvej
1940-1958		Ø 60	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Lillebrændevej
2983-2989		Ø 70	Ejeren af matr. nr. 12 af Barup	Røroverkørsel, markvej

Kommunevandløb 8h:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
599-606		Ø 30	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning,
1256-1264		Ø 40	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Sullerup Skovvej

4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb (synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Kommunevandløb 4g:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
398	-	-38	Åbent tilløb fra højre

Kommunevandløb 12g:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
645	Ø 10	-108	Rørtilløb fra højre
664	Ø 8	-118	Rørtilløb fra højre
679	Ø 15	-140	Rørtilløb fra højre
694	Ø 10	-132	Rørtilløb fra venstre
749	Ø 30	-137	Rørtilløb fra venstre
749	Ø 10	-136	Rørtilløb fra venstre
753	Ø 24	-132	Rørtilløb fra venstre

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandløbene administreres af Nr. Alslev kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at de for vandløbene fastsatte skikkelser ikke ændres.

Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

5.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af disse.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejere eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt og stemmeværker skal der i henhold til Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 § 1 være anbragt ålepass i perioden 1. april til 31. oktober.

6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt at sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

7. BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

I landzone hører der til vandløbenes åbne strækninger 2 meter brede banketter, regnet fra vandløbets øverste kant.

På disse banketter må der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbehandling eller terrænændring.

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.

For at begrænse grødevæksten påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden.

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding.

7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbene grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Drænuvløb

Udløb fra drænlledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den regulativmæssige bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den regulativmæssige bundkote.

Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbet, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

8. VEDLIGEHOJDELSE

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbene, og beplantning på skråninger og banketter, foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbene

Kommunevandløb 1h er i henhold til Storstrøms Amts recipientkvalitetsplan 1985 målsat som B3, karpefisekvand. De øvrige vandløb er målsat som C, afledning af vand.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbene for at sikre den fastlagte vandføringsevne.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Kontrol af dimensioner:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert år inden 31. oktober vandløbenes skikkelse.

De regulativmæssige dimensioner fremgår af dimensionsskemaet afsnit 3.

Oprensning iværksættes først, når bunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bundkote.

Oprensningens udførelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 31. oktober.

Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 cm under den regulativmæssige bundkote - med en reduktion i bundbredden svarende til det regulativmæssige anlæg.

Oprensningen omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

På vandløbsstrækninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige, udføres oprensningen kun i regulativmæssig bundbredde. Oprensningen kan i disse tilfælde udføres i en slynget strømmende med regulativmæssig bundbredde efter de principper for strømmendens forløb, der er beskrevet i afsnit 8.5.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

8.5 Grødeskæring

Grødeskæring finder normalt sted i perioden august - oktober.


Vandløbsmyndigheden kan dog iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der er kraftig grødevækst i vandløbene (f.eks. om foråret).

Grøden afskæres ved den aktuelle bund i ca. 90 % af den regulativmæssige bundbredde.

Problemgrøde (pindsvineknop, dunhammer, tagrør o. lign.) skæres i en bredde på op til 150 cm på begge sider af strømrunden, således at grøden ikke kan vælte ud i vandløbene. Der må efterlades en stub på 20 cm.

I vandløb med en regulativmæssig bundbredde på over 1 m kan grødeskæringen udføres, så grøden kun fjernes i vandløbets naturlige strømrunde, hvis det vurderes at være uden betydning for vandløbets vandføringsevne. Strømrunden kan normalt findes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Der skæres ved strømrundens aktuelle bund. Den grøde, der vokser uden for strømrunden, efterlades.

Principskitse af strømrundens forløb:

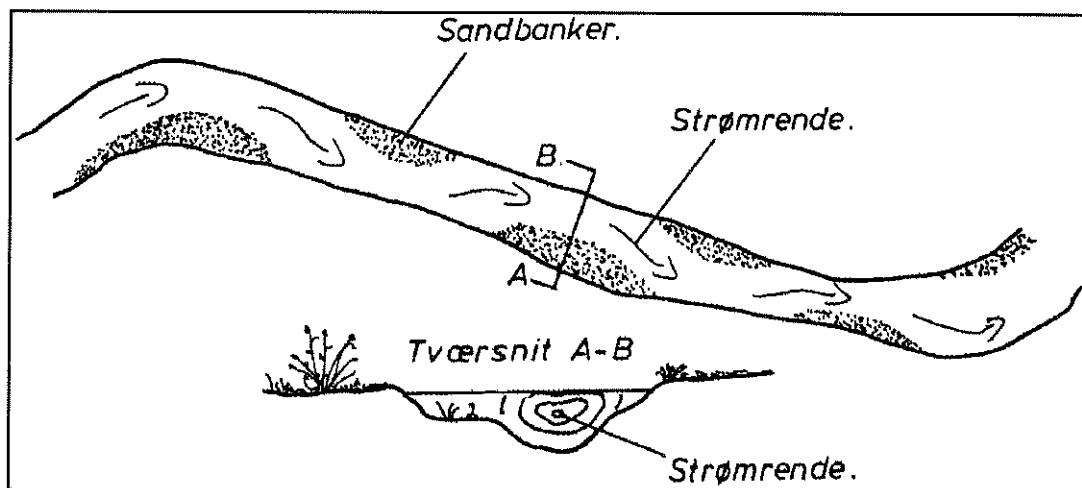

Grøden skæres i de nedenfor angivne strømrendebredder med en tolerance på 10 cm, og skal så vidt muligt skæres i bund.

Kommunevandløb 1a:

Station m	Strømrendebredde cm
0-169	45
590-690	55
690-798	75
942-1058	75
1962-2360	65
2360-2450	100
2450-3030	210

Kommunevandløb 3a:

Station m	Strømrendebredde cm
1040-1142	45

Kommunevandløb 1g:

Station m	Strømrendebredde cm
0-500	55
500-1405	70

Kommunevandløb 3g:

Station m	Strømrendebredde cm
591-805	40

Kommunevandløb 4g:

Station m	Strømrøndebredde cm
0-212	55
212-648	45

Kommunevandløb 12g:

Station m	Strømrøndebredde cm
584-835	30

Kommunevandløb 13g:

Station m	Strømrøndebredde cm
23-378	45

Kommunevandløb 1h:

Station m	Strømrøndebredde cm
0-206	55
735-887	55
2825-2882	40
2882-3083	55
3083-3417	90

Arbejdet bør udføres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber men kan også udføres med maskine.

8.6 Bredvegetation

Vegetationen på vandløbets anlæg slås en gang årligt. Slåningen bør udføres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber, men kan også udføres med maskine. Slåningen kan finde sted i forbindelse med grødeskæringen.

Vegetationen slås op ad anlægget til minimum 100 cm over vandløbets bund eller 1,5 gange vegetationens højde over vandløbsbunden, således at grøden ikke kan vælte ud i vandløbet. Vegetationen på vandløbets banketter bør normalt ikke slås.

I vandløb med regulativmæssige bundbredder på over 1 m, kan vegetationen på anlægget forblive uslået, hvis det vurderes at være uden betydning for vandløbets vandføringsevne.

Slåning kan desuden foretages ved nedennævnte forhold.

Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nye-tableteret skyggegivende vegetation.

Der må foretages pleje af træer og buske under hensyn til den grødebe-grænsende effekt i vandløbene (jf. afsnit 7.1).

I perioden juni - oktober afskæres Rød Hestehov og Brændenælde på hele anlægget (max. 20 cm stub), såfremt disse arter danner sammenhængende bevoksninger. Bjørneklo afskæres altid på anlæg og banket.

I vandløb med strømrendebredde på under 1 m skal stivstænglet vegetation på anlægget afskæres minimum 100 cm målt fra bund (max. 20 cm stub).

8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at forebygge mod videre transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbene. Den afskårne

grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres.

Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste vandløbskant inden for en afstand af 5 m fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbenes nærhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbene.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbenes regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbenes - der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

9. TILSYN

Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager offentligt syn over vandløbene efter behov. Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision den 1. marts 2006.

11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 18. november 1996.

Der er ved regulativets endelige udformning blevet taget hensyn til de indkomne bemærkninger og ændringforslag.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Nr. Alslev Kommune, den _____ 19____.

Regulativet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

BYRÅDSMØDE, DEN 10. JUNI 1997 KL. 19.00 I BYRÅDSSALEN.

45. 01.02.05 P16 Forslag til lokalplan nr. 37 / Nørre Alslev plejecenter ✓

Teknisk forvaltning sender 29.05.1997 forslag til lokalplan nr. 37. Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med Landinspektør Bo Rasmussen. Lokalplanen er udarbejdet med det formål, at muliggøre en udbygning af området ved nuværende Nørre Alslev Plejecenter, for at fastholde et højt og effektivt serviceniveau for kommunens ældre. Området skal fremover anvendes til plejecenter med ældreboliger og dagcenter for hele kommunen, samt de hertil naturligt knyttede funktioner.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet, da man afventer indstilling fra Udvalget for Teknik og Miljø og Socialudvalget

Lokalplanforslaget skal offentligt fremlægges med en frist på 8 uger til at komme med indsigelser/ændringsforslag.

Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler forvaltningens indstilling.

Socialudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Niels Henriksen ønsker ikke bebyggelsen højere end 1-plans byggeri.

Indstillingen godkendt.

46. 06.02.00 G00 Vandløbsregulativer. ✓

Udvalget for Teknik og Miljø sender 06.05.1997 vandløbsregulativer til godkendelse.

Regulativeerne har været til offentlig høring i efteråret 1996.

Der er kommet indsigelse fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Udvalget for Teknik og Miljø har 20.12.1996 svaret på indsigelsen.

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller, at vandløbsregulativerne vedtages endeligt med efterfølgende annoncering af beslutningen med angivelse af klagemulighed til Miljøstyrelsen (4ugers klagefrist).

Økonomiudvalget anbefaler.

Indstillingen godkendt