

Fællesregulativ

for

FALKERSLEVLØBET m. tilløb
ÆRTESNARELØBET
GRIMMELSTRUPLØBET
HORREBYLYNGLØBET m. tilløb
SPANGLØBET
TUNETLØBET

kommunevandløb nr. 42, 43, 47, 48, 49, 59.

Stubbekøbing Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
0. BILAGSFORTEGNELSE	3
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	4
2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTS- KORT	5
3. VANDLØBENES DIMENSIONER	8
4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.	17
5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	20
6. BESTEMMELSER OM SEJLADS	21
7. BREDEJERFORHOLD	22
8. VEDLIGEHOLDELSE	25
9. TILSYN	32
10. REVISION	33
11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	34

0. BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1 Redegørelse

Bilag 2 Vandløbskort

Bilag 3 Længdeprofiler med opmåling og regulativ

Bilag 4 Tværprofiler med opmåling og regulativ

Bilag 5 Længdeprofiler med vandspejlsberegninger

Bilag 6 Indsigelsesredegørelse

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandløbene er optaget som offentlige vandløb i Stubbekøbing Kommune.

Til grund for regulativet ligger :

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om blandt andet regulativer for offentlige vandløb.
- miljøministeriets lovebekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992.
- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlægning.
- opmåling af november 1995 samt supplerende opmålinger i 1996 og 1997.
- Grimmelstrupløbet:
Tidligere regulativ af 17. juni 1953
Landvæsensnævnskendelse af 28. februar 1950.
- Horrebylyngløbet m. tilløb:
Tidligere regulativ af 17. juni 1953

Nærværende fællesregulativ erstatter tidligere regulativer. For de vandløb, som ikke er nævnt ovenfor, er tidligere regulativ bortkommet.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT

2.1 Betegnelse af vandløbene

Nærværende fællesregulativ omfatter

- Falkerslevløbet fra 0-punkt i brønd i skel hjørnet mellem matr. nr. 4a og 4b Falkerslev By til endepunkt i st. 1313 ved udløb i sø i Horreby Lyng.
- Sideløb til Falkerslevløbet fra 0-punkt ved udløb fra sø på matr. nr. 1c til endepunkt i st. 159 ved udløb i Falkerslevløbet i dettes st. 1146.
- Ærtesnareløbet fra 0-punkt på østsiden af Eriksdalsvej i skellet til matr. nr. 15a, Falkerslev By til endepunkt i st. 1008 ved udløb i sø i Horreby Lyng.
- Grimmelstrupløbet fra 0-punkt ved Ø 15 cm rørdøb i skel hjørnet mellem matr. nr. 2a, 2e og 3a, Sønder-Grimmelstrup By til endepunkt i st. 743 ved udløb i Fribrødre Å.
- Horrebylyngløbet fra 0-punkt i det nordlige skel hjørne mellem matr. nr. 8k og 9a, Horreby Lyng til endepunkt i st. 1650 ved udløb i Fribrødre Å.
- Sideløb til Horrebylyngløbet fra 0-punkt ved udløb fra sø i Lyngmosen i skellet mellem matr. nr. 27g og 27 k, Horreby Lyng til endepunkt i st. 126 ved udløb i Horrebylyngløbet i dettes st. 168.
- Spangeløbet fra 0-punkt ved Ø 25 cm rørdøb på østsiden af Spangvej i skellet mellem matr. nr. 6a og 7z, Horreby Lyng til endepunkt i st. 1386 ved udløb i Fribrødre Å.
- Tunetløbet fra 0-punkt ved Ø 25 cm rørdøb på østlig af vejrabat i skellet mellem matr. nr. 1b og 2e, Meelse By til endepunkt i st. 140 ved udløb i Fribrødre Å.


Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbene indgår i Fribrødre Å - systemet, og kan ses i hele deres forløb på 4 cm - kort nr. 1511 IV SØ.

Regulativet omfatter i alt 6525 m vandløb, hvoraf 1808 m er rørlagt, fordelt således:

Vandløbsnavn	Samlet vandløbslængde, m	Rørlagt vandløbslængde, m
Falkerslevløbet	1313	698
Sideløb til Falkerslevløbet	159	0
Ærtesnareløbet	1008	524
Grimmelstrupløbet	743	581
Horrebylyngløbet	1650	5
Sideløb til Horrebylyngløbet	126	0
Spangeløbet	1386	0
Tunetløbet	140	0

Vandløbenes beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er vist på oversigtskortene.

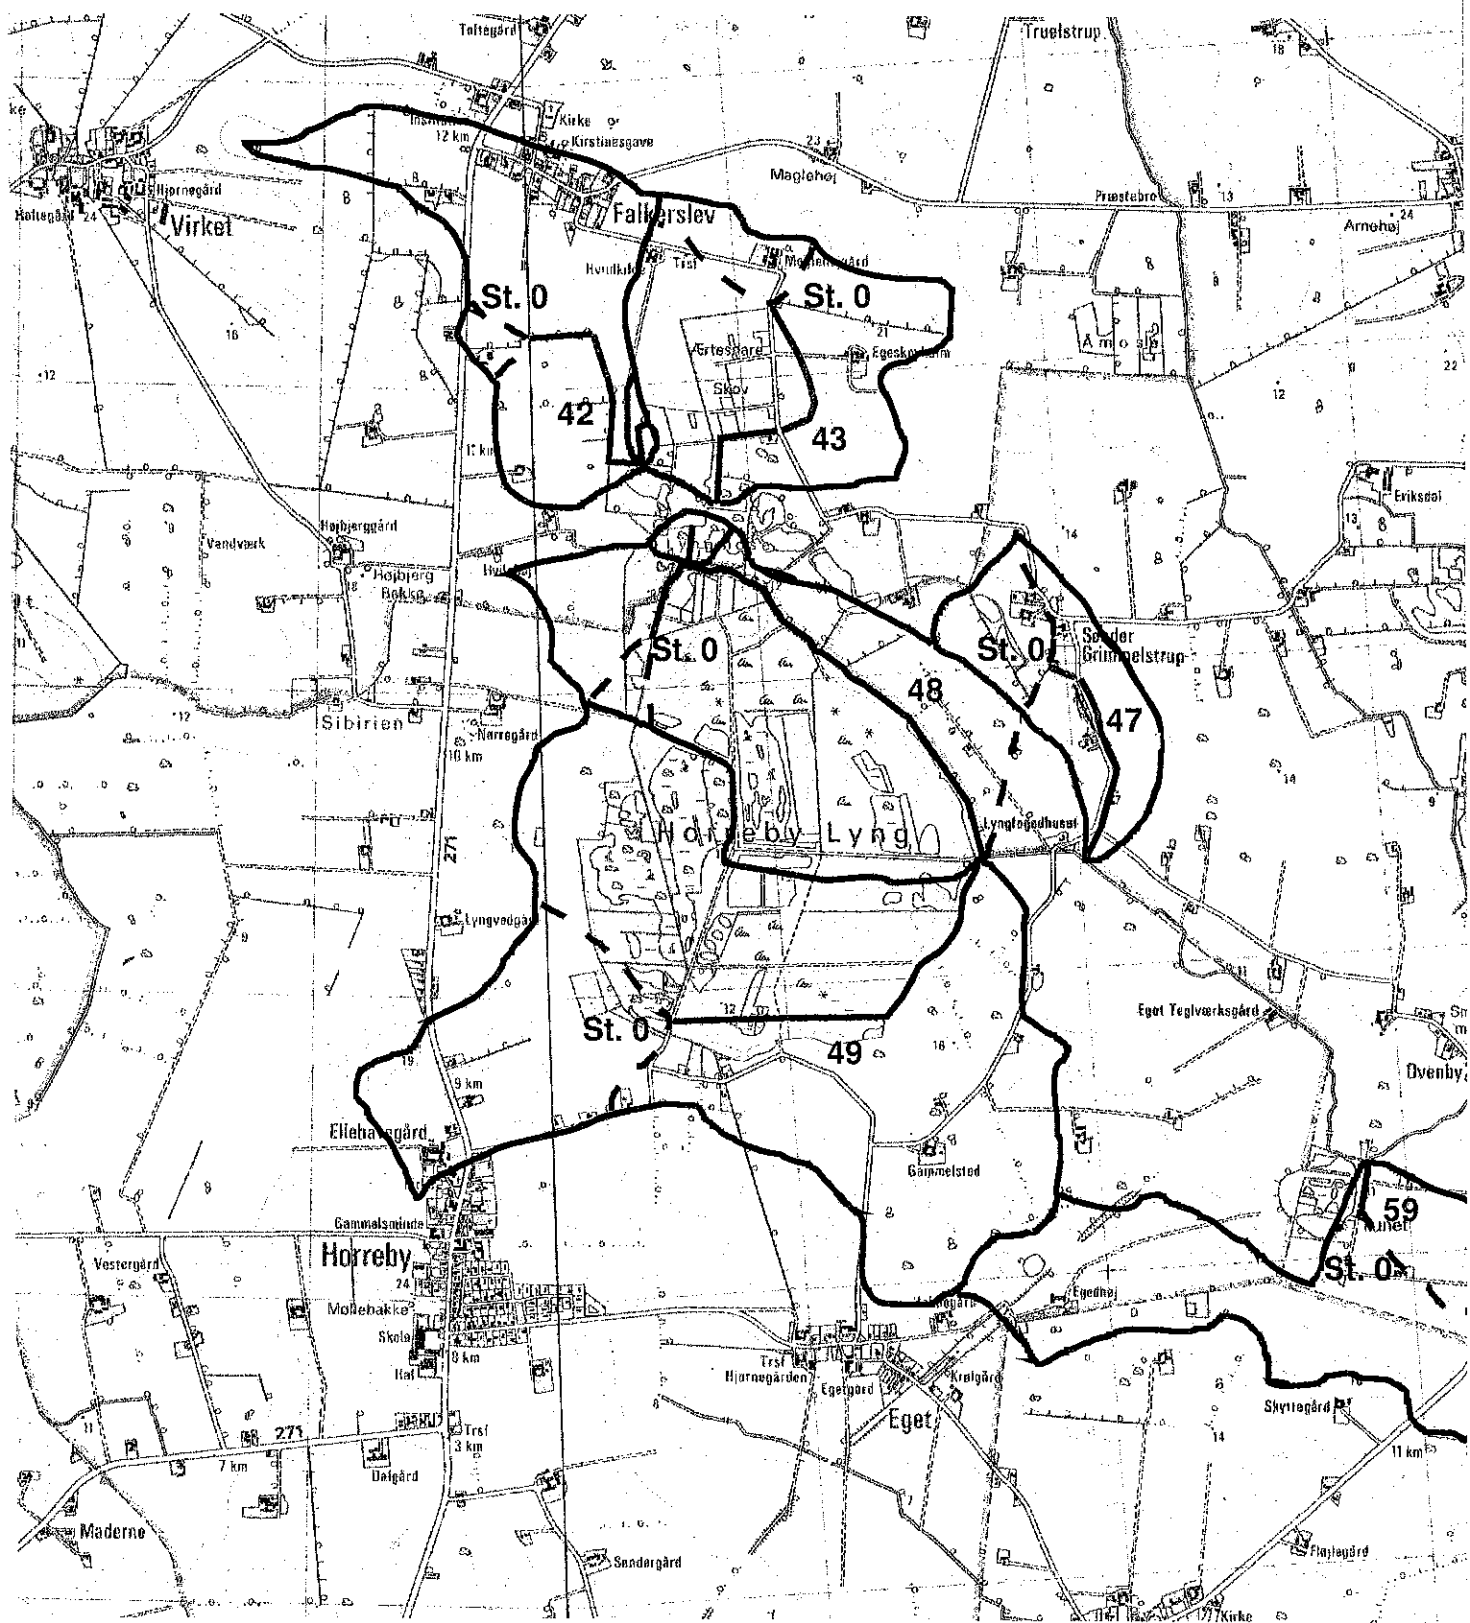

3. VANDLØBENES DIMENSIONER

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandløbenes dimensioner m.v. fremgår af nedenstående skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:
Falkerslevløbet, kvl. nr. 42, st. 0-1313

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	1594		x		1,5 m brønd
		Ø 20	6,6		
35	1571	x	x		2 m brønd
		Ø 20			
71	Ukendt	x	3,2		Brønd
		Ø23			
389	1458	x	x		Brønd
		Ø23	4,8		
460	1424	x	x	x	Rørudløb
460	1430		x		
		40	5,3	1,0	
589	1362		x		
589	1357	x	x	x	Rørindløb
635	Ukendt	Ø 25	4,1		Brønd
750	Ukendt				Brønd
820	1262	x	x	x	Rørudløb
820	1267		x		
			8,7		
889	1207		x		
			2,3		
1069	1165	40	x	1,0	
			0,6		
1169	1159		x		
			1,8		
1248	1145		x		
1248	1135	x	x	x	

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde eller rørdimension cm	Fald ‰	Anlæg	Anmærkning
1248	1135	x	x	x	
		Ø 40	0,0		Røroverkørsel
1255	1135	x	x	x	
1255	1145		x		
		40	1,7	1,0	
1313	1135	x	x	x	Udløb i sø

NB ! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:

Sidetilløb fra nord til kvl. nr. 42, st. 0-159

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	1254	x	x	x	Udløb fra sø
			2,8		
64	1236		x		
		40	9,4	1,0	
114	1189		x		
			3,3		
159	1174	x	x	x	Udløb i Falkerslevløbet

NB ! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:
Ærtesnareløbet, kvl. nr. 43, st. 0-1008

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde eller rørdimension cm	Fald ‰	Anlæg	Anmærkning
0	1474	x	x		60 cm brønd
		Indløb Ø 20 Udløb Ø 23	6,7		
308	1268/1267	x	x		60 cm brønd
		Ø 25	1,0		
472	1251/1249	x	x		60 cm brønd
		Ø 30	0,7		
680	1234	x	x	x	Ø 30 rørdløb
680	1247		x		
		40	3,2	1,0	
793	1211		x		
793	1204	x	x	x	
		Ø 20	17,5		Røroverkørsel
797	1197	x	x	x	
797	1211		x		
			3,0	1,0	
853	1194		x	x	
		60	2,3		
923	1178		x	1,5	
			3,5		
1008	1148	x	x	x	Udløb i sø

NB ! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:
Grimmelstrupløbet, kvl. nr. 47, st. 0-743

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	1171	x	x	x	Ø 15 cm rørdløb
			52		
5	1145	40	x	1,0	
			1,2		
161	1126	x	x	x	Ø 25 rørindløb
161	1126/1124	x	x		1 m brønd
			-28,8		Grimmelstrupvej
170	1147		x		1 m brønd
			-3,4		
217	1163/1166		x		1 m brønd
279	1155/1159		x		1 m brønd
			1,7		
354	1146		x		1 m brønd
			1,7		
412	1136/1135		x		1 m brønd
		Ø 25	2,3		
514	1112		x		1 m brønd
			0,3		
618	1109		x		1 m brønd
			5,0		Meelsevej
628	1104/1100		x		1 m brønd
			2,1		
743	1076	x	x		Rørdløb

NB ! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:
Horrebylyngløbet, kvl. nr. 48, st. 0-1650

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	1165	x	x	x	
			4,0		
30	1153		x		
		80	0,1		
600	1146		x	1,0	
			0,2		
1300	1129	x	x		
			0,1		
1530	1126		x	x	
		50	2,3	0,75	
1645	1100		x		
1645	1074	x	x	x	
		Ø 50	0,0		Røroverkørsel
1650	1074	x	x	x	
1650	1100		x		Udløb i amtsvandløb nr. 7

Sideløb til Horrebylyngløbet, kvl. nr. 48, st. 0-126

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	1134	x	x	x	Søudløb
		100	0,2	1,0	
126	1132	x	x	x	Udløb i Horrebylyngløbet

NB ! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:
Spangløbet, kvl. nr. 49, st. 0-1386

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	1138	x	x	x	Ø 25 cm rørdøb, Spangvej
			30,0		
6	1120	100	x		
366			0,1	1,0	Spang
725	1115	x	x		
			0,0		
1190	1113	40	x		
			0,6		
1386	1102	x	x	x	Udløb i Fribrødre Å

NB ! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:
Tunetløbet, kvl. nr. 59, st. 0-140

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	1003		x		Ø 25 rørdøb
		40	1,3	1,0	
140	985	x	x		Udløb i Fribrødre Å

NB ! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V. (Registreret under opmåling)

4.1 Broer og overkørsler

Falkerslevløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Ejerforhold	Bemærkninger
1248-1255	Ø 40	1135	Lodsejerne	

Ærtesnareløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Ejerforhold	Bemærkninger
793-797	Ø 20	1204/1197	Lodsejerne	

Horrebylyngløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Ejerforhold	Bemærkninger
1645-1650	Ø 50	1074	Lodsejerne	

Spangløbet:

Station m	Bredde cm	Bundkote cm DNN	Ejerforhold	Bemærkninger
366	160	1106	Lodsejerne	Spang

4.2 Placering af dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb
(Synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Falkerslevløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
0	Ø 12	1595	Rørtilløb fra højre
0	Ø 12	1599	Rørtilløb fra venstre
0	Ø 12	1601	Rørtilløb fra venstre
0	Ø 16	1591	Rørtilløb fra venstre
460	Ø 5	1426	Rørtilløb fra højre
884	-	1231	Åbent tilløb fra højre
993	-	1195	Åbent tilløb fra højre
1146	-	1170	Åbent tilløb fra venstre, Sideløb fra nord

Ærtesnareløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
736	-	1251	Åbent tilløb fra højre
770	-	1274	Åbent tilløb fra højre
787	-	1243	Åbent tilløb fra højre

Grimmelstrupløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
2	-	1180	Åbent tilløb fra venstre
162	Ø 25	1116	Rørtilløb fra højre
279	Ø 11	1170	Rørtilløb fra venstre
279	Ø 12	1159	Rørtilløb fra venstre
412	Ø 16	1157	Rørtilløb fra venstre

Horrebylyngløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
0	-	1165	Åbent tilløb fra højre
0	-	1163	Åbent tilløb fra venstre
124	-	1171	Åbent tilløb fra venstre
168	-	1133	Åbent tilløb fra venstre, Sideløb fra nord
374	-	1198	Åbent tilløb fra venstre
727	-	1168	Åbent tilløb fra højre
741	-	1145	Åbent tilløb fra venstre

Spangløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
0	-	1118	Åbent tilløb fra højre
292	-	1087	Åbent tilløb fra højre
354	-	1129	Åbent tilløb fra højre
361	-	1128	Åbent tilløb fra højre
438	-	1136	Åbent tilløb fra venstre
568	-	1103	Åbent tilløb fra venstre
633	-	1143	Åbent tilløb fra højre
725	-	1108	Åbent tilløb fra højre
976	-	1162	Åbent tilløb fra venstre
979	Ø 20	1122	Rørtilløb fra højre
1002	Ø 7	1113	Rørtilløb fra højre
1097	Ø 7	1124	Rørtilløb fra højre
1176	-	1160	Åbent tilløb fra venstre
1364	-	1144	Åbent tilløb fra venstre

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandløbene administreres af Stubbekøbing kommunalbestyrelse, som vandløbsmyndighed.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbene fastsatte skikkelse ikke ændres.

Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

5.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af disse.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf. Vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. Vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt og stemmeværker o. lign. skal der i henhold til Fiskeriministeriets Bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt at sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

7. BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

Til vandløbene hører på begge sider åkanter (bræmmer, banketter), som regnet fra øverste kant skal have en minimumbredde på 2 meter. Dette er gældende for vandløbsstrækninger, der er beliggende i landzone.

På disse banketter må der ikke anbringes faste hegn eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel.

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation. Der må ikke foretages nogen form for dyrkning eller jordbehandling.

Bredejerne påbydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden. Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding.

7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbene grænsende ejendommes ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder, hvortil bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til Vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jf. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbenes profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbene, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Drænudløb

Udløb fra drænedninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den regulativmæssige bundkote kan fjernes af ejer efter aftale med vandløbsmyndigheden.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den regulativmæssige bundkote.

Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbene, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. Vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. Vandløbslovens § 55.

7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. Vandløbslovens § 85.

8. VEDLIGEHOOLDELSE

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbene, og beplantning på skråninger og banketter, foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbene

Vandløbene er i henhold til den godkendte plan for vandområdernes kvalitet af 1993 målsat som følger:

Tunetløbet: B₃, Karpefiskevand.

Øvrige vandløb: C, vandløb som anvendes til afledning af vand.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsen.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbene for at sikre den fastlagte skikkelse.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Kontrol af dimensioner:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert 2. år inden 1. september vandløbenes dimensioner ved pejling eller nivellement.

Dimensionerne fremgår af dimensionsskemaet afsnit 3.

Oprensning iværksættes først når bunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bund.

Oprensningens udførelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. august til 31. oktober.

Oprensningen udføres for overholdelse af de fastsatte dimensioner. Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 cm under den regulativmæssige bund og med en reduktion i bundbredden, som følger det regulativmæssige anlæg.

Oprensningen omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

På vandløbsstrækninger hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige, udføres oprensningen i en slynget strømrønde, svarende til de regulativmæssige dimensioner. Princippet for skæring i en slynget strømrønde er beskrevet under afsnit 8.5, grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre oprensningsarbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Fjernelse af sne og is der forårsager stuvninger kan undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbene, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.


8.5 Grødeskæring

Grødeskæringsbehovet vurderes mindst 2 gange årligt, nemlig i perioderne maj - juli og august - oktober. Ved grødevækst i strømrunden iværksættes grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan dog iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der er kraftig grødevækst i vandløbene (for eksempel før første grødeskæringstermin).

Grødeskæring skal udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrunde, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde, der vokser uden for strømrunden, efterlades. I smalle vandløb med ringe fald kan grøden skæres i en strømrunde uden slyngtet forløb.

Figur visende princippet for strømrundens forløb.

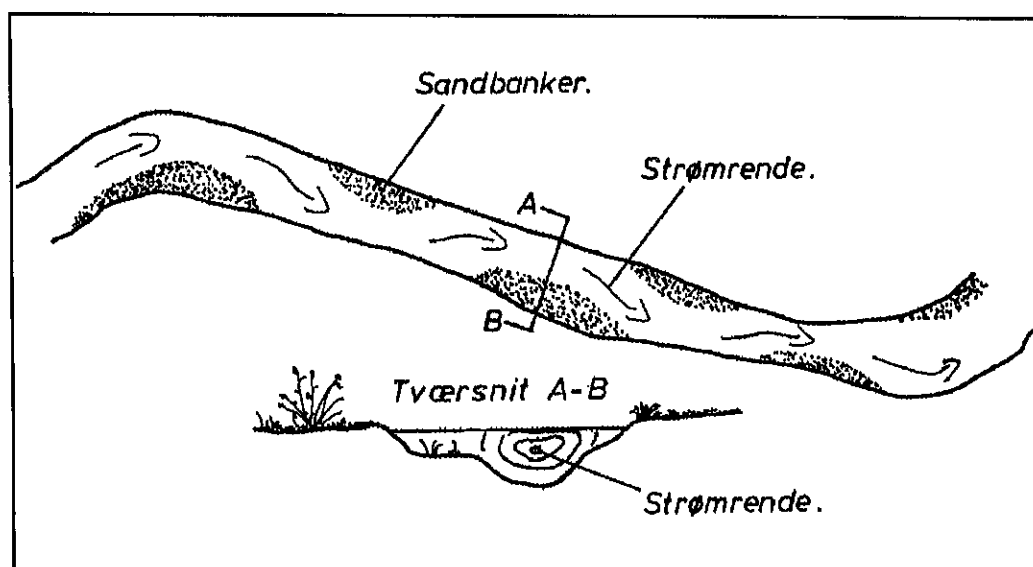

Arbejdet bør udføres manuelt, enten som håndarbejde med le eller med motoriserede håndredskaber.

Grøden skæres i den nedenfor angivne strømrendebredde, og skal så vidt muligt skæres i bund.

Falkerslevløbet:

Station	maj - juli	august - oktober
460-589	30	40
820-1313	30	40

Sideløb til Falkerslevløbet:

Station	maj - juli	august - oktober
0-159	30	40

Ærtesnareløbet:

Station	maj - juli	august - oktober
680-793	30	40
793-1008	50	60

Grimmelstrupløbet:

Station	maj - juli	august - oktober
0-161	30	40

Horrebylyngløbet:

Station	maj - juli	august - oktober
0-1300	60	70
1300-1650	40	50

Sideløb til Horrebylyngløbet:

Station	maj - juli	august - oktober
0-126	100	100

Spangløbet:

Station	maj - juli	august - oktober
0-725	60	90
725-1386	30	40

Tunetløbet:

Station	maj - juli	august - oktober
0-140	30	40

8.6 Bredvegetation

Bredvegetationen skal forblive uslået undtagen ved nedennævnte forhold.

Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.

Der må foretages pleje af træer og buske i vandløbsprofilen, under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbene (jf. afsnit 7.1).

Ved vandløbsstrækninger med bundbredder under 1 meter, kan der foretages slåning af urtevegetation op til 1 meter over bund. Slåning foretages fortrinsvis i forbindelse med den anden grødeskæringsperiode.

Der må foretages slåning af urtevegetation, der står med stive stængler hele vinteren, f.eks. Tagrør (*Phragmites australis*), Dunhammer (*Typha* sp.) og Pindsvineknop (*Sparganium* sp.). Slåning foretages fortrinsvis i forbindelse med den anden grødeskæringsperiode.

Af hensyn til brinkenes stabilitet, må der foretages bekæmpelse og slåning af arter som f.eks. Bjørneklo (*Heracleum* sp.), Hestehov (*Petasites* sp.) og Brændenælde (*Urtica* sp.). Slåningen kan foretages i hele sommerperioden.

8.7 Vedligeholdelsen af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrol-

leres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at forebygge videre transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet. Den afskårne grøde skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres.

Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste vandløbskant inden for en afstand af 5 meter fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbenes nærhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbet.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbene - der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

9. TILSYN

9.1 Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

9.2 Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbene i november måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2008.

11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN


Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 8. februar 1998.

Vandløbsmyndighedens behandling af de modtagne indsigelser og -bemærkninger til regulativets indhold og udformning er omtalt i vedlagte indsigelsesredegørelse.

Regulativet er herefter vedtaget af Stubbekøbing byråd
i mødet 25. juni 1998

Stubbekøbing_____, den 30. juni 1998.

P.b.v.



Merete Lise,
Borgmester

Regulativet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.