

**Fællesregulativ**  
**for**  
**MAGLEMOSEN, LISEGÅRDS-,**  
**TEGLVÆRKS-, TÅSTRUP-,**  
**OG DALBYLØBET**  
**kommunevandløb nr. 31, 32, 33, 34 og 35**  
**Stubbekøbing kommune**

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

|                                                             | side |
|-------------------------------------------------------------|------|
| 0. BILAGSFORTEGNELSE . . . . .                              | 3    |
| 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET . . . . .                     | 4    |
| 2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTS-<br>KORT . . . . . | 6    |
| 3. VANDLØBENES DIMENSIONER . . . . .                        | 11   |
| 4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V. . . . .                           | 18   |
| 5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER . . . . .                    | 22   |
| 6. BESTEMMELSER OM SEJLADS . . . . .                        | 23   |
| 8. VEDLIGEHOLDELSE . . . . .                                | 28   |
| 9. TILSYN . . . . .                                         | 35   |
| 10. REVISION . . . . .                                      | 36   |
| 11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN . . . . .                     | 37   |

## **0. BILAGSFORTEGNELSE**

Bilag 1 Redegørelse

Bilag 2 Vandløbskort

Bilag 3 Længdeprofiler med opmåling og regulativ

Bilag 4 Tværprofiler med opmåling og regulativ

Bilag 5 Længdeprofiler med vandspejlsberegninger

Bilag 6 Indsigelsesredegørelse

## **1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET**

Maglemosen, Lisegårds-, Teglværks-, Tåstrup- og Dalbyløbet er optaget som offentlige vandløb i Stubbekøbing kommune.

Til grund for fællesregulativet ligger :

- lov nr. 302 af 9. juni om vandløb, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om blandt andet regulativer for offentlige vandløb.
- miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992.
- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlægning.
- for Maglemosen, tidligere regulativ for sognevandløb nr. 16 i Horbelev kommune af den 17. juni 1953 samt kendelse og tillægskendelse for sag L.S. II 7/1983 h.h.v. den 10 januar 1984 og 1 februar 1984.
- for Lisegårdsløbet, tidligere regulativ for sognevandløb nr. 7 i Horbelev kommune af den 17. juni 1953 samt kendelse og tillægskendelse for sag L.S. II 7/1983 h.h.v. den 10 januar 1984 og 1 februar 1984.
- for Teglværksløbet, tidligere regulativ for sognevandløb nr. 9 i Horbelev kommune af den 17. juni 1953.
- for Tåstrupløbet, tidligere regulativ for sognevandløb nr. 10 i Horbelev kommune af den 17. juni 1953.
- for Dalbyløbet, findes der ikke noget tidligere regulativ.

- opmåling af 1993.

Nærværende fællesregulativ erstatter tidligere regulativer.

## **2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT**

### **2.1 Betegnelse af vandløbene**

Nærværende fællesregulativ i Stubbekøbing kommune omfatter

- strækningen af Maglemosen, fra 0-punkt i skellet mellem matr.nr. 6a Astrup by, Astrup sogn og matr.nr. 1d Særslev by, Horbelev sogn, til endepunkt i station 2620, udløb i Fribrødre å.
- strækningen af Lisegårdløbet, fra 0-punkt i skellet mellem matr.nr. 2a Særslev by, matr.nr. 9e Horbelev og matr.nr. 12c Bønnet, Horbelev sogn, til endepunkt i station 2145, udløb i Maglemosen station 0.
- strækningen af Teglværksløbet, fra brønd i 0-punkt i skellet mellem matr.nr. 3g og matr.nr. 3h Særslev by og Horbelev sogn, til endepunkt i station 1802, udløb i Maglemosen station 511.
- strækningen af Tåstrupløbet, fra station 0 i skellet mellem matr.nr. 9d og matr.nr. 1a Særslev by, Horbelev sogn, til endepunkt i station 1085, udløb i Fribrødre å.
- strækningen af Dalbyløbet, fra 0-punkt på matr.nr. 1a Skørringe Hovedgård og til endepunkt i station 2704, udløb i Fribrødre å.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbene indgår i Fribrødre å - systemet, og kan ses i hele deres forløb på 4 cm - kort nr. 1511 IV SØ.

Regulativet omfatter i alt 10.356 m vandløb, hvoraf 3.523 m er rørlagt, fordelt efter,

| Vandløbsnavn   | Samlet vandløbslængde, m | Rørlagt vandløbslængde, m |
|----------------|--------------------------|---------------------------|
| Maglemosen     | 2620                     |                           |
| Lisegårdsløbet | 2145                     | 526- 530                  |
| Teglværksløbet | 1802                     | 608                       |
| Tåstrupløbet   | 1085                     | 704                       |
| Dalbyløbet     | 2704                     | 1685                      |

Vandløbenes beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er vist på oversigtskortene.

31 Maglemosen


st. 0 2.40 km<sup>2</sup> UTM 697617, 6081561  
st. 2620 7.39 km<sup>2</sup> UTM 695509, 6082436

32 Lisegårdsløbet

st. 0 0.22 km<sup>2</sup> UTM 698599, 6080151  
st. 2145 1.88 km<sup>2</sup> UTM 697571, 6081564

33 Teglværksløbet

st. 0 0.03 km<sup>2</sup> UTM 696529, 6080740  
st. 1802 1.11 km<sup>2</sup> UTM 697090, 6081582

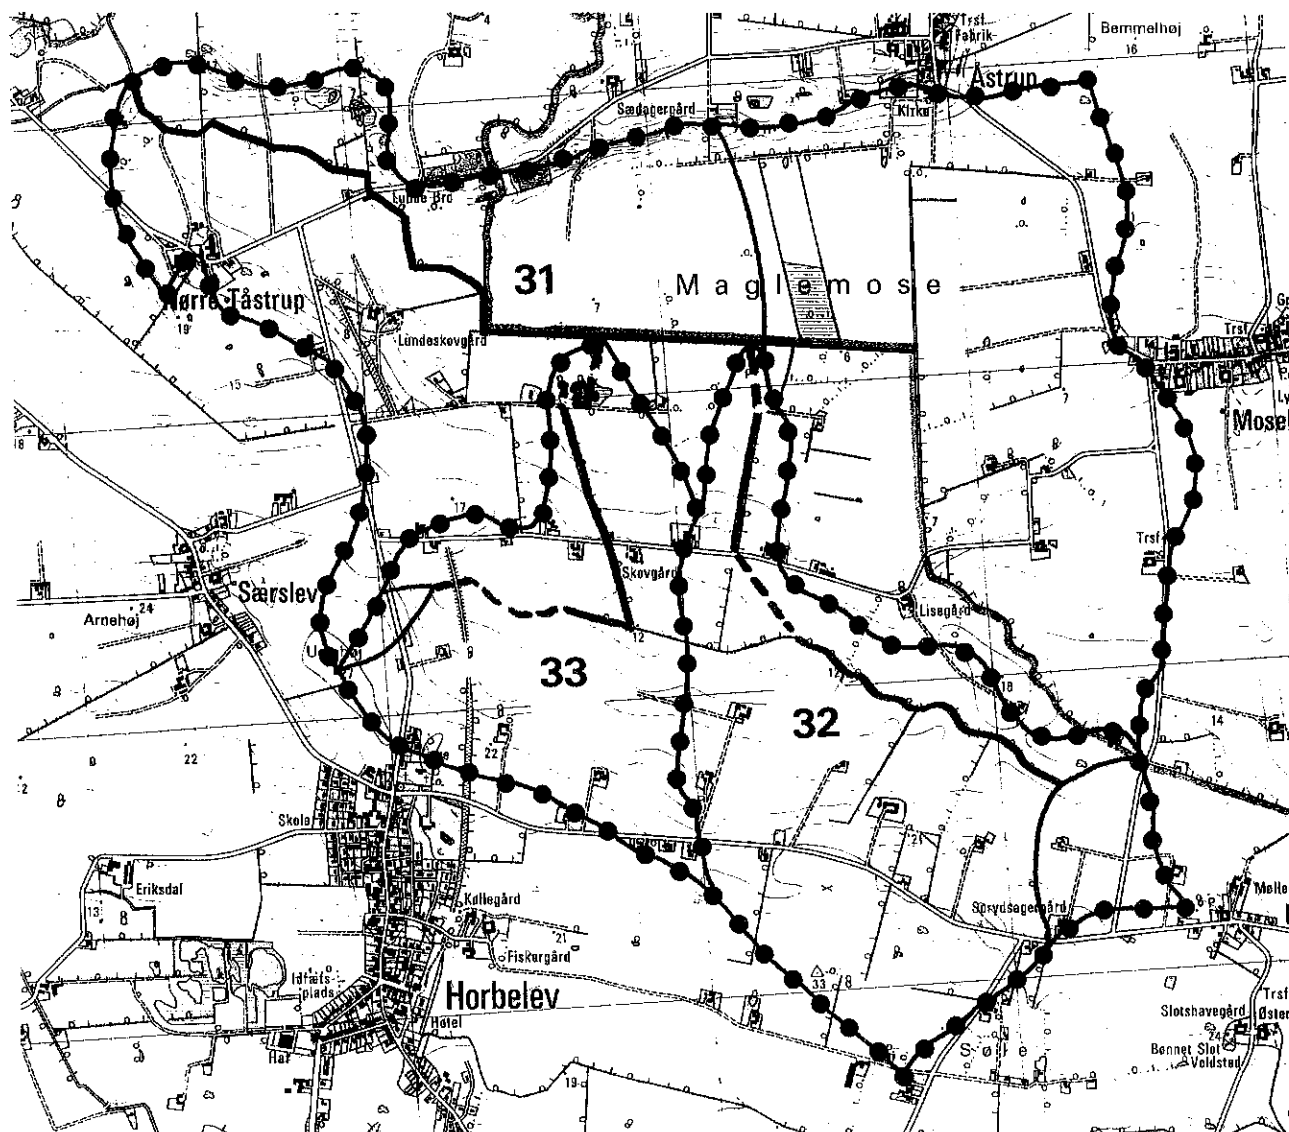

## SIGNATURFORKLARING

- Åbne vandløb
- - - Rørlagt vandløb
- Slut Oplandsgrænse
- Start Oplandsgrænse

Til hjeftlig brug ved Det Danske Hedeselskab,  
særtryk med Kort og Matrikelsstyrelsens tilladelse.

## HEDESELSKABET

Miljø- og energiteknik  
Roskilde

Ringstedvej 20  
4000 Roskilde

Telefon 46 30 03 10  
Telefax 46 30 03 11



Sag:

Stubbekøbing regulativ

Sag nr:

315 93204

Emne:

Oversigtskort med oplandsgrænser

Mål:

1 : 25.000

Kotesystem:

DNN

Dato:

01.10.1993

Godekendt:

Sagsbehandler:

ASB

Tegnet:


HTC

Rettet:

Tegn nr:

Bilag:

01

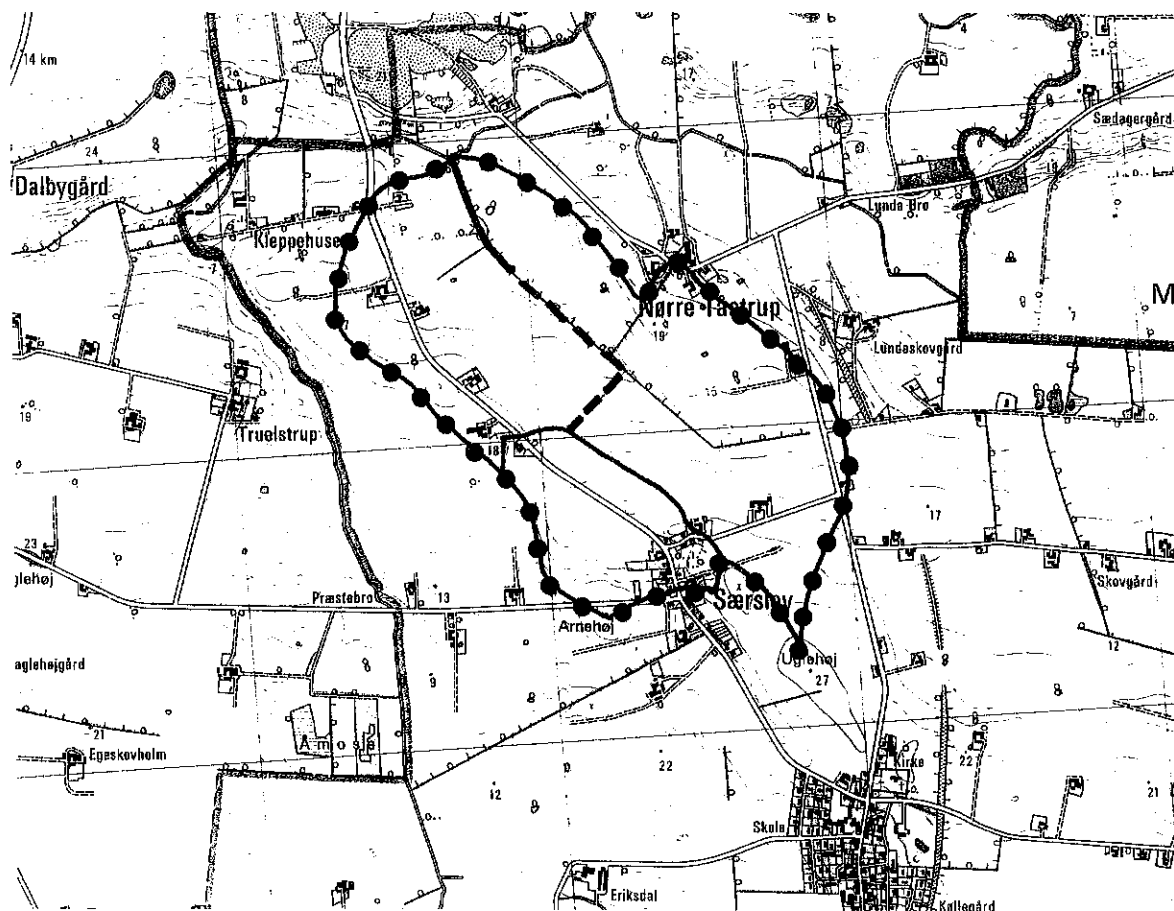

## SIGNATURFORKLARING

- Åbne vandløb  
 - - - - - Rørlagt vandløb  
 —●—●—●— Slut Oplandsgrænse  
 — Start Oplandsgrænse

Til tjenestlig brug ved Det Danske Hedeselskab,  
særtryk med Kort og Matrikelstyrelsens tilladelse.

## HEDESELSKABET

Miljø- og energiteknik  
Roskilde

Ringstedvej 20  
4000 Roskilde

Telefon 46 30 03 10  
Telefax 46 30 03 11



Sag: Stubbekøbing regulativ

Sag nr: 315 93204

Emne: Oversigtskort med oplandsgrænser

Mål: 1 : 25.000

Kotesystem: DNN

Dato: 01.10.1993

Godkendt:

Sagsbehandler: ASB


Tegnet: HTC

Rettet:

Tegn.nr:

Blad:

01

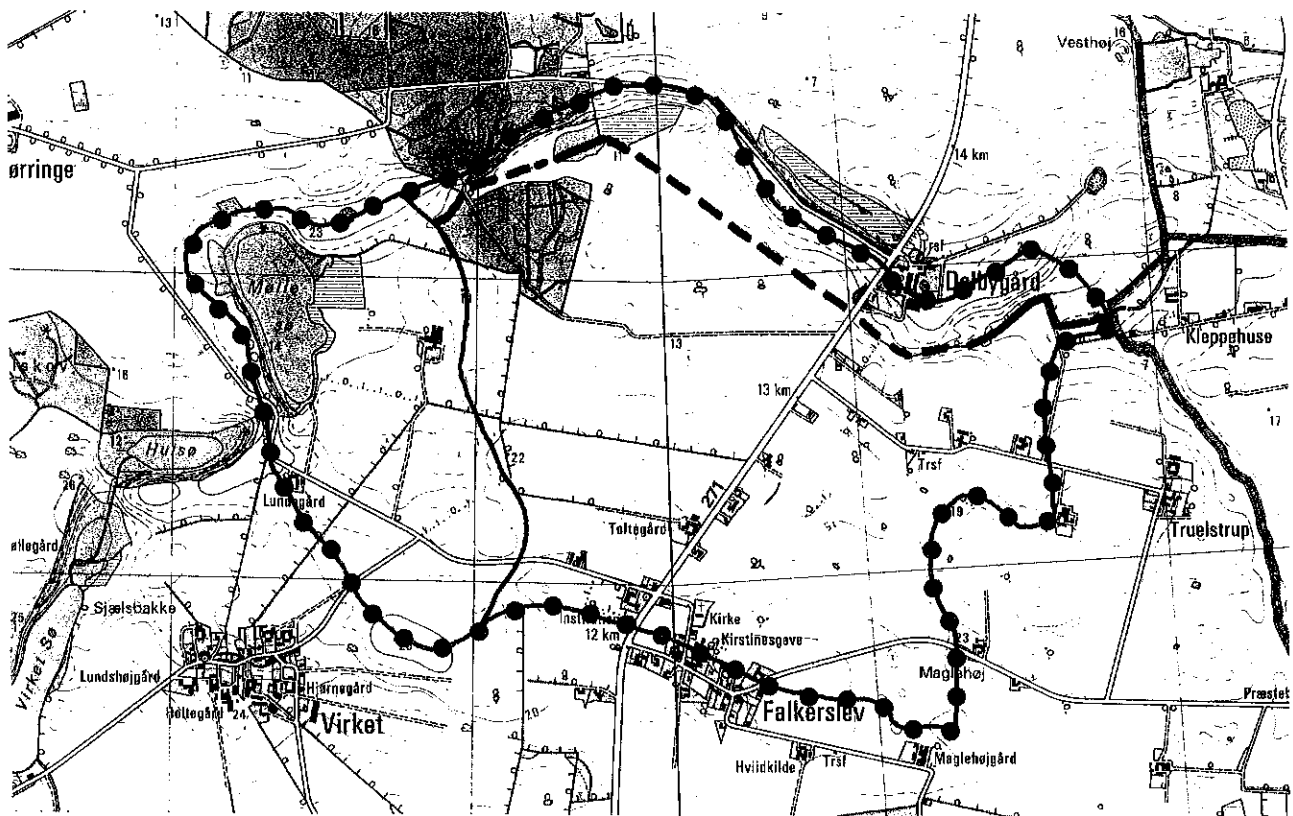

## SIGNATURFORKLARING

- Åbne vandløb  
 - - - - - Rørtagt vandløb  
 —●—●—●— Slut Oplandsgrænse  
 ———— Start Oplandsgrænse

Til tjentlig brug ved Det Danske Hedeselskab,  
særtryk med Kort og Matrikelstyrelsens tilladelse.

**HEDESELSKABET**

Miljø- og energiteknik  
Roskilde

Ringstedvej 20  
4000 Roskilde

Telefon 46 30 03 10  
Telefax 46 30 03 11



Sag: **Stubbekøbing regulativ**

Sag nr: **315 93204**

Emne: **Oversigtskort med oplandsgrænser**

Mål:  
1 : 25.000

Kotesystem:  
DNN

Dato:  
01.10.1993

Godkendt:

Sagsbehandler:  
ASB

Tegnet:  
HTC

Rettet:

Tegn.nr:

Bilag:

01

### 3. VANDLØBENES DIMENSIONER

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandløbenes dimensioner m.v. fremgår af nedenstående skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema, geometrik skikkelse:  
**Maglemosen, st. 0 - 2620**

| Station | Vandløbets<br>bundkote | Bundbredde eller<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning    |
|---------|------------------------|----------------------------------|------|-------|---------------|
| m       | cm DNN                 | cm                               | ‰    |       |               |
| 0       | 399                    | x                                | x    | x     | Ø80 Rørdløb   |
| 1       | 435                    |                                  | x    |       |               |
|         |                        | 60                               | 0,3  | 1     |               |
| 1322    | 401                    | x                                | x    | x     |               |
|         |                        | Ø100                             | 0,0  |       | Røroverkørsel |
| 1324    | 401                    | x                                | x    |       |               |
|         |                        | 170                              | 0,0  |       | Bro           |
| 1333    | 401                    | x                                | x    | x     |               |
|         |                        | 60                               | 0,2  | 1     |               |
| 1596    | 395                    |                                  | x    |       |               |
| 1597    | 392                    | x                                | x    | x     |               |
|         |                        | Ø120                             | 0,4  |       | Røroverkørsel |
| 1620    | 391                    | x                                | x    | x     |               |
| 1621    | 394                    |                                  |      |       |               |
|         |                        | 60                               | 0,2  | 1     |               |
| 1760    | 391                    | x                                | x    | x     |               |
|         |                        | 160                              | 0,0  |       | Bro           |
| 1764    | 391                    | x                                | x    | x     |               |
|         |                        | 60                               | 0,2  | 1     |               |

| Station | Vandløbets<br>bundkote | Bundbredde eller<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning          |
|---------|------------------------|----------------------------------|------|-------|---------------------|
| m       | cm DNN                 | cm                               | ‰    |       |                     |
| 1986    | 386                    |                                  | x    |       |                     |
| 1987    | 357                    | x                                | x    | x     |                     |
|         |                        | Ø95                              | 1,4  |       | Røroverkørsel       |
| 1994    | 356                    | x                                | x    | x     |                     |
| 1995    | 386                    |                                  | x    |       |                     |
|         |                        | 60                               | 0,3  | 1     |                     |
| 2012    | 385                    | x                                | x    | x     |                     |
|         |                        | 150                              | 0,0  |       | Bro                 |
| 2017    | 385                    | x                                | x    | x     |                     |
|         |                        | 60                               | 0,4  | 1     |                     |
| 2397    | 368                    | x                                | x    | x     |                     |
|         |                        | Ø100                             | 0,0  |       | Røroverkørsel       |
| 2402    | 368                    | x                                | x    | x     |                     |
|         |                        | 60                               | 1,5  | 1     |                     |
| 2620    | 335                    | x                                | x    | x     | Udløb i Fribrødre å |

Dimensionsskema, geometrik skikkelse:  
**Lisegårdsløbet st. 0 - 2145**

| Station                                            | Vandløbets<br>bundkote | Bundbredde eller<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning                  |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|-------|-----------------------------|
| m                                                  | cm DNN                 | cm                               | ‰    |       |                             |
| 0                                                  | 1378                   | x                                | x    | x     | Ø25 Rørudløb                |
|                                                    |                        |                                  | 0,2  |       |                             |
| 200                                                | 1374                   |                                  | x    |       |                             |
|                                                    |                        |                                  | 2,8  |       |                             |
| 594                                                | 1265                   | 40                               | x    | 1     |                             |
|                                                    |                        |                                  | 6,5  |       |                             |
| 718                                                | 1185                   |                                  | x    |       |                             |
| 719                                                | 1177                   | x                                | x    | x     |                             |
|                                                    |                        | Ø48                              | 2,5  |       | Røroverkørsel               |
| 723                                                | 1176                   | x                                | x    | x     |                             |
| 724                                                | 1185                   |                                  | x    |       |                             |
|                                                    |                        |                                  | 3,8  |       |                             |
| 1020                                               | 1072                   | 40                               | x    | 1     |                             |
|                                                    |                        |                                  | 5,0  |       |                             |
| 1139                                               | 1012                   |                                  | x    |       |                             |
| 1140                                               | 980                    | x                                | x    | x     | Rørindløb                   |
|                                                    |                        | Ø55                              | 1,1  |       |                             |
| 1436                                               | 946                    | x                                | x    | x     | Rørudløb                    |
| 1437                                               | 945                    |                                  | x    |       |                             |
|                                                    |                        | 40                               | 2,5  | 1     |                             |
| 1518                                               | 925                    | x                                | x    | x     |                             |
|                                                    |                        | Ø60                              | 16   |       | Røroverkørsel               |
| 1523                                               | 917                    | x                                | x    | x     |                             |
| <b>Station 1523 - 1899 prensningsfri strækning</b> |                        |                                  | 8,5  |       |                             |
| 1899                                               | 596                    | 20                               | x    | 1     | Betonoverfald før sandfang  |
|                                                    |                        |                                  | 2,7  |       |                             |
| 1910                                               | 593                    | x                                | x    | x     | Betonoverfald før rørindløb |

| Station | Vandløbets<br>bundkote | Bundbredde eller<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning            |
|---------|------------------------|----------------------------------|------|-------|-----------------------|
| m       | cm DNN                 | cm                               | ‰    |       |                       |
| 1911    | 511                    | x                                | x    | x     | Rørindløb             |
|         |                        | Ø50                              | 5,1  |       |                       |
| 2134    | 398                    | x                                | x    | x     | 1,5 m brønd           |
|         |                        | Ø50                              | 33,6 |       |                       |
| 2145    | 435                    | x                                | x    | x     | Rørudløb i Maglemosen |

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:  
**Teglværksløbet st. 0 - 1802**

| Station | Vandløbets<br>bundkote | Bundbredde eller<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning    |
|---------|------------------------|----------------------------------|------|-------|---------------|
| m       | cm DNN                 | cm                               | ‰    |       |               |
| 0       | 1409                   | x                                | x    | x     | 1 m brønd     |
|         |                        | Ø15                              | 14,0 |       |               |
| 89      | 1284/1279              | x                                | x    | x     | 0,2 m brønd   |
|         |                        | Ø25                              | 23,8 |       |               |
| 105     | 1241                   | x                                | x    | x     | 1 m brønd     |
|         |                        | Ø21                              | 10,0 |       |               |
| 133     | 1213                   | x                                | x    | x     | 1 m brønd     |
|         |                        |                                  | 1,5  |       |               |
| 301     | 1187                   | Ø24                              | x    | x     | 1 m brønd     |
|         |                        |                                  | 2,2  |       |               |
| 365     | 1173                   | x                                | x    | x     | 1 m brønd     |
|         |                        | Ø26                              | 2,1  |       |               |
| 538     | 1137                   | x                                | x    | x     | 1 m brønd     |
|         |                        | Ø25                              | 1,3  |       |               |
| 608     | 1128                   | x                                | x    | x     |               |
|         |                        | 40                               | 2,3  | 1     |               |
| 1021    | 1032                   | x                                | x    | x     |               |
|         |                        | Ø60                              | 5,6  |       | Røroverkørsel |

| Station                                     | Vandløbets<br>bundkote | Bundbredde eller<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning         |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|-------|--------------------|
| m                                           | cm DNN                 | cm                               | ‰    |       |                    |
| 1040                                        | 998                    | x                                | x    | x     |                    |
| Station 1040 - 1246 oprensingsfri strækning |                        |                                  | 14,1 |       |                    |
| 1246                                        | 707                    | x                                | x    | x     |                    |
|                                             |                        |                                  | 7,1  |       |                    |
| 1340                                        | 640                    | 40                               | x    |       |                    |
|                                             |                        |                                  | 4,9  | 1     |                    |
| 1556                                        | 534                    |                                  | x    |       |                    |
| 1558                                        | 523                    | x                                | x    | x     |                    |
|                                             |                        |                                  |      |       | Røroverkørsel      |
| 1565                                        | 517                    | x                                | x    | x     |                    |
| 1566                                        | 534                    |                                  | x    |       |                    |
|                                             |                        | 40                               | 2,2  | 1     |                    |
| 1665                                        | 512                    | x                                | x    | x     |                    |
|                                             |                        | Ø60                              | 0,0  |       | Røroverkørsel      |
| 1674                                        | 512                    | x                                | x    | x     |                    |
|                                             |                        | 40                               | 4,8  | 1     |                    |
| 1802                                        | 450                    | x                                | x    | x     | Udløb i Maglemosen |

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:  
**Tåstrupløbet st. 0 - 1085**

| Station | Vandløbets<br>bundkote | Bundbredde eller<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning          |
|---------|------------------------|----------------------------------|------|-------|---------------------|
| m       | cm DNN                 | cm                               | ‰    |       |                     |
| 0       | 792 832                | x                                | x    | x     | 0,65 m brønd        |
|         |                        | Ø20                              | 4,1  |       |                     |
| 132     | 738 778                | x                                | x    | x     | 0,65 m brønd        |
|         |                        | Ø25                              | 7,5  |       |                     |
| 489     | 469 509                | x                                | x    | x     | 0,65 m brønd        |
|         |                        | Ø30                              | 0,7  |       |                     |
| 704     | 455 495                | x                                | x    | x     | Rørudløb            |
|         |                        |                                  | 1,0  |       |                     |
| 868     | 438 478                | 60                               | x    | 1     |                     |
|         |                        |                                  | 0,1  |       |                     |
| 1085    | 436 476                | x                                | x    | x     | Udløb i Fribrødre å |

Bundkote er angivet forkert i regulativet. Ved kontrolmåling d. Aug-2000 fra fixpunkt nr. 52-04-008 kote 10,026 m er det konstateret, at bundkoten er 40 cm højere end angivet i regulativet.

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:  
**Dalbyløbet st. 0 - 2704**

| Station | Vandløbets<br>bundkote | Bundbredde eller<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning          |
|---------|------------------------|----------------------------------|------|-------|---------------------|
| m       | cm DNN                 | cm                               | ‰    |       |                     |
| 0       | 1288                   | x                                | x    | x     | Ø40 Rørudløb        |
| 1       | 1295                   |                                  | x    |       |                     |
|         |                        | 60                               | 9,2  | 1     |                     |
| 148     | 1160                   | x                                | x    | x     | Rørindløb           |
|         |                        |                                  | 8,8  |       |                     |
| 353     | 908/982                | Ø40                              | x    |       | 1 m brønd           |
|         |                        |                                  | 0,2  |       |                     |
| 473     | 980                    | x                                | x    | x     | Rørudløb            |
|         |                        | 60                               | 1,0  | 1     |                     |
| 724     | 1005                   | x                                | x    | x     | Rørindløb           |
|         |                        |                                  | 0,5  |       |                     |
| 1652    | 944/925                | Ø55/Ø70                          | x    |       | 1 m brønd           |
|         |                        |                                  | 0,0  |       |                     |
| 1670    | 925/944                | Ø70/Ø55                          | x    |       | 1 m brønd           |
|         |                        |                                  | 2,2  |       |                     |
| 2084    | 852                    | x                                | x    | x     | Rørudløb            |
|         |                        |                                  | 4,6  | 1     |                     |
| 2196    | 800                    |                                  | x    | x     |                     |
|         |                        | 60                               | 3,5  | 1     |                     |
| 2442    | 713                    |                                  | x    | x     |                     |
|         |                        |                                  | 9,7  | 1     |                     |
| 2508    | 649                    | x                                | x    | x     |                     |
|         |                        | Ø60                              | 33,3 |       | Røroverkørsel       |
| 2514    | 629                    | x                                | x    | x     |                     |
|         |                        | 2,8                              | 60   | 1     |                     |
| 2704    | 575                    | x                                | x    | x     | Udløb i Fribrødre å |

#### **4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.**

Bygværker, tilløb m.v. som registreret under opmålingen.

##### **4.1 Broer og overkørsler.**

| Station<br>m          | Rørdimension<br>cm | Bundkote<br>cm DNN | Bemærkninger                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Maglemosen</b>     |                    |                    |                               |
| 1322/1324             | Ø100               | 401                | Røroverkørsel                 |
| 1324/1333             | 200 x 170          | 415                | Bro                           |
| 1597/1620             | Ø120               | 392                | Røroverkørsel - Lundeskolevej |
| 1760/1764             | 100 x 150          | 403/408            | Bro                           |
| 1987/1994             | Ø95                | 357                | Røroverkørsel                 |
| 2012/2017             | 140 x 150          | 380/385            | Bro                           |
| 2397/2401             | Ø100               | 368                | Røroverkørsel                 |
| <b>Lisegårdsløbet</b> |                    |                    |                               |
| 719/723               | Ø48                | 1177               | Røroverkørsel                 |
| 1518/1523             | Ø60                | 925/917            | Røroverkørsel                 |
| <b>Teglværksløbet</b> |                    |                    |                               |
| 1021/1030             | Ø60                | 1032/998           | Røroverkørsel - Særslev Øster |
| 1558/1565             | Ø50                | 523/517            | Røroverkørsel                 |
| 1665/1673             | Ø60                | 508/512            | Røroverkørsel                 |
| <b>Dalbyløbet</b>     |                    |                    |                               |
| 2508/2514             | Ø60                | 649/629            | Røroverkørsel                 |

4.2 Placering af dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb  
(Synlige udløb på opmålingstidspunktet)

| Station<br>m          | Rørdimension<br>cm | Bundkote<br>cm DNN | Bemærkninger                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Maglemosen</b>     |                    |                    |                                    |
| 0                     | Ø50                | 435                | Rørtilløb fra venstre - kvl. 32    |
| 120                   | Ø25                | 269                | Rørtilløb fra højre                |
| 274                   | Ø20                | 240                | Rørtilløb fra højre                |
| 512                   |                    | 455                | Åbent tilløb fra venstre - kvl. 33 |
| 520                   | Ø20                | 501                | Rørtilløb fra venstre              |
| 525                   | Ø15                | 480                | Rørtilløb fra venstre              |
| 655                   | Ø15                | 445                | Rørtilløb fra venstre              |
| 673                   | Ø12                | 497                | Rørtilløb fra højre                |
| 903                   | Ø30                | 442                | Rørtilløb fra venstre              |
| 1035                  | Ø10                | 434                | Rørtilløb fra højre                |
| 1300                  | Ø20                | 447                | Rørtilløb fra venstre              |
| 1470                  | Ø20                | 450                | Rørtilløb fra højre                |
| 1594                  | Ø10                | 463                | Rørtilløb fra venstre              |
| 1621                  | Ø11                | 532                | Rørtilløb fra venstre              |
| 1759,5                | Ø10                | 467                | Rørtilløb fra venstre              |
| 1829                  | Ø10                | 411                | Rørtilløb fra højre                |
| 1834                  | Ø15                | 413                | Rørtilløb fra venstre              |
| 1896                  | Ø15                | 411                | Rørtilløb fra venstre              |
| 2149                  | Ø10                | 423                | Rørtilløb fra venstre              |
| 2273                  | Ø10                | 398                | Rørtilløb fra venstre              |
| 2510                  | Ø11                | 377                | Rørtilløb fra venstre              |
| <b>Lisegårdsløbet</b> |                    |                    |                                    |
| 7                     | Ø8                 | 1398               | Rørtilløb fra venstre              |
| 97,5                  | Ø6                 | 1388               | Rørtilløb fra venstre              |
| 100                   | Ø6                 | 1388               | Rørtilløb fra venstre              |
| 191                   | Ø8                 | 1380               | Rørtilløb fra venstre              |

| Station<br>m          | Rørdimension<br>cm | Bundkote<br>cm DNN | Bemærkninger             |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 250                   | Ø10                | 1368               | Rørtilløb fra højre      |
| 276                   | Ø22                | 1354               | Rørtilløb fra venstre    |
| 388                   | Ø15                | 1325               | Rørtilløb fra venstre    |
| 554                   | Ø8                 | 1291               | Rørtilløb fra venstre    |
| 651                   | Ø6                 | 1266               | Rørtilløb fra højre      |
| 726                   | Ø18                | 1195               | Rørtilløb fra venstre    |
| 842                   | Ø10                | 1149               | Rørtilløb fra venstre    |
| 859                   |                    | 1140               | Åbent tilløb fra venstre |
| 1109                  | Ø8                 | 1060               | Rørtilløb fra venstre    |
| 1110                  |                    | 1060               | Åbent tilløb fra venstre |
| 1450                  | Ø10                | 955                | Rørtilløb fra højre      |
| 1910                  | Ø10                | 532                | Rørtilløb fra højre      |
| <b>Teglværksløbet</b> |                    |                    |                          |
| 724                   |                    | 1093               | Åbent tilløb fra højre   |
| 779                   | Ø8                 | 1098               | Rørtilløb fra højre      |
| 788                   | Ø8                 | 1093               | Rørtilløb fra højre      |
| 946                   | Ø15                | 1068               | Rørtilløb fra højre      |
| 998                   | Ø10                | 1126               | Rørtilløb fra venstre    |
| 1046                  | Ø10                | 1087               | Rørtilløb fra højre      |
| 1114                  | Ø10                | 987                | Rørtilløb fra venstre    |
| 1116                  | Ø10                | 981                | Rørtilløb fra venstre    |
| 1285                  | Ø9                 | 699                | Rørtilløb fra venstre    |
| <b>Tåstrupløbet</b>   |                    |                    |                          |
| 0                     | Ø65                | 862                | Rørtilløb i brønd        |
| 0                     | Ø10                | 880                | Rørtilløb i brønd        |
| 0                     | Ø10                | 883                | Rørtilløb i brønd        |
| 0                     | Ø20                | 825                | Rørtilløb i brønd        |
| 132                   | Ø17                | 736                | Rørtilløb i brønd        |
| 768                   |                    | 423                | Åbent tilløb fra venstre |
| 800                   |                    | 454                | Åbent tilløb fra venstre |
| 962                   | Ø12                | 432                | Rørtilløb fra venstre    |

| Station<br>m      | Rørdimension<br>cm | Bundkote<br>cm DNN | Bemærkninger             |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Dalbyløbet</b> |                    |                    |                          |
| 147               | Ø50                | 1192               | Rørtilløb fra venstre    |
| 353               | Ø11                | 1094               | Rørtilløb fra højre      |
| 655               |                    | 998                | Åbent tilløb fra venstre |
| 730               |                    | 1005               | Åbent tilløb fra venstre |
| 742               |                    | 1005               | Åbent tilløb fra venstre |
| 801               | Ø10                | 1002               | Rørtilløb fra venstre    |
| 1652              | Ø50                | 999                | Rørtilløb i brønd        |
| 1652              | Ø12                | 1085               | Rørtilløb i brønd        |
| 1652              | Ø12                | 1092               | Rørtilløb i brønd        |
| 1652              | Ø35                | 952                | Rørtilløb i brønd        |
| 1670              | Ø25                | 946                | Rørtilløb i brønd        |
| 1670              | Ø11                | 1173               | Rørtilløb i brønd        |
| 1670              | Ø12                | 1098               | Rørtilløb i brønd        |
| 1670              | Ø12                | 1098               | Rørtilløb i brønd        |
| 2148              | Ø10                | 848                | Rørtilløb fra højre      |
| 2168              |                    | 838                | Åbent tilløb fra højre   |
| 2515              | Ø10                | 650                | Rørtilløb fra højre      |
| 2562              | Ø11                | 628                | Rørtilløb fra højre      |

## **5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER**

### **5.1 Administration**

Vandløbene administreres af Stubbekøbing kommunalbestyrelse, som vandløbsmyndighed.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbene fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

### **5.2 Bygværker**

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.

## **6. BESTEMMELSER OM SEJLADS**

Det er forbudt af sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

## **7. BREDEJERFORHOLD**

### **7.1 Banketter**

Til vandløbene hører på begge sider åkanter (bræmmer, banketter), som regnet fra øverste kant skal have en minimumbredde på 2 meter. Dette er gældende for vandløbsstrækninger, der er beliggende i landzone.

På disse banketter må der ikke anbringes faste hegn eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel.

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation. Der må ikke foretages nogen form for jordbehandling, gødsning, opfyld eller lignende.

Bredejerne påbydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden. Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding.

### **7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb**

De til vandløbene grænsende ejendommes ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder, hvortil bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse.

### 7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

### 7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

## 7.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

## 7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbenes profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbene, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

## 7.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skrånninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den regulativmæssige bundkote fjernes af ejer efter aftale med vandløbsmyndigheden.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den regulativmæssige bundkote.

Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbene, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

## 7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

## 7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

## **8. VEDLIGEHOJDELSE**

### **8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse**

Vandløbene, og beplantning på skråninger og banketter, foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

### **8.2 Målsætningen for vandløbene**

Maglemosen, Lisegårdsløbet, Teglværksløbet, Tåstrupløbet samt den øvre del af Dalbyløbet, indtil Dalbygård, er i henhold til den godkendte plan for vandområdernes kvalitet af 1993 målsat som C, afledning af vand, mens den nedre del af Dalbyløbet er målsat som B3, Karpefiskevand.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsen.

### **8.3 Hensigten med vedligeholdelsen**

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbene for at sikre den fastlagte vandføringsevne.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

## 8.4 Oprensning

Lisegårdsløbet station 1523 - 1899 samt Teglværksløbet station 1040 - 1246:

Strækningerne gennemgås mindst en gang om året for fjernelse af eventuelle spærringer som for eksempel afbrækkede grene, væltede træer og udskredne brinker, som skønnes at være til gene for vandets frie løb.

Løvrigt foretages der som følge af strækningens gode faldforhold ingen egentlig oprensning.

Øvrige strækninger:

Kontrol af dimensioner:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert 2. år inden 1. september vandløbenes dimensioner ved pejling eller nivellement.

Dimensionerne fremgår af dimensionsskemaet afsnit 3.

Oprensning iværksættes først når bunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bund.

Oprensningens udførelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. august til 31. oktober.

Oprensningen udføres for overholdelse af de fastsatte dimensioner. Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 cm under den regulativmæssige bund og med en reduktion i bundbredden, som følger det regulativmæssige anlæg.

Oprensningen omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

På vandløbsstrækninger hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige, udføres oprensningen i en slynget strømmende, svarende til de regulativmæssige dimensioner. Princippet for skæring i en slynget strømmende er beskrevet under afsnit 8.5 Grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre oprensningsarbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Fjernelse af sne og is der forårsager stuvninger kan undlades.

#### Alle strækninger:

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbene, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.


### 8.5 Grødeskæring

Grødeskæringsbehovet vurderes mindst 2 gange årligt, nemlig i perioderne maj - juli og august - oktober. Ved grødevækst i strømmenden iværksættes grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan dog iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der er kraftig grødevækst i vandløbene (for eksempel før første grødeskæringstermin).

Grødeskæring skal udføres, så grøden fjernes i vandløbenes naturlige strømrende, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandløbenes tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbene. Den grøde der vokser uden for strømrenden efterlades. I smalle vandløb med ringe fald kan grøden skæres i en strømrende uden slynget forløb.

**Figur visende princippet for strømrendens forløb.**

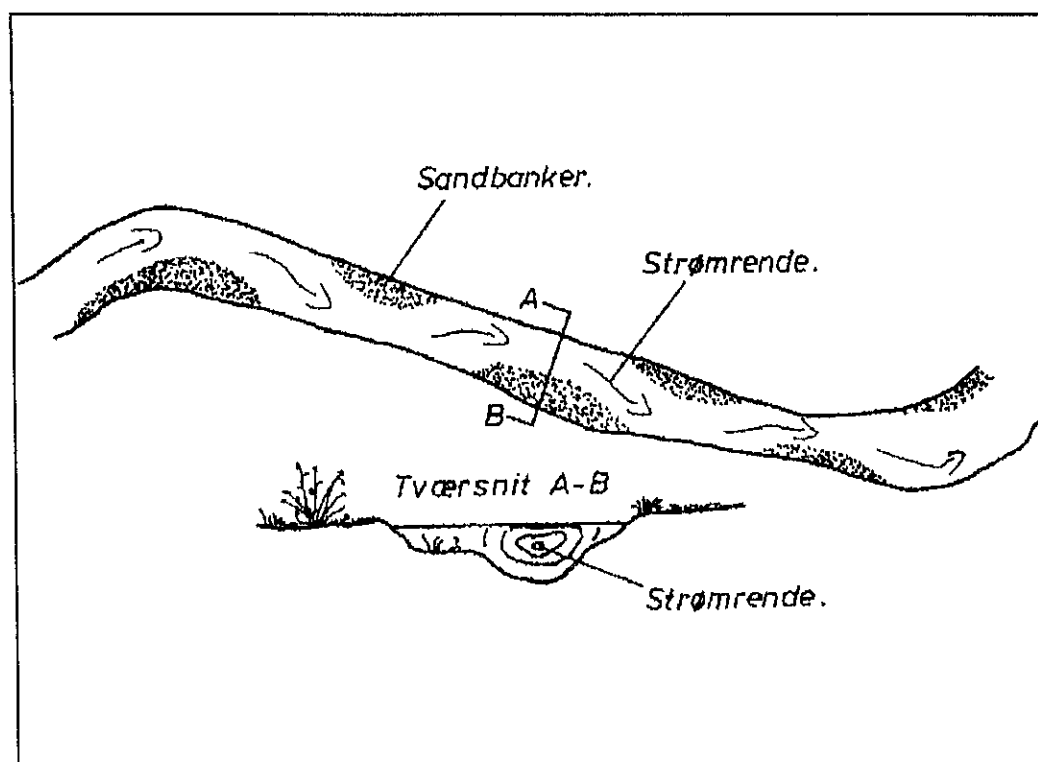

Arbejdet bør udføres manuelt, enten som håndarbejde med le eller med motoriserede håndredskaber.

Grøden skæres i den nedenfor angivne strømrendebredde, og skal så vidt muligt skæres i bund.

| Vandløb        | Station<br>m                        | Strømrendebredde<br>cm |
|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| Maglemosen     | 0 - 2620                            | 30 - 40                |
| Lisegårdsløbet | 0 - 1140<br>1436 - 1898             | 30 - 40<br>~ 11 -      |
| Teglværksløbet | 608 - 1802                          | 30 - 40                |
| Tåstrupløbet   | 704 - 1085                          | 30 - 40                |
| Dalbyløbet     | 0 - 148<br>473 - 724<br>2084 - 2704 | 30 - 40                |

## 8.6 Bredvegetation

Bredvegetationen skal forblive uslået undtagen ved nedennævnte forhold.

Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.

Der må foretages pleje af træer og buske i vandløbsprofilen, under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbene (jf. afsnit 7.1).

Ved vandløbsstrækninger med bundbredder under 1 meter, kan der foretages slåning af urtevegetation op til 1 meter over bund. Slåning foretages fortrinsvis i forbindelse med den anden grødeskæringsperiode.

Der må foretages slåning af urtevegetation, der står med stive stængler hele vinteren, f.eks. Tagrør (*Phragmites australis*), Dunhammer (*Typha* sp.) og Pindsvineknop (*Sparganium* sp.). Slåning foretages fortrinsvis i forbindelse med den anden grødeskæringsperiode.

Af hensyn til brinkernes stabilitet, må der foretages bekæmpelse og slåning af arter som f.eks. Bjørneklo (*Heracleum* sp.), Hestehov (*Petasites* sp.) og Brændenælde (*Urtica* sp.). Slåningen kan foretages i hele sommerperioden.

#### 8.7 Vedligeholdelsen af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at forebygge mod videre transport af sandaflejringer.

#### 8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbene. Den afskårne grøde skal så vidt muligt optages fra vandløbene efterhånden som den afskæres.

Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste vandløbskant inden for en afstand af 5 meter fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbenes nærhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbene.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

## 8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

## 8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbene - der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

## **9.     TILSYN**

9.1                   Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

9.2                   Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbene i november måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

## **10.    REVISION**

Dette regulativ skal senest optages til revision i 1999.

## **11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN**

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet \_\_\_\_\_ indsigelser/-bemærkninger til regulativets indhold og udformning. \_\_\_\_\_ (hvem) behandling heraf er omtalt i vedlagte indsigelsesredegørelse (bilag 4).

Regulativet er herefter endelig vedtaget af

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_.

Regulativet træder i kraft fra datoen for ankeperiodens udløb.