


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 41

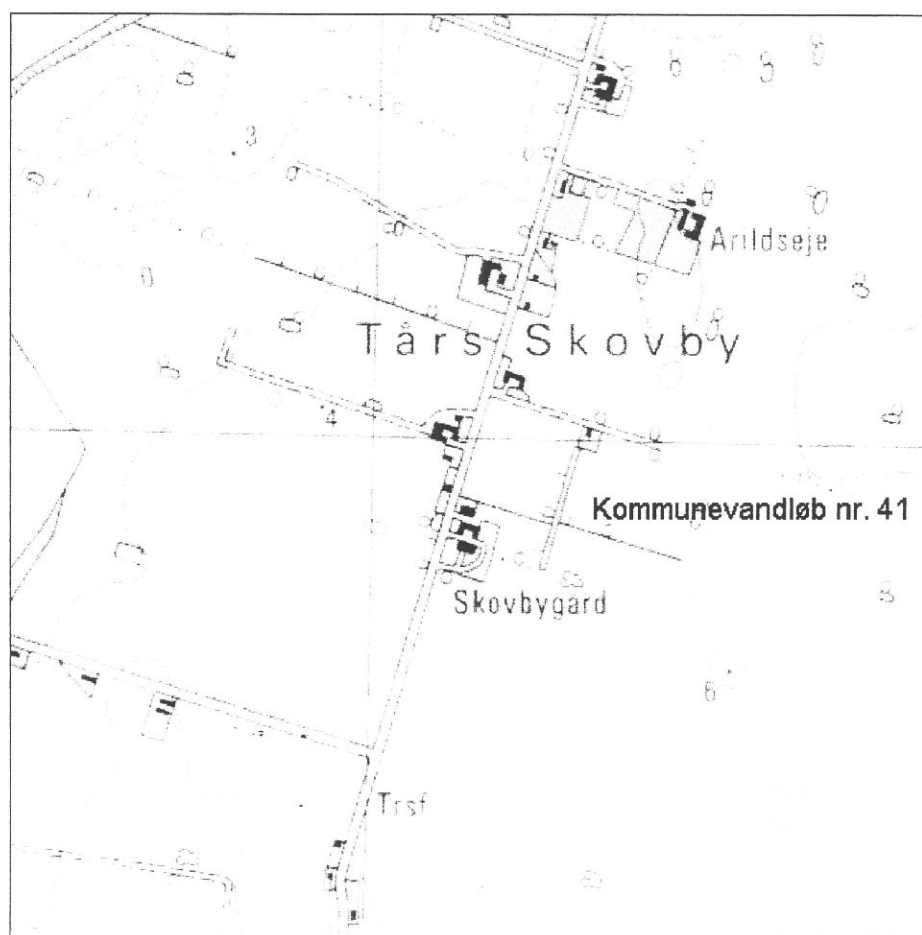

Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.	1
2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET.	1
2.1	Hovedløb	1
3.	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.	2
3.1.	Afmærkning og stationering.	2
3.2.	Dimensioner, bygværker m.v..	3
3.3	Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	5
4.	VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.	5
5.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.	5

BILAGSFORTEGNELSE.

Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotomosaikkort i 1:4000, tegn. nr. 08, 09, 13.	

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 41
i
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1939 og opmålinger til dette i 1997.
- Regionplan, 1997 - 2009 Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet begynder som rørlagt i nordsiden af Skovbyvej og løber i skellet mellem matr. nr. 19^b og 18^e Tårs by, Tårs og videre ca. 610 m i nordlig retning i skel mellem matr. nr. 19^b og 18^a smst. Herfra videre i skellet som rørlagt ca. 225 m. Herfra løber det i nordvestlig retning over matr. nr. 18^a og over det nordøstlige hjørne af matr. nr. 17^a til skellet mellem 17^a, 17^b og 18^a smst. som rørlagt vandløb. Nu som åbent vandløb mod nord i skel mellem 17^b og 18^e smst. Herfra er det igen rørlagt og bøjer i nordvestlig retning over 15ⁱ og videre i skellet mellem 15^f, 15^g og 15^d smst. og ud til Skovbyvej, hvor det passerer denne og løber i en bue over matr. nr. 14^a og videre i sydvestlig retning over matr. nr. 13^a og 12^a smst. til sit udløb i Fladet, matr. nr. 47 Tårs by, Tårs.

I kommunevandløb nr. 41, hvor der ikke er tilløb, er 1810,3 m rørlagt og 1104,1 m åbent vandløb, i alt 2914,4 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde, bygværker m.v., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 41			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Skovbyvej	0		Rørdløb Ø 200
Rørdløb	49	5,95	Bund af vandløb
Brønd	660,4		1 m brønd
Brønd	883,6		60 cm brønd
Rørdløb	1181,1	1,82	Bund af Ø 330
Brønd	1376,1		1 m brønd
Brønd	1577,6		1 m brønd
Brønd	1711,5		1 m brønd UT
Brønd	1919,2		1 m brønd
Brønd	2242,7		1 m brønd
Brønd	2610,4		1 m brønd
Rørdløb	2616,7	-0,47	Bund af Ø 650 med kontraklap

Følgende GI-fixpunkter er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47 - 16 - 9040	Plade	7,06

3.2. Dimensioner, bygværker m.v..

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori der tillige er anført overkørsler brønde m.m..

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 41, Sakskøbing kommune.

Station		Bund kote	Fald ‰	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
0					Skovbyvej
49	Udløb	5,95		Ø 200	
79,3		5,68		0,50	
264,6		5,15		0,50	
			5,8		
526,7		3,61		0,40	
655,3		2,67		0,30	
660,4	Indløb	2,35			1 m brønd med tilløb Ø 80 og Ø 150 højre og Ø 80 og Ø 150 venstre
			1,15	Ø 250	
883,6	Knæk	2,09			45° mod vest 60 cm brønd med tilløb Ø 80 og Ø 120 venstre og Ø 80 og Ø 120 højre
			0,90	Ø 300	
1181,1	Udløb, knæk	1,82			45° mod øst ,tilløb Ø 200 venstre kote 1,85
1183,6		1,74		0,80	
1237,7		1,70			Tilløb Ø 150 venstre kote 1,85
1247		1,73		0,80	

Station		Bund kote	Fald ‰	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
1256,7		1,72			Tilløb Ø 100 højre kote 1,90
1292,4		1,61			Tilløb Ø 250 venstre kote 1,59
1337,7		1,56		0,70	Tilløb Ø 80 højre kote 1,74
1374,5		1,55		0,70	
1376,1	Indløb	1,70			1 m brønd med tilløb Ø 80 venstre
1417,2	Knæk				30° mod vest
1577,5	Knæk	1,55			30 ° mod øst, 1 m brønd
1634	Knæk		1,3	Ø 400	50° modvest
1707	Underføring Skovbyvej				
1711,5	Knæk	1,37			10° mod vest, 1 m brønd
1919,2	Knæk	0,14	5,9	Ø 400	70° mod vest, 1 m brønd med tilløb
			1,1	Ø 450	Ø 80 og Ø 100 højre
2242,7	Knæk	-0,22			25° mod syd, 1 m brønd
			0,8	Ø 550	
2610,4		-0,53			1,5 m brønd med tilløb
				Ø 650	Ø 600 venstre
2613,5	Udløb, kontraklap	-0,47			
2616,7	Knæk	-0,62			60°mod vest
2651	Knæk	-0,60		180	110° mod syd
2698	Knæk	-0,52		2,00	110° mod vest
2824,3		-0,68			

Station		Bund kote	Fald ‰	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
2914,4	Udløb	-0,40		3,00	i Fladet

3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den ^{4/3}19.98

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den ^{9/10}19.98

Regulativet træder ikraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFOVIST
kommunaldirektør

BILAG 1

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 41
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i november måned 1997.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde og bygværker er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997-2009 om målsætning for vandområder for Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager kun spildevand fra spredt beliggende ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på den enkelte ejendom, og der er i spildevandsplanen indført tømning af disse.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997-2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "område med drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Tårs Vandværk eller fra egne borer og brønde.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan 1997 - 2009 fra Storstrøms Amt udlagt til "regionale naturområder", "områder med væsentlige jordbrugsinteresser", "regionale naturområder med jordbrugsinteresser", samt til "særlige fredningsmæssige beskyttelsesområder".

Oplandet er delvist beliggende som "lavbundsareal", i "område hvor ny skovplantning er uønsket" og i "EF-fuglebeskyttelsesområde" samt Ramsarområde.

3.4.1. Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

3.4.2. Fredningsinteresser.

De oplande, der gennemskæres af vandløbet, er udlagt til "områder med meget store fredningsmæssige værdier".

Vandløbet er omfattet af naturfredningslovens § 43, efter hvilke ændringer i vandløbets åbne del kun må finde sted med tilladelse fra amtsrådet.


4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i Fladet.

5. AFBANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 41 er delvis rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.

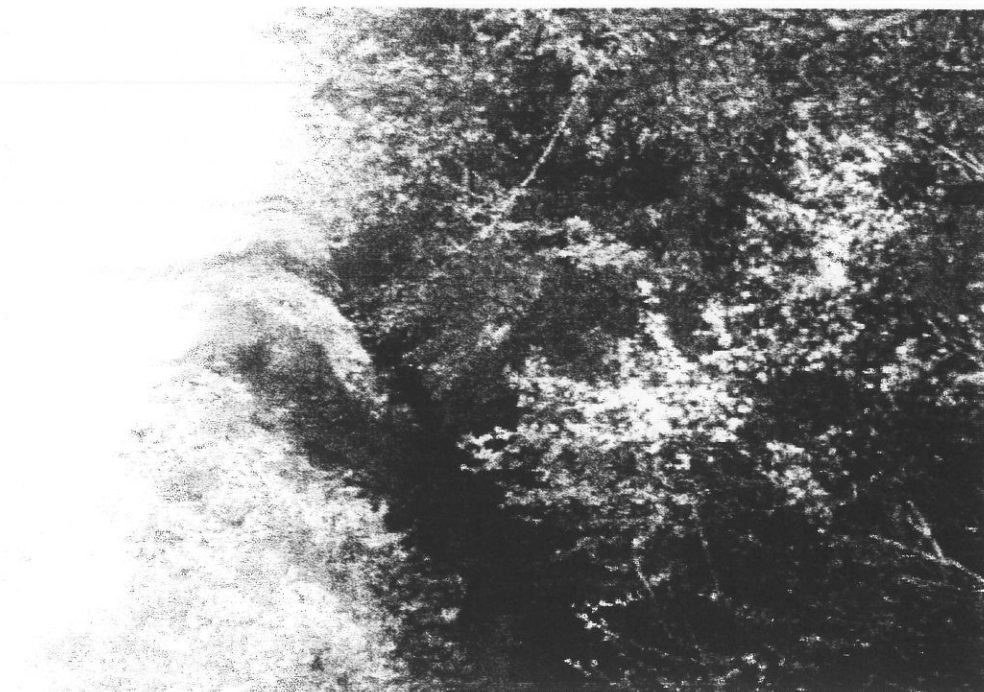

Kommunevandløb nr. 41, ved Tårsvej