

Fællesregulativ

for

**KRØLHUSELØBET
BØGELUNDLØBET
RAMSHERREDLØBET
BJØRUPLØBET
SDR. KIRKEBYLØBET**

kommunevandløb nr. 67, 68, 69, 70 og 71

Stubbekøbing Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
0. BILAGSFORTEGNELSE	3
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	4
2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGT- SKORT	5
3. VANDLØBENES DIMENSIONER	8
4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.	13
5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	15
6. BESTEMMELSER OM SEJLADS	16
7. BREDEJERFORHOLD	17
8. VEDLIGEHOLDELSE	20
9. TILSYN	26
10. REVISION	27
11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	28

0. BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1 Redegørelse

Bilag 2 Vandløbskort

Bilag 3 Længdeprofiler med opmåling og regulativ

Bilag 4 Tværprofiler med opmåling og regulativ

Bilag 5 Længdeprofiler med vandspejlsberegninger

Bilag 6 Indsigelsesredegørelse

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandløbene er optaget som offentlige vandløb i Stubbekøbing Kommune.

Til grund for regulativet ligger :

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om blandt andet regulativer for offentlige vandløb.
- miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992.
- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlægning.
- Krølhuseløbet :
Tidligere regulativ af 21. juni 1956.
Opmålinger af maj 1996.
- Bøgelundløbet:
Tidligere regulativ af 21. juni 1956.
Opmålinger af maj 1996.
- Ramsherredløbet:
Tidligere regulativ af 27. juli 1956.
Forlig for vandsynet den 17. februar 1937 og den 20. april 1942 (ikke set og vurderet).
- Bjørupløbet:
Opmålinger af maj 1996.
- Sdr. Kirkebyløbet:
Opmålinger af november 1995.

Nærværende fællesregulativ erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT

2.1 Betegnelse af vandløbene

Nærværende fællesregulativ omfatter

- Krølhuseløbet fra 0-punkt i 0,45 m brønd i skel hjørnet mellem matr. nr. 17a og 19c, Sønder-Kirkeby By og matr. nr. 5d og 6l til endepunkt i st. 756 ved udløb i amtsvandløbet Bjørup Bæk i dettes st. 0.
- Bøgelundløbet fra 0-punkt 0,90 m brønd i vestligt skel af matr. nr. 4m til endepunkt i st. 214 ved udløb i amtsvandløbet Bjørup Bæk i dettes st. 0.
- Ramsherredløbet fra 0-punkt i skellet mellem matr. nr. 6a og 7a, Sønder Kirkeby By til endepunkt i st. 1019 ved udløb i amtsvandløbet Bjørup Bæk.
- Bjørupløbet fra 0-punkt i 1 m brønd i nordligt skel af matr. nr. 3a, Orupgård Hovedgård til endepunkt i st. 958 ved udløb i amtsvandløbet Bjørup Bæk.
- Sdr. Kirkebyløbet fra 0-punkt østligt skel af matr. nr. 8a ved bygrænsen til endepunkt i st. 1359 ved udløb i Bjørup Bæk.


Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbene indgår i Tingsted Å - systemet, og kan ses i hele deres forløb på 4 cm - kort nr. 1511 IV SØ.

Regulativet omfatter i alt 4306 m vandløb, hvoraf 3720 m er rørlagt, fordelt således:

Vandløbsnavn	Samlet vandløbslængde, m	Rørlagt vandløbslængde, m
Krølhuseløbet	756	756
Bøgelundløbet	214	214
Ramsherredløbet	1019	1019
Bjørupløbet	958	958
Sdr. Kirkebyløbet	1359	773

Vandløbenes beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er vist på oversigtskortene.

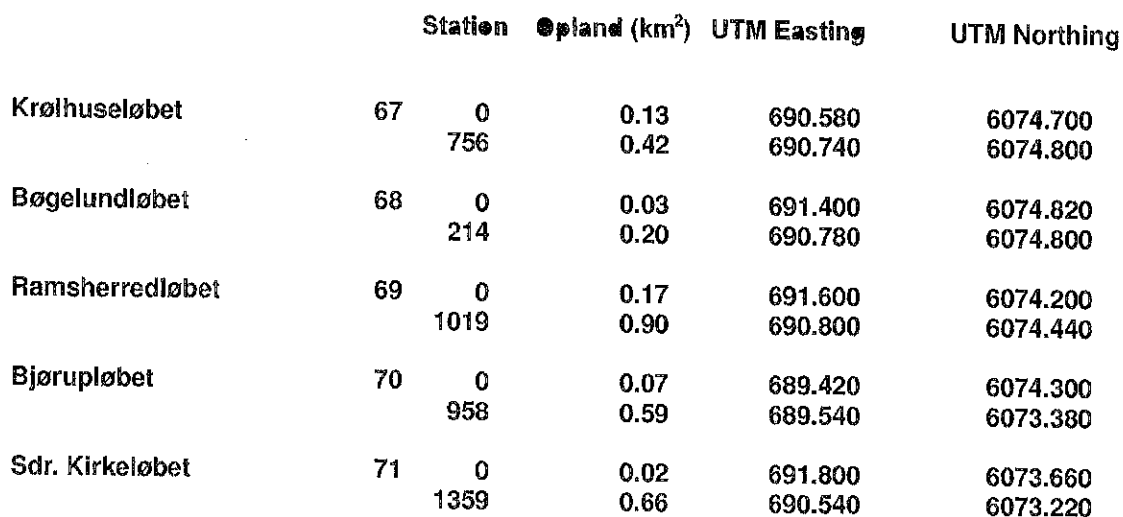

Rørlagt

Slut oplandsgrænse

Afdeling for landskab og recipienter
Roskilde

Ringstedvej 20
4000 Roskilde



Telefon 46 30 03 10
Telefax 46 30 03 11

Sag:

Oversigtskort med topografiske oplande

Sag nr.:

362.96251

Emne:

Krølhuseløbet m. fl. .

Mà:

1 : 25.000

Kotesystem:

DNN

Dato:

28.11.1997

Sagsbehandler:

JKM

Tegnet:

JKM

Udført:

ARA

Godkendt:

JSC

Kontrol:

HAP

Bilag nr.:

Rev.:



3. VANDLØBENES DIMENSIONER

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandløbenes dimensioner m.v. fremgår af nedenstående skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:

Krølhuseløbet, kvl. nr. 67, st. 0-756

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde eller rørdimension cm	Fald ‰	Anlæg	Anmærkning
0	996	x	x		0,45 m brønd
		Ø 10	21,4		
90	803	x	x		0,6 m brønd
		Ø 15	9,5		
280	623/619	x	x		0,6 m brønd
		Ø 20	3,7		
440	560	x	x		0,65 m brønd
		Ø 20	8,7		
662	366/357	x	x		0,9 m brønd
		Ø 40	2,8		
756	331	x	x		Rørudløb Bjørup Bæk

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:
Bøgelundløbet, kvl. nr. 68, st. 0-214

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	378	x	x		0,9 m brønd
		Ø 40	2,3		
214	328	x	x		Rørudløb Bjørup Bæk

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:
Ramsherredløbet, kvl. nr. 69, st. 1019

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af rørledningens aktuelle skikkelse.

Vandløbets koteforhold kan ikke oplyses.

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde eller rørdimension cm	Fald ‰	Anlæg	Anmærkning
0		x	x		Brønd
			1,7		
472			x		
			29,4		
506			x		
572		Ø 30	12,5		60 cm brønd (første rør efter brønd Ø 38 cm)
586			x		
			3,3		
635			x		60 cm brønd
			3,3		
862			x		60 cm brønd
			5,0		
1019		x	x		

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:

Bjørupløbet, kvl. nr. 70, st. 0-940

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	712	x	x		1 m brønd
		Indløb Ø 40 Udløb Ø 50	4,6		
958	273	x	x		Rørudløb i Bjørup Bæk

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:

Sdr. Kirkebyløbet, kvl. nr. 71, st. 0-1359

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	1088	x	x	x	
		60	0,3	1,0	
162	1083	x	x	x	Rørindløb
		Ø 30	12,0		
203	1034	x	x		0,6 m brønd
		Ø 35	3,1		
521	937	x	x	x	Rørudløb
521	942		x		
			4,4		
530	938		x		
		40	23,6	0,75	
580	820		x		
			32,3		
679	500		x		
679	482	x	x	x	Rørindløb
			4,3		
781	438/443		x		1,25 m brønd
		Ø 35	4,1		
928	383		x		1,25 m brønd
			2,1		
1093	349	x	x	x	Rørudløb
			2,9		
1193	320		x		
			0,6		
1351	311	80	x	1,0	
1355			13,8		Spang
1359	300	x	x	x	Udløb i Bjørup Bæk

NB ! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.
(Registreret under opmåling)

4.1 Broer og overkørsler.

Sdr. Kirkebyløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Ejerforhold	Bemærkninger
1355			Lodsejerne	Spang

På de øvrige vandløb findes der ingen broer eller overkørsler.

4.2 Placering af dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb
(Synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Krølhuseløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
90	Ø 15	807	Rørtilløb fra højre
90	Ø 15	854	Rørtilløb fra venstre
280	Ø 10	635	Rørtilløb fra venstre
280	Ø 15	661	Rørtilløb fra venstre
440	Ø 10	579	Rørtilløb fra højre
440	Ø 5	569	Rørtilløb fra venstre
662	Ø 30	374	Rørtilløb fra højre

Bøgelundløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
0	Ø 8	404	Rørtilløb fra venstre
0	Ø 30	382	Rørtilløb fra højre
0	Ø 8	395	Rørtilløb fra højre
0	Ø 15	390	Rørtilløb fra højre
0	Ø 10	389	Rørtilløb fra højre

Sdr. Kirkebyløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
18	7	1086	Rørtilløb fra højre
159	8	1096	Rørtilløb fra venstre
781	15	542	Rørtilløb fra venstre
781	20	447	Rørtilløb fra venstre
1125	25	361	Rørtilløb fra venstre

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandløbene administreres af Stubbekøbing kommunalbestyrelse, som vandløbsmyndighed.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbene fastsatte skikkelse ikke ændres.

Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

5.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af disse.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf. Vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. Vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt og stemmeværker o. lign. skal der i henhold til Fiskeriministeriets Bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

6. BESTEMMELSER OM SEILADS

Det er forbudt at sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

7. BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

Til vandløbene hører på begge sider åkanter (bræmmer, banketter), som regnet fra øverste kant skal have en minimumbredde på 2 meter. Dette er gældende for vandløbsstrækninger, der er beliggende i landzone.

På disse banketter må der ikke anbringes faste hegn eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel.

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation. Der må ikke foretages nogen form for dyrkning eller jordbehandling.

Bredejerne påbydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden. Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding.

7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbene grænsende ejendommes ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder, hvortil bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til Vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jf. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbenes profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbene, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. Vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den regulativmæssige bundkote kan fjernes af ejer efter aftale med vandløbsmyndigheden.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den regulativmæssige bundkote.

Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbene, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. Vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. Vandløbslovens § 55.

7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. Vandløbslovens § 85.

8. VEDLIGEHOOLDELSE

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbene, og beplantning på skrån timer og banketter, foranstaltet vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbene

Vandløbene er i henhold til den godkendte plan for vandområdene s kvalitet af 1993 målsat som C, vandløb som anvendes til afledning af vand.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsen.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbene for at sikre den fastlagte skikkelse.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Kontrol af dimensioner:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert 2. år inden 1. september vandløbenes dimensioner ved pejling eller nivellement.

Dimensionerne fremgår af dimensionsskemaet afsnit 3.

Oprensning iværksættes først når bunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bund.

Oprensningens udførelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. august til 31. oktober.

Oprensningen udføres for overholdelse af de fastsatte dimensioner. Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 cm under den regulativmæssige bund og med en reduktion i bundbredden, som følger det regulativmæssige anlæg.

Oprensningen omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

På vandløbsstrækninger hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige, udføres oprensningen i en slynget strømmende, svarende til de regulativmæssige dimensioner. Princippet for skæring i en slynget strømmende er beskrevet under afsnit 8.5, grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre oprensningsarbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Fjernelse af sne og is der forårsager stuvninger kan undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbene, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.


8.5 Grødeskæring

Grødeskæringsbehovet vurderes mindst 2 gange årligt, nemlig i perioderne maj - juli og august - oktober. Ved grødevækst i strømrunden iværksættes grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan dog iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der er kraftig grødevækst i vandløbene (for eksempel før første grødeskæringstermin).

Grødeskæring skal udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrunde, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde, der vokser uden for strømrunden, efterlades. I smalle vandløb med ringe fald kan grøden skæres i en strømrunde uden slynget forløb.

Figur visende princippet for strømrundens forløb.

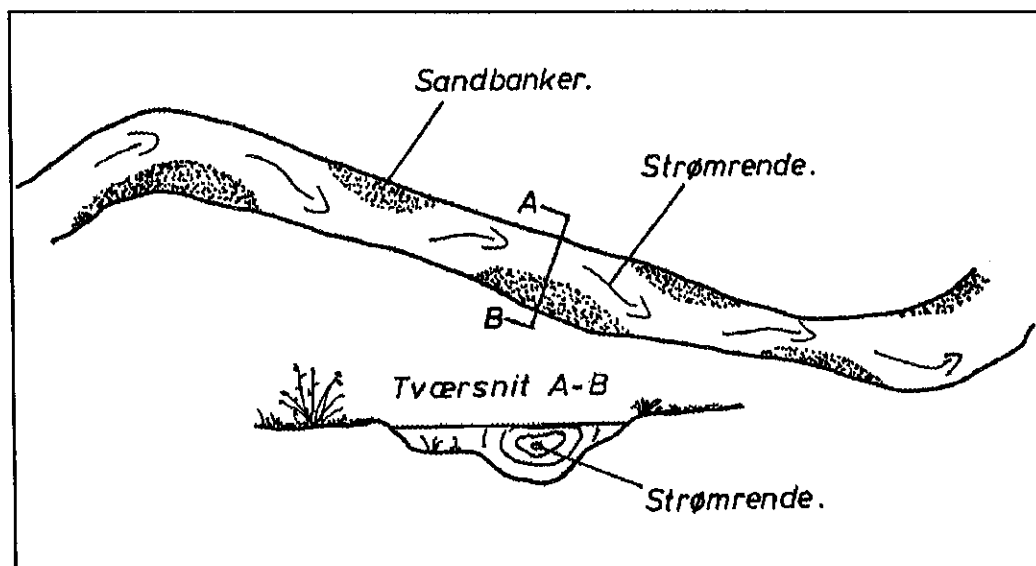

Arbejdet bør udføres manuelt, enten som håndarbejde med le eller med motoriserede håndredskaber.

Grøden skæres i den nedenfor angivne strømrønde bredde, og skal så vidt muligt skæres i bund.

Sdr. Kirkebyløbet:

Station	maj - juli	august - oktober
0-163	50	60
521-679	30	40
1093-1359	50	70

8.6 Bredvegetation

Bredvegetationen skal forblive uslået undtagen ved nedennævnte forhold.

Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.

Der må foretages pleje af træer og buske i vandløbsprofilet, under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbene (jf. afsnit 7.1).

Ved vandløbsstrækninger med bundbredder under 1 meter, kan der foretages slåning af urtevegetation op til 1 meter over bund. Slåning foretages fortrinsvis i forbindelse med den anden grødeskæringsperiode.

Der må foretages slåning af urtevegetation, der står med stive stængler hele vinteren, f.eks. Tagrør (*Phragmites australis*), Dunhammer (*Typha* sp.) og Pindsvineknop (*Sparganium* sp.). Slåning foretages fortrinsvis i forbindelse med den anden grødeskæringsperiode.

Af hensyn til brinkenens stabilitet, må der foretages bekæmpelse og slåning af arter som f.eks. Bjørneklo (*Heracleum* sp.), Hestehov (*Petasites* sp.) og Brændenælde (*Urtica* sp.). Slåningen kan foretages i hele sommerperioden.

8.7 Vedligeholdelsen af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at forebygge videre transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet. Den afskårne grøde skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres.

Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste vandløbskant inden for en afstand af 5 meter fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbenes nærhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbet.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbene - der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vand-

løbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

9. TILSYN

9.1 Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

9.2 Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbene i november måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2008.

11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 8. februar 1998.

Vandløbsmyndighedens behandling af de modtagne indsigelser og -bemærkninger til regulativets indhold og udformning er omtalt i vedlagte indsigelsesredegørelse.

Regulativet er herefter vedtaget af Stubbekøbing byråd i mødet den 25. juni 1998

Stubbekøbing_____, den 30. juni 1998.
P.b.v.

Merete Lise

Merete Lise,
Borgmester

Regulativet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.